




INSTALLATION GUIDE

LED Bay Light

Luminaria de LED

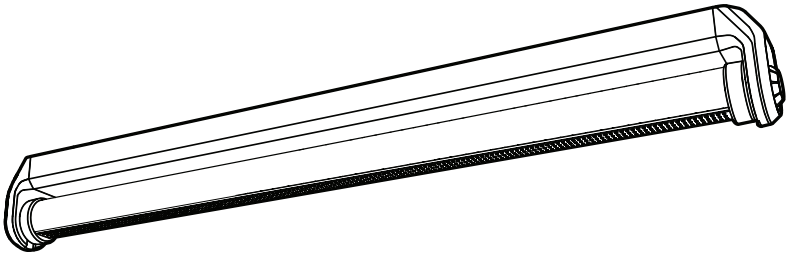

Manuel d'installation
Guía de instalación

Delta T LLC dba Big Ass Fans



CAUTION: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.
CAUTION: Install luminaire suspension cables correctly. Cables must be taut and secure.

The light source contained in this fixture shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Suitable for damp locations.

The product warranty will not cover equipment damage or failure caused by improper installation.

Connection of the product to the mains must be performed by qualified persons in accordance with all applicable codes. Code compliance is your responsibility. Failure to comply with these codes could result in personal injury or property damage.

Maintain reinforced insulation between LV supply and control conductors.

This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.



ATTENTION : Risque d'électrocution. Coupez l'alimentation avant toute intervention.

ATTENTION : Installez les câbles de suspension dans les règles de l'art. Ils doivent être tendus et solidement amarrés.

La source de lumière de ce luminaire doit être remplacée par le fabricant, par un agent de maintenance agréé ou par toute autre personne dûment qualifiée.

Convient aux endroits humides.

La garantie des produits ne couvre pas les défaillances ou dégâts matériels dus à une mauvaise installation.

L'installation des produits doit être effectuée par une ou plusieurs personnes qualifiées, dans le respect des normes en vigueur. Le respect de ces normes relève de votre propre responsabilité. Le non-respect de ces normes peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

Assurez une isolation renforcée entre l'alimentation BT et les fils de commande.

Ce luminaire ne doit pas être fixé ou suspendu directement à une boîte de dérivation.



PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la energía eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

PRECAUCIÓN: Instale correctamente los cables de los cuales suspenderá la luminaria. Los cables deben quedar tensos y seguros.

La fuente luminosa contenida en esta luminaria solo deberá ser reemplazada por el fabricante, por su agente de servicio técnico o por otra persona con cualificaciones similares.

Apto para ambientes húmedos.

La garantía de producto no cubre las fallas ni los daños causados por una instalación incorrecta.

Los productos deben ser conectados a la red eléctrica por personal capacitado de acuerdo con todos los códigos aplicables. Cumplir con los códigos es su responsabilidad. No cumplir con estos códigos podría provocar lesiones personales o daños a la propiedad.

Utilice conductores con aislamiento reforzado entre la fuente de baja tensión y el control.

Esta luminaria se debe montar o soportar en forma independiente de una caja de distribución.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Conforms to UL Standard 1598, UL Standard 8750, CSA Standard C22.2 No. 250.0, and CSA Standard C22.2 No. 250.13

Conforme aux normes UL 1598, UL 8750, CSA C22.2 n° 250.0, et CSA C22.2 n° 250.13

Cumple con la norma UL 1598, la norma UL 8750, la norma CSA C22.2 No. 250.0, y la norma CSA C22.2 No. 250.13

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Appareil conforme aux exigences de l'article 15 de la réglementation de la FCC (commission fédérale des communications) américaine. Utilisation soumise au respect des deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) l'appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'en altérer le fonctionnement.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que podrían provocar un funcionamiento indeseado.



	Power Factor (PF) Facteur de puissance (FP) Factor de potencia (FP)*				Supply Current (A) Intensité du courant (A) Corriente de alimentación (A)*			
	120 V	277 V	347 V	480 V	120 V	277 V	347 V	480 V
12 K	0.99	0.93	0.97	0.88	0.54	0.25	0.24	0.19
18 K	1.00	0.96	0.98	0.91	0.87	0.39	0.30	0.23
24 K	1.00	0.96	0.99	0.95	1.20	0.53	0.41	0.31
30 K	0.99	0.95	0.97	0.89	1.56	0.70	0.54	0.42
36 K	1.00	0.94	0.98	0.92	1.94	0.87	0.67	0.51

*Para consultar las características eléctricas vea el marcado del luminario.

CABLE MOUNT

A1. Attach the grippers to the tops of the V-hooks.

A2. Insert the V-hooks into the holes on top of the fixture.

A3. Secure the cables to the mounting structure and insert the ends into the grippers. Tighten the allen set screws on the bottoms of the grippers.

FIXATION PAR CÂBLES

A1. Enfillez les serre-câbles jusqu'à la pointe des crochets en V.

A2. Insérez les crochets en V dans les trous situés sur le dessus du luminaire.

A3. Arrimez les câbles à la structure d'ancrage et introduisez leurs extrémités dans les serre-câbles. À l'aide d'une clé Allen, serrez les vis de réglage situées sous les serre-câbles.

INSTALACIÓN CON CABLE

A1. Asegurar las mordazas a la parte superior de los ganchos en V.

A2. Insertar los ganchos en V en los orificios en la parte superior del artefacto.

A3. Asegure los cables a la estructura de montaje e inserte los extremos en las mordazas. Apriete los tornillos de fijación Allen en la parte inferior de las mordazas.

Figure A

Figura A

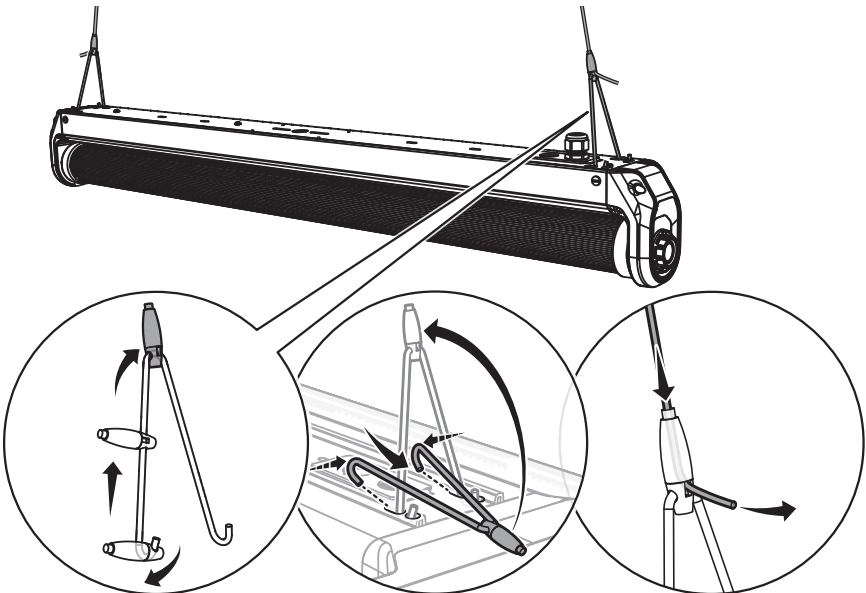


Figure A1

Figura A1

Figure A2

Figura A2

Figure A3

Figura A3

FLUSH MOUNT

B1. Secure the slotted mounting plate to the outlet box with the provided mounting screws, using the correct slots for your outlet box type.

B2. Make sure the two round screw holes in the slotted plate will align properly with the keyhole mounting plate on top of the fixture when the fixture is hung. Make sure the fixture will also be oriented correctly after it is twisted onto the slotted plate. The slotted plate can be flipped over and any of the slots can be used to accommodate various alignments and outlet box configurations.

B3. Screw the provided green ground screw into the ground screw hole in the slotted mounting plate.

B4. Secure the keyhole mounting plate to the fixture with the provided screws.

MONTAGE AFFLEURANT

B1. Montez la plaque de fixation ajourée sur la boîte de dérivation à l'aide des vis de fixation fournies, en utilisant les fentes adaptées au type de boîte de dérivation.

B2. Veillez à ce que, une fois le luminaire accroché, les deux trous de vis ronds de la plaque ajourée soient bien alignés sur les trous piriformes de la plaque de fixation située sur le dessus du luminaire. Veillez également à ce que le luminaire soit bien orienté une fois enclenché par pivotement sur la plaque ajourée. Il est possible de retourner la plaque ajourée et d'utiliser n'importe laquelle de ses fentes, selon l'alignement et le type de boîte de dérivation souhaités.

B3. Vissez la vis de terre verte fournie dans le trou prévu à cet effet sur la plaque de fixation ajourée.

B4. Fixez la plaque de fixation à trous piriformes sur le luminaire à l'aide des vis fournies.


INSTALACIÓN A RAS

B1. Asegure la placa de montaje ranurada a la caja de distribución con los tornillos de montaje provistos, utilizando las ranuras apropiadas para su tipo de caja de distribución.

B2. Una vez colgado el artefacto, verifique que en la parte superior de este se encuentren correctamente alineados los dos orificios para tornillos redondos de la placa ranurada con la placa de montaje con ranura tipo bocallave. También verifique que la orientación del artefacto sea correcta cuando sea puesto en la placa ranurada. La placa ranurada puede girarse y es posible utilizar cualquiera de las ranuras para adaptarse a diferentes alineaciones y configuraciones de cajas de distribución.

B3. Coloque el tornillo de tierra verde provisto en el orificio correspondiente en la placa de montaje ranurada.

B4. Asegure la placa de montaje con ranura tipo bocallave al artefacto usando los tornillos provistos.

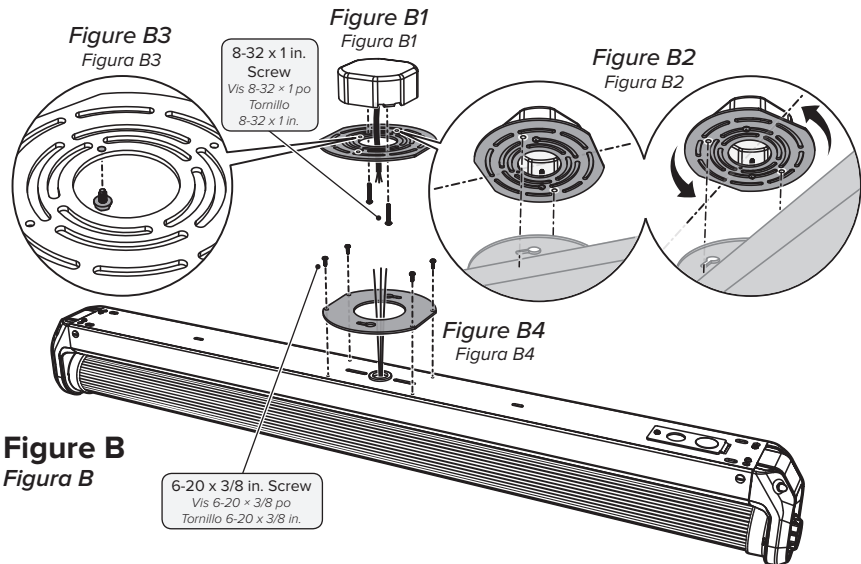

FLUSH MOUNT (CONT.)

C1. Loosely thread the remaining two hex head screws into the screw holes on the slotted mounting plate, leaving at least a 1/4 in. (6 mm) gap.

C2. Hang the fixture from the slotted plate with the provided S-hook as shown and connect the power wiring. Push the wiring up into the outlet box.

D1. Raise the fixture and disengage the S-hook. Align the hex head screws on the slotted plate with the keyhole slots on the fixture plate. Twist the fixture to secure. Tighten the hex head screws.

MONTAGE AFFLEURANT (SUITE)

C1. Vissez les deux vis à tête hexagonale restantes dans les trous de vis de la plaque de fixation ajourée sans les serrer à fond, en laissant un jeu d'au moins 6 mm (1/4 po).

C2. Suspendez le luminaire à la plaque ajourée à l'aide du crochet en S fourni, comme illustré ci-dessous, puis connectez les fils d'alimentation. Rentrez les fils dans la boîte de dérivation.

D1. Soulevez le luminaire et décrochez le crochet en S. Alignez les vis à tête hexagonale de la plaque ajourée sur les trous piriformes de la plaque de fixation. Faites pivoter le luminaire pour l'enclencher. Serrez les vis à tête hexagonale.

INSTALACIÓN A RAS (CONT.)

C1. Coloque, pero no apriete demasiado, los dos tornillos de cabeza hexagonal restantes en los orificios para tornillos de la placa de montaje ranurada, dejando un espacio de al menos 1/4 in. (6 mm).

C2. Cuelgue el artefacto de la placa ranurada con el gancho en S provisto como se muestra en la figura y conecte el cableado eléctrico. Empuje los cables hacia arriba para colocarlos en la caja de distribución.

D1. Levante el artefacto y suelte el gancho en S. Alinee los tornillos de cabeza hexagonal en la placa ranurada con las ranuras tipo bocallave de la placa de fijación. Gire el artefacto para asegurarlo. Apriete los tornillos de cabeza hexagonal.

Figure C

Figura C


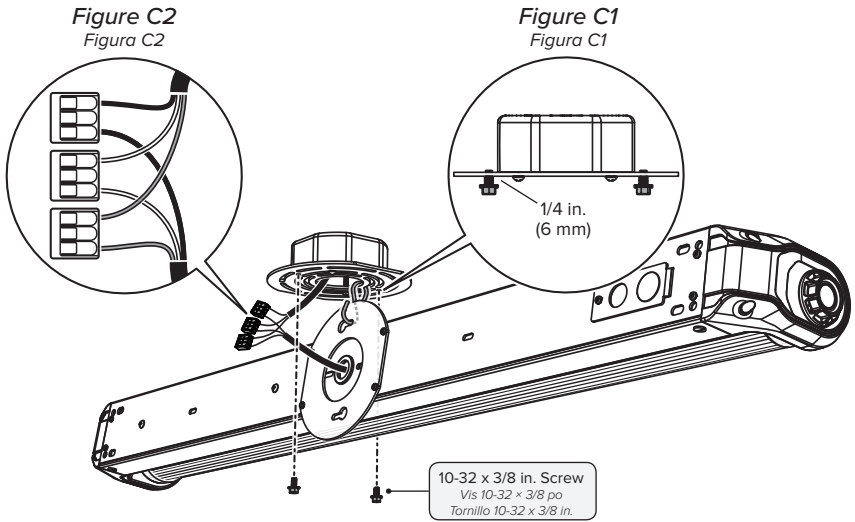


Figure D

Figura D

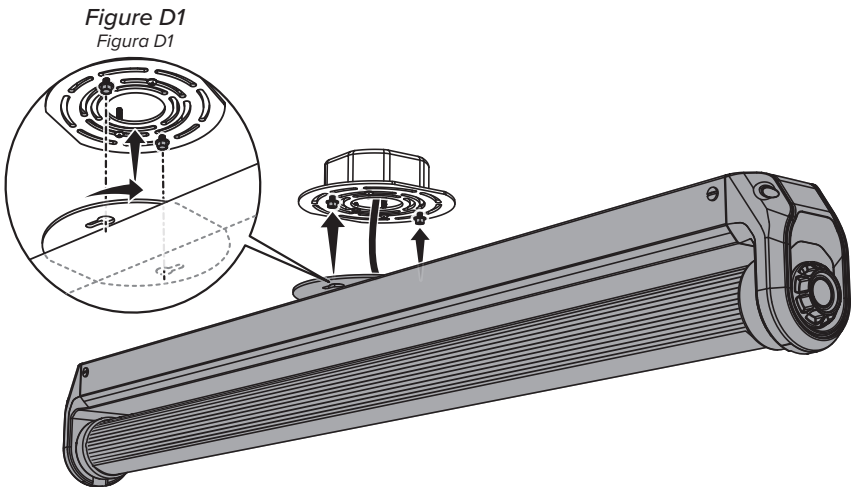

PENDANT MOUNT

E1. Run the facility power wiring through customer-supplied 3/4 NPT conduit. Connect the conduit to the conduit box on top of the fixture. Loosen the bottom screw on the front cover of the conduit box and rotate the cover to access the wiring. Connect the wiring, close the cover, and tighten the screws.

E2. Secure the other end of the conduit to the outlet box and connect the wiring.

When finished, complete all Cable Mount steps as shown in Figure A. *The cables are required for supporting the fixture.*

SUSPENSION

E1. Faites passer les fils d'alimentation secteur dans le conduit de 3/4 po NPT fourni par le client. Raccordez le conduit au boîtier électrique situé sur le dessus du luminaire. Desserrez la vis inférieure du cache avant du boîtier électrique et faites pivoter le cache pour accéder aux fils. Connectez les fils, refermez le cache et resserrez les vis.

E2. Fixez l'autre extrémité du conduit à la boîte de dérivation et connectez les fils.

Lorsque vous avez terminé, effectuez toutes les étapes de la partie « Fixation par câbles » (figure A). *Les câbles doivent obligatoirement être mis en place pour supporter le luminaire.*

MONTAJE COLGANTE


E1. Haga pasar el cableado eléctrico del sitio de instalación a través de un conducto NPT 3/4 proporcionado por el cliente. Conecte el conducto a la caja de conexiones en la parte superior del accesorio. Afloje el tornillo inferior de la tapa del frente de la caja de conexiones y gire la tapa para acceder a los cables. Conecte los cables, cierre la tapa y apriete los tornillos.

E2. Asegure el otro extremo del conducto a la caja de distribución y conecte los cables.

Una vez que termine, complete todos los pasos correspondientes a la instalación con cable como se muestra en la Figura A. *Los cables son necesarios para soportar el artefacto.*

Figure E

Figura E

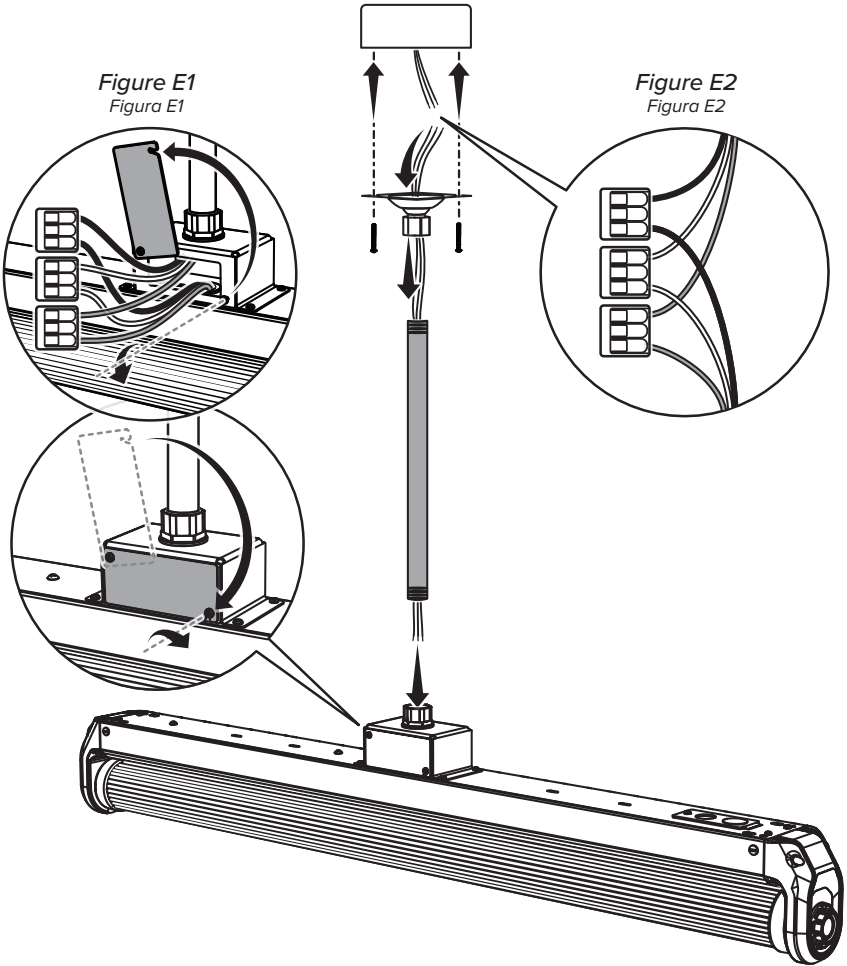

DIRECT MOUNT

F1. While supporting the light module, use a 9/64 in. allen wrench to turn the screws on both ends of the fixture counterclockwise until they completely back out of the yellow end caps of the light module.

F2. Rotate the light module 90° and slide it downward. Pull the wiring harness out of the yellow end cap of the light module and disconnect it.

F3. Loosen the two captive screws on the front of the fixture.

F4. Pull the driver access door outward and down to open it.

FIXATION DIRECTE

F1. Tout en soutenant le module d'éclairage, utilisez une clé Allen de 9/64 po pour desserrer les vis situées aux deux extrémités du luminaire en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : elles doivent sortir entièrement des capuchons d'extrémité jaunes du module d'éclairage.

F2. Faites pivoter le module d'éclairage de 90°, puis faites-le coulisser vers le bas. Tirez le faisceau de fils hors du module d'éclairage, par le capuchon d'extrémité jaune, puis déconnectez-le.

F3. Desserrez les deux vis imperdables situées à l'avant du luminaire.

F4. Ouvrez la trappe d'accès au pilote en la tirant vers l'extérieur et vers le bas.

MONTAJE DIRECTO

F1. Mientras sostiene el módulo de luz, use una llave Allen de 9/64 in. para girar los tornillos en ambos extremos del artefacto en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salgan completamente de las tapas amarillas de los extremos del módulo de luz.

F2. Gire el módulo de luz 90° y deslícelo hacia abajo. Tire del arnés del cableado hasta quitarlo de la tapa amarilla del módulo de luz y desconéctelo.

F3. Afloje los dos tornillos cautivos que se encuentran en el frente del artefacto.

F4. Tire de la puerta de acceso al regulador hacia afuera y hacia abajo para abrirla.

Figure F

Figura F

Figure F1
Figura F1

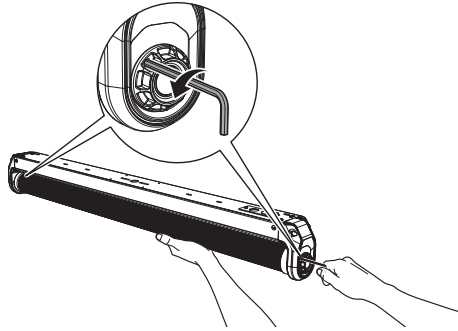


Figure F2
Figura F2

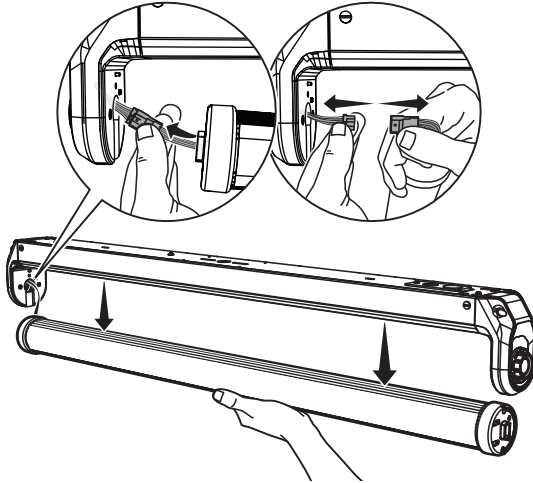


Figure F3
Figura F3


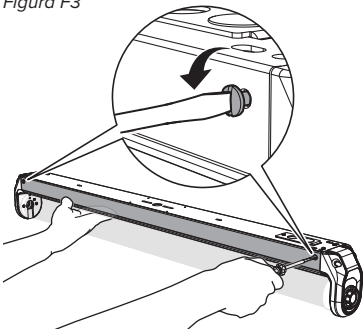


Figure F4
Figura F4

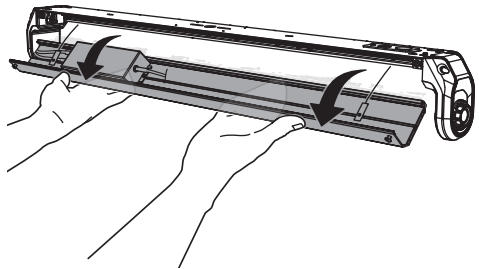

DIRECT MOUNT (CONT.)

F5. Mount the fixture to two wall or ceiling joists using two suitable #8 or #10 mounting screws. Mount the screws in holes A and C or holes B and D in the top of the fixture. Each set of holes is 16 in. (406 mm) apart. Holes B and C can also be used to mount the fixture directly to an outlet box or to parallel joists.

F6. Close the driver access door by seating it in the notch in the back of the fixture. Tighten the two captive screws.

F7. Reconnect the wiring harness and push it inside the yellow end cap of the light module. Lift the light module into position and rotate it to the desired angle.

F8. Turn the screws on the ends of the fixture clockwise to secure them.

FIXATION DIRECTE (SUITE)

F5. Fixez le luminaire à deux solives de mur ou de plafond à l'aide de deux vis de fixation de calibre 8 ou 10 adaptées. Passez les vis par les trous A et C ou par les trous B et D ménagés dans la partie supérieure du luminaire. Chaque paire de trous présente un écartement de 406 mm (16 po). Il est également possible d'utiliser les trous B et C pour fixer directement le luminaire à une boîte de dérivation ou à des solives parallèles.

F6. Refermez la trappe d'accès au pilote en l'insérant dans la rainure située à l'arrière du luminaire. Resserrez les deux vis imperdables.

F7. Reconnectez le faisceau de fils et introduisez-le dans le module d'éclairage par le capuchon d'extrémité jaune. Remettez le module d'éclairage en place et faites-le pivoter de l'angle souhaité.

F8. Resserrez les vis situées aux extrémités du luminaire en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

MONTAJE DIRECTO (CONT.)

F5. Monte el artefacto en dos vigas de pared o techo utilizando dos tornillos de montaje #8 o #10 adecuados. Coloque los tornillos en los orificios A y C o en los orificios B y D en la parte superior del artefacto. Cada conjunto de orificios tiene una separación de 16 in. (406 mm). Los orificios B y C también se pueden usar para montar el artefacto directamente en una caja de conexiones o en vigas paralelas.

F6. Cierre la puerta de acceso del regulador sentándola en la muesca que se encuentra en la parte posterior del artefacto. Apriete los dos tornillos cautivos.

F7. Vuelva a conectar el arnés del cableado y empújelo hasta colocarlo dentro de la tapa amarilla del módulo de luz. Levante el módulo de luz para colocarlo en su posición y gírelo hasta el ángulo deseado.

F8. Gire los tornillos en los extremos del artefacto en el sentido horario para asegurarlos.

Figure F5
Figura F5

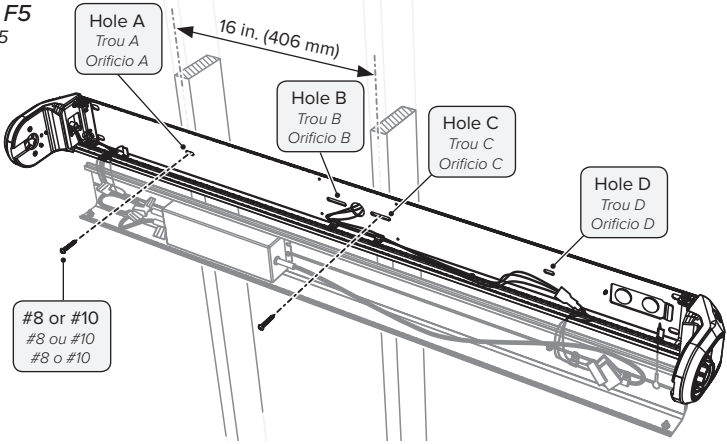


Figure F6
Figura F6

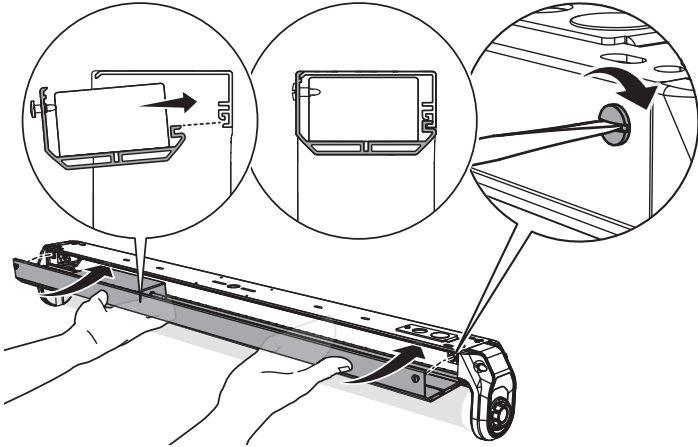


Figure F7
Figura F7



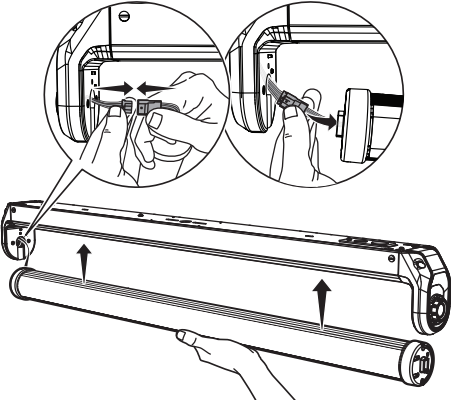


Figure F8
Figura F8

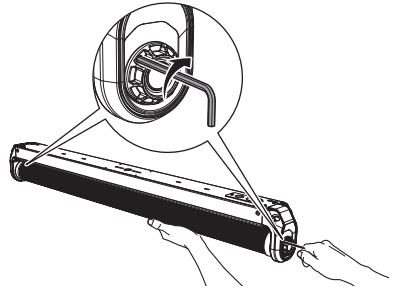

POWER WIRING


Refer to the input voltage rating marked on the fixture, and then wire according to the diagram and table below. *Note: The dimming cable is optional.*

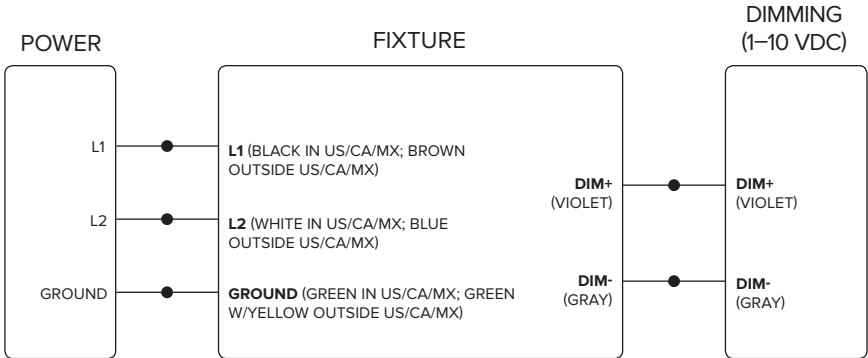

	Supply voltage	Fixture's L1 (black) connects to	Fixture's L2 (white) connects to
Low voltage fixture (120-277 V ± 15%)	120 VAC, 1 Φ derived from 1 Φ, 240/120 V panel	H (black)	N (white)
	208 VAC, 3 Φ derived from 3 Φ, 208/120 V panel	L1 (black), L2 (red), or L3 (blue)	L2 (red), L3 (blue), or L1 (black)
	240 VAC, 1 Φ derived from 1 Φ, 240/120 V panel	L1 (black)	L2 (red)
	240 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 240/120 V panel, B phase wild	L1 (black), L2 (orange), or L3 (blue)	L2 (orange), L3 (blue), or L1 (black)
All	277 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 480/277 V panel	L1 (brown), L2 (orange), or L3 (yellow)	N (white)
(347-480 V ± 15%)	347 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 600/347 V panel	L1 (red), L2 (black), or L3 (blue)	N (white)
	480 VAC, 3 Φ derived from 3 Φ, 480/277 V panel	L1 (brown), L2 (orange), or L3 (yellow)	L2 (orange), L3 (yellow), or L1 (brown)
	480 VAC, 1 Φ derived from 3 Φ, 480 V panel, corner ground	L1 (brown) or L3 (yellow)	L2/Grounded conductor (white or gray)

CÂBLAGE D'ALIMENTATION

Vérifiez la tension d'entrée assignée indiquée sur le luminaire, puis procédez au câblage conformément au schéma et au tableau ci-dessous. *Remarque : le câble de gradation est facultatif.*

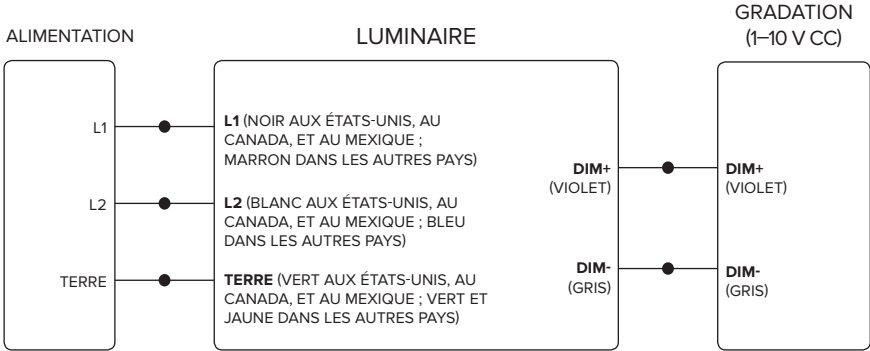


	Tension d'alimentation	Fil de phase L1 (noir) du luminaire connecté à	Fil de phase L2 (blanc) du luminaire connecté à
Luminaire basse tension (120-277 V ± 15 %)	120 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 1 Φ, 240/120 V	H (noir)	N (blanc)
	208 V CA, 3 Φ issu d'un tableau 3 Φ, 208/120 V	L1 (noir), L2 (rouge) ou L3 (bleu)	L2 (rouge), L3 (bleu) ou L1 (noir)
	240 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 1 Φ, 240/120 V	L1 (noir)	L2 (rouge)
	240 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 3 Φ, 240/120 V, avec phase B sauvage	L1 (noir), L2 (orange) ou L3 (bleu)	L2 (orange), L3 (bleu) ou L1 (noir)
Tous	277 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 3 Φ, 480/277 V	L1 (marron), L2 (orange) ou L3 (jaune)	N (blanc)
Luminaire haute tension (347-480 V ± 15 %)	347 V CA, 1 Φ issu d'un tableau 3 Φ, 600/347 V	L1 (rouge), L2 (noir) ou L3 (bleu)	N (blanc)
	480 V CA, 3 Φ issu d'un tableau 3 Φ, 480/277 V	L1 (marron), L2 (orange) ou L3 (jaune)	L2 (orange), L3 (jaune) ou L1 (marron)
	480 V CA, 1 Φ issu d'un panneau 3 Φ, 480 V, relié à l'arrête	L1 (marron) ou L3 (jaune)	L2/conducteur relié à la terre (blanc ou gris)

CABLEADO ELÉCTRICO

Consulte la tensión de entrada nominal marcada en la luminaria y luego realice el cableado de acuerdo con el diagrama y la tabla que se incluyen a continuación.

Nota: El cable de atenuación es opcional.

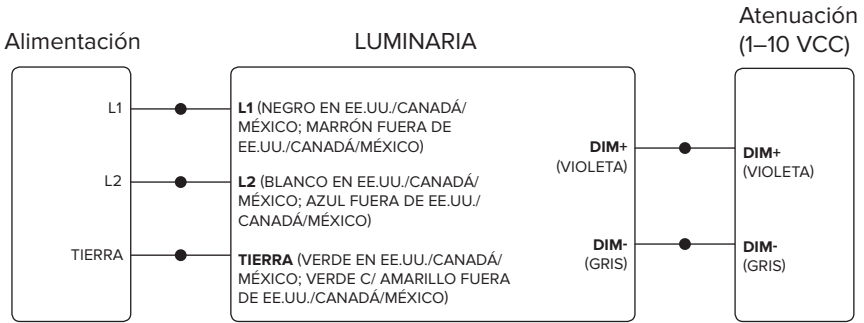


	Tensión de alimentación	El L1 de la luminaria (negro) se conecta a	El L2 de la luminaria (blanco) se conecta a
Luminaria de baja tensión (120–277 V ± 15%)	120 VCA, 1 Φ derivado de panel 1 Φ, 240/120 V	H (negro)	N (blanco)
	208 VCA, 3 Φ derivado de panel 3 Φ, 208/120 V	L1 (negro), L2 (rojo) o L3 (azul)	L2 (rojo), L3 (azul) o L1 (negro)
	240 VCA, 1 Φ derivado de panel 1 Φ, 240/120 V	L1 (negro)	L2 (rojo)
	240 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 240/120 V, B es fase alta	L1 (negro), L2 (naranja) o L3 (azul)	L2 (naranja), L3 (azul) o L1 (negro)
Todos	277 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 480/277 V	L1 (marrón), L2 (naranja) o L3 (amarillo)	N (blanco)
Luminaria de alta tensión (347–480 V ± 15%)	347 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 600/347 V	L1 (rojo), L2 (negro) o L3 (azul)	N (blanco)
	480 VCA, 3 Φ derivado de panel 3 Φ, 480/277 V	L1 (marrón), L2 (naranja) o L3 (amarillo)	L2 (naranja), L3 (amarillo) o L1 (marrón)
	480 VCA, 1 Φ derivado de panel 3 Φ, 480 V, puesta a tierra en un vértice	L1 (marrón) o L3 (amarillo)	L2/Conductor con conexión a tierra (blanco o gris)

OPTIONAL WIRING

POSSIBILITÉS DE BRANCHEMENT | CABLEADO OPCIONAL


End Cap Cord

Cordon sur capuchon d'extrémité | Cable en la tapa del extremo

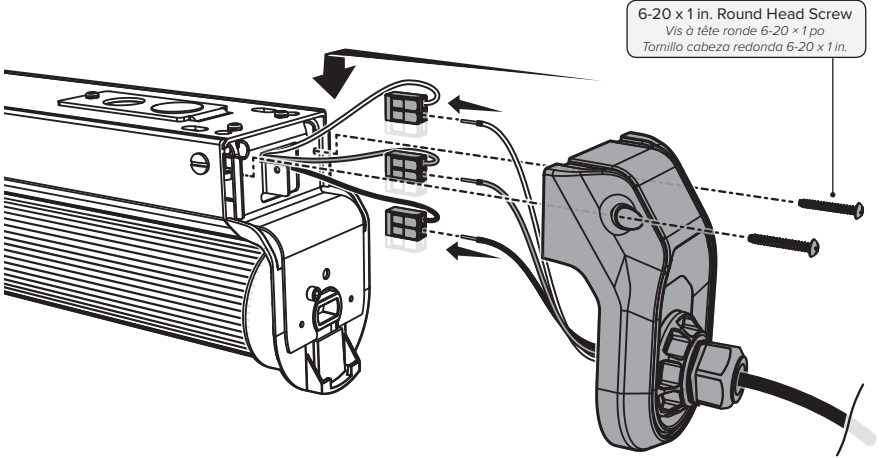

Daisy Chaining

Montage en série | Conexión en margarita

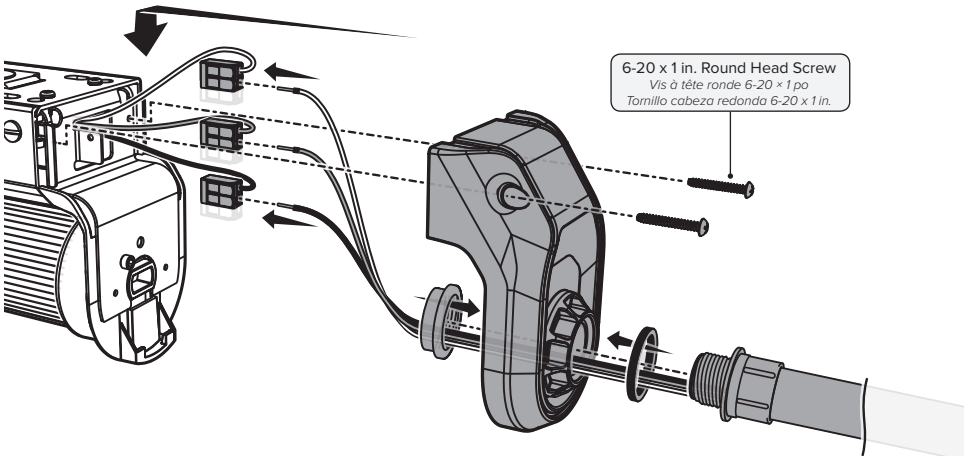

LIGHT MODULE ROTATION (OPTIONAL)

90° Rotation (Figure A)

A1. While supporting the light module, use a 9/64 in. allen wrench to turn the screws on both ends of the fixture counterclockwise until they completely back out of the yellow end caps of the light module.

A2. Rotate the light module 90°.

A3. Turn the screws on the ends of the fixture clockwise to secure them.

45° Rotation (Figure B)

Remove the fixture end caps by removing the two screws from each end of the fixture and sliding the end caps up and outward.

B1. While supporting the light module, remove the inner screws using a 9/64 in. allen wrench.

B2. Rotate the light module 45°.

B3. Reinstall the screws in the second holes. Reattach the fixture end caps.

PIVOTEMENT DU MODULE D'ÉCLAIRAGE (FACULTATIF)

Pivotement de 90° (figure A)

A1. Tout en soutenant le module d'éclairage, utilisez une clé Allen de 9/64 po pour desserrer les vis situées aux deux extrémités du luminaire en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : elles doivent sortir entièrement des capuchons d'extrémité jaunes du module d'éclairage.

A2. Faites pivoter le module d'éclairage de 90°.

A3. Resserrez les vis situées aux extrémités du luminaire en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pivotement de 45° (figure B)

Démontez les capuchons d'extrémité du luminaire en ôtant les deux vis situées à chaque extrémité du luminaire et en faisant coulisser les capuchons vers le haut et vers l'extérieur.

B1. Tout en soutenant le module d'éclairage, ôtez les vis intérieures à l'aide d'une clé Allen de 9/64 po.

B2. Faites pivoter le module d'éclairage de 45°.

B3. Remettez les vis en place dans les seconds trous. Revissez les capuchons d'extrémité du luminaire.

ROTACIÓN DEL MÓDULO DE LUZ (OPCIONAL)

Rotación de 90° (Figura A)

A1. Mientras sostiene el módulo de luz, use una llave Allen de 9/64 in. para girar los tornillos en ambos extremos del artefacto en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salgan completamente de las tapas amarillas de los extremos del módulo de luz.

A2. Gire el módulo de luz 90°.

A3. Gire los tornillos en los extremos del artefacto en el sentido horario para asegurarlos.

Rotación de 45° (Figura B)

Quite las tapas de los extremos del artefacto sustrayendo los dos tornillos de cada extremo y deslizando las tapas hacia arriba y hacia afuera.

B1. Mientras sostiene el módulo de luz, quite los tornillos internos usando una llave Allen de 9/64 in.

B2. Gire el módulo de luz 45°.

B3. Vuelva a instalar los tornillos en los segundos orificios. Vuelva a colocar las tapas de los extremos del artefacto.

Figure A

Figura A

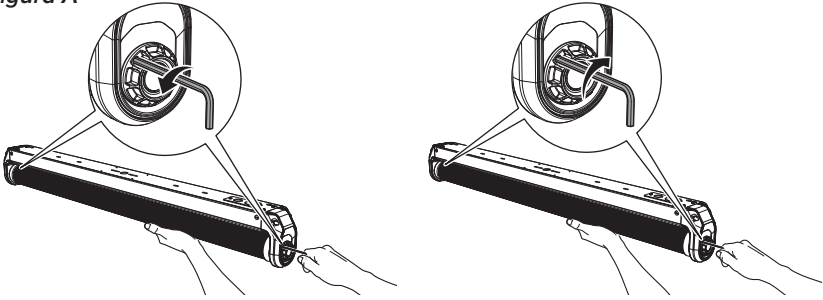


Figure A1
Figura A1

Figure A3
Figura A3

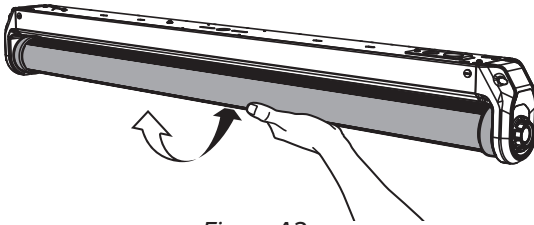


Figure A2
Figura A2


Figure B

Figura B

Figure B1
Figura B1

Figure B2
Figura B2

Figure B3
Figura B3

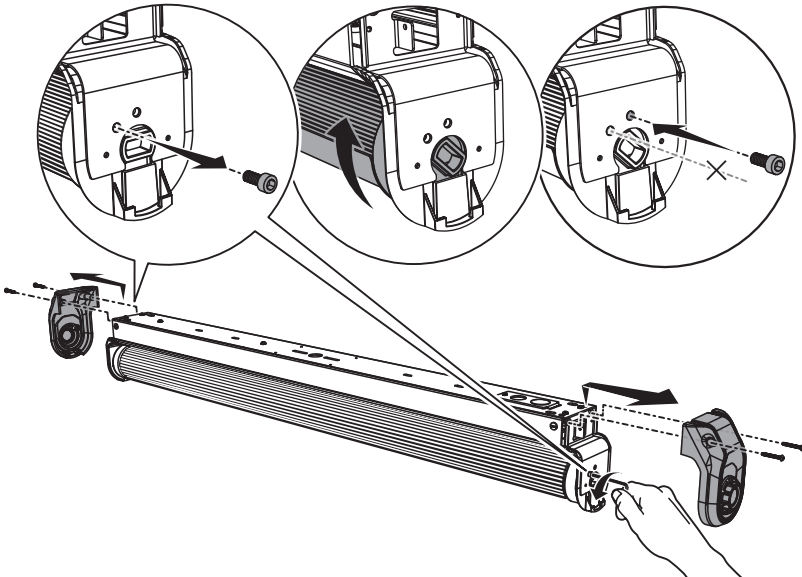

MAINTENANCE | ENTRETIEN | MANTENIMIENTO

Electrical preventive maintenance

Big Ass Fans suggests an electrical preventive maintenance program similar to that described in *NFPA 70B: Recommended Practice For Electrical Equipment Maintenance* by the National Fire Protection Association.

Maintenance préventive électrique

Big Ass Fans recommande la mise en œuvre d'un programme de maintenance préventive électrique analogue à celui décrit dans la norme NFPA 70B: Recommended Practice For Electrical Equipment Maintenance (pratiques recommandées pour l'entretien des équipements électriques) de la National Fire Protection Association (NFPA, association américaine de protection contre l'incendie).

Mantenimiento eléctrico preventivo

Big Ass Fans sugiere adoptar un programa de mantenimiento eléctrico preventivo similar al descrito en la norma NFPA 70B: Prácticas recomendadas para el mantenimiento de los equipos eléctricos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos (NFPA).

Cord safety

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by Big Ass Fans or a Big Ass Fans service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. For assistance, please contact Customer Service.

Sécurité du cordon d'alimentation

Si le câble souple externe (cordon d'alimentation) du luminaire est endommagé, il doit exclusivement être remplacé par Big Ass Fans, par un agent de maintenance agréé ou par toute autre personne dûment qualifiée, afin d'éviter tout risque. Veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de plus amples informations.

Seguridad del cable

Si el cable flexible o el cordón externo de la luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por Big Ass Fans, por un agente de servicio técnico de Big Ass Fans o por otra persona con cualificaciones similares para evitar riesgos. Si necesita asistencia, por favor comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

Removing and replacing the lenses



The lenses are designed to be removable for cleaning or replacement. *Handle lenses with care.*

Dépose et remplacement des lentilles

Les lentilles sont conçues pour pouvoir être démontées afin d'être nettoyées ou remplacées. Les lentilles doivent être manipulées avec soin.

Cómo retirar y reemplazar los lentes

Los lentes están diseñados de modo que se puedan quitar para su limpieza o reemplazo. Tenga cuidado al manipular los lentes.

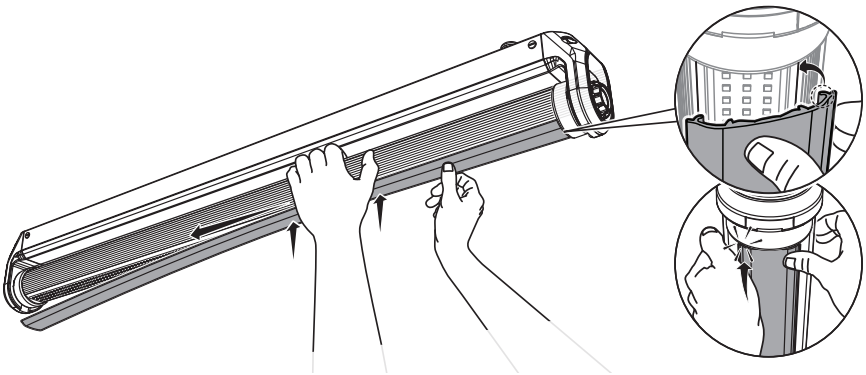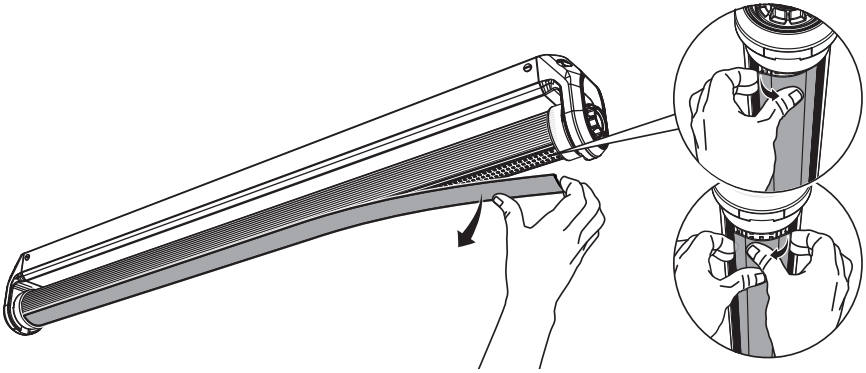

Cleaning the lenses

Do not clean the fixture—especially the lenses—with scouring pads, alkaline cleaning substances, gasoline, thinner, benzene, heating oil, or polishing powder. Do not pressure wash or use a water hose to clean the fixture.

Clean the lenses periodically to ensure optimal performance. Remove lenses and wipe with a clean, damp cloth. Allow to dry thoroughly before replacing. If necessary, use a mild soap or a gentle liquid cleaner.

Nettoyage des lentilles

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage alcalins, d'essence, de diluant, de benzène, de fuel domestique ou de poudre à polir pour nettoyer le luminaire et en particulier les lentilles. Ne nettoyez jamais le luminaire avec un nettoyeur haute pression ou un tuyau d'arrosage.

Nettoyez les lentilles régulièrement afin de garantir des performances d'éclairage optimales. Frottez-les délicatement avec un chiffon humide propre, puis laissez-les sécher complètement avant de les remettre en place. Si nécessaire, utilisez un savon doux ou un détergent liquide non agressif.

Limpieza de los lentes

No limpie la luminaria—especialmente las lentes—con estropajos metálicos, limpiadores alcalinos, gasolina, disolvente, benceno, combustible para calefacción ni polvo para pulir. No lave a presión ni use mangueras para limpiar la luminaria.

Limpe las lentes periódicamente para garantizar un rendimiento óptimo. Limpie las lentes con un trapo limpio y húmedo y permita que se sequen bien antes de colocarlos nuevamente. De ser necesario, utilice un jabón o limpiador líquido suave.

CONTACT US

NOUS Contacter | EN CONTACTO CON NOSOTROS

United States

2348 Innovation Drive
Lexington, KY 40511
USA
877-244-3267
Outside the U.S. (+1 859-233-1271)
bigassfans.com

Australia

35 French Street
Eagle Farm, Brisbane
QLD 4009
Australia
+61 1300 244 277
bigassfans.com/au

Malaysia

BAFCO Asia Sdn Bhd (965032-V)
No 4, Jalan Jururancang U1/21A
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor,
Malaysia
(+603) 5565 0888

Manufacturer

2348 Innovation Drive
Lexington, KY 40511
USA

Warranty and WEEE Returns

2251 Innovation Drive
Lexington, KY 40511
USA

Manufacturing Site

2251 Innovation Drive
Lexington, KY 40511
USA

Canada

2180 Winston Park Drive
Oakville, Ontario L6H 5W1
Canada
1 844-924-4277
bigassfans.com

Singapore

18 Tampines Industrial Crescent #06-07
Singapore 528 605
+65 6709 8500
bigassfans.com/sg

Mexico

CEBSA (Corporación Eléctrica del
Bravo SA de CV)
Avenida Ind. Rio San Juan
Lote 3-A Parque Industrial del Norte
Reynosa, Tamps C.P. 88736
+52 1 899 925 6398
<http://cebsainc.com/>



Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
B - 1030 Brussels, Belgium
www.obelis.net
Tel: +32.2.732.59.54
Fax: +322.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

All Other Geographies

+1 859-410-6286
bigassfans.com



LTG-INST-229-MUL-01

REV D

07/26/2019



BIG ASS FANS[®]

2251 Innovation Drive, Lexington, KY 40511
1 (877) BIG-FANS | WWW.BIGASSFANS.COM