

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL LED

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'ÉCLAIRAGE DEL

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Installation and service of luminaires should be performed by a **qualified licensed electrician**.
- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires' construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user. Refractor/lens should be washed in a solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced.
- Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved recognized wire connectors.

CAUTION RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

WARNING RISK OF BURN

- Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.

CAUTION RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.

CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product to dimmer packs, occupancy sensors, timing devices, or other related control devices. LED fixtures must be powered directly off a switched circuit.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed fixtures maximum ambient temperature.
- Only use fixture in its intended location.
- LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative for assistance.
- Always read the fixtures complete installation instructions prior to installation for any additional fixture specific warnings.
- Verify that power distribution system has proper grounding. Lack of proper earth ground can lead to fixture failure and may void warranty.

All luminaires that contain electronic devices that generate frequencies above 9kHz from any component within the luminaire comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y DEVUÉLVAS AL PROPIETARIO DESPUÉS DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje.
- Antes de instalar, revisar o realizar el mantenimiento de rutina del equipo, siga estas precauciones generales.
- La instalación y el mantenimiento de las luminarias lo debe realizar un **electricista calificado autorizado**.
- El mantenimiento de las luminarias lo debe realizar una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de este producto así como con los peligros relacionados con este. Se recomienda realizar el mantenimiento regular de los montajes.
- Cada tanto será necesario limpiar la parte externa del refractor y de la lente. La frecuencia de la limpieza dependerá del nivel de polvo del ambiente y de la potencia de la luz mínima aceptable para el usuario. El refractor/la lente se debe lavar con una solución de agua tibia y detergente de uso doméstico suave no abrasivo, enjuagar con agua limpia y secar. Si el montaje óptico se ensuciará por dentro, limpie el refractor o la lente como se indicó anteriormente; de ser necesario, reemplace las juntas dañadas.
- NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO** Esta luminaire se embolsó adecuadamente de modo tal que las piezas no resulten dañadas durante su transporte. Inspeccione las partes para confirmarlo. Reemplace toda pieza que se dañe o rompa durante su montaje o posterior a este.
- Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
- Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

- Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaria de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento.
- Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

- Antes de manipular la lámpara o el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación.
- No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaria.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporcione el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga lejos de la luminaria y de las lámparas o los lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar.
- No la encienda cerca de personas, materiales combustibles o sustancias calientes o secas.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: Jamás conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz, sensores de ocupación, dispositivos de sincronización u otros dispositivos de control relacionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No restrinja la ventilación de las luminarias. Deje un poco de espacio alrededor del montaje. Evite cubrir los montajes LED con aislamiento, goma u otro material que evitara la convección o el enfriamiento de la conducción.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No exceda la temperatura ambiente máxima de las luminarias.
- Use la luminaria únicamente en el lugar previsto.
- Los productos LED son sensibles a la polaridad. Asegure la correcta polaridad antes de la instalación.
- Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la instalación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal conectado a tierra.
- No toque componentes eléctricos individuales ya que esto puede causar DES, reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento.
- Es posible que algunos componentes dentro del montaje no se puedan reparar. En el caso improbable de que su unidad requiera reparación, deje de usar la unidad inmediatamente y comuníquese con un representante de ABL para obtener ayuda.
- Lea siempre las instrucciones completas de instalación de montaje antes de la instalación para verificar si hay advertencias específicas de montaje adicionales.
- Verifique que el sistema de distribución de alimentación tenga una conexión a tierra adecuada. La falta de una toma de tierra adecuada puede conducir a una falla de la luminaria y puede anular la garantía.

Todas las luminarias que contienen dispositivos eléctricos que generan frecuencias superiores a 9 kHz desde cualquier componente de la luminaria cumplen con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden ocasionar un mal funcionamiento.

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto del producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONSERVER CES DIRECTIVES ET LES REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE APRÈS L'INSTALLATION

- Pour réduire les risques de décès, blessures ou dommages matériels résultant d'un incendie, d'un choc électrique, de chutes de pièces, coupures, éraflures et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et toutes les directives fournis avec l'appareil, sur la boîte et les étiquettes.
- À l'installation, l'entretien ou la maintenance de cet équipement, veuillez prendre les précautions générales suivantes.
- L'installation et le service technique des luminaires doivent être effectués par un **électricien licencié qualifié**.
- L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes au courant de la construction et du fonctionnement des luminaires et des risques impliqués. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- À l'occasion, il sera nécessaire de nettoyer l'extérieur du réflecteur ou de la lentille. La fréquence de nettoyage dépendra du niveau de saleté ambiante et du flux lumineux minimal acceptable pour l'utilisateur. Le réflecteur et la lentille doivent être nettoyés à l'aide d'une solution d'eau tempérée et de tout détergent domestique doux, non abrasif, puis rincés à l'eau propre et essuyés. En cas de saleté à l'intérieur du bloc optique, essuyer le réflecteur ou la lentille, puis nettoyer comme indiqué ci-dessus et remplacer toute garniture d'attachement endommagée au besoin.
- NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ!** Ce luminaire a été emballé de manière à ce que les pièces ne subissent pas de dommages lors du transport. Veuillez inspecter et confirmer le bon état. Toute pièce endommagée ou brisée lors de l'assemblage ou après devrait être remplacée.
- Recyclage: pour accéder à l'information sur le recyclage des produits électroniques DEL, veuillez visiter www.epa.gov.
- Ces directives n'entendent pas couvrir tous les détails, tous les modèles d'équipement, ni prévoir toute éventualité liée à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien de cet équipement. Pour toute autre information ou en cas d'un problème non résolu par le présent document, l'acheteur ou le propriétaire est prié de contacter Acuity Brands Lighting, Inc.

AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Couper ou éteindre l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est adéquate en la comparant à l'information sur l'étiquette du luminaire.
- Effectuer toutes les connexions et la mise à la terre conformément au National Electrical Code (NEC) et aux exigences de tout autre code local applicable.
- Toutes les connexions doivent être protégées d'un capuchon de connexion homologué UL.

MISE EN GARDE RISQUE DE BLESSURE

- Porter des gants et des verres de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de la boîte, l'installation, l'entretien ou les travaux de maintenance.
- Éviter d'exposer directement les yeux à la source lumineuse lorsqu'allumée.

AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- Permettre le refroidissement de la lampe et du luminaire avant la manipulation. Ne pas toucher au boîtier ou à la source lumineuse.
- Ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Observer tous les avertissements, toutes les recommandations et toutes les restrictions du fabricant sur: le type de pilote, la position d'utilisation, l'emplacement et les méthodes de montage, le remplacement et le recyclage.

MISE EN GARDE RISQUE D'INCENDIE

- Éloigner toutes les matières combustibles ou inflammables de la lampe et de la lentille.
- Ne pas employer à proximité des personnes, des matières combustibles ou des substances sensibles à la chaleur ou la sécheresse.

MISE EN GARDE: RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT

- Ne jamais connecter des composants en charge.
- Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer l'abrasion de la gaine externe ou endommager l'isolant des câbles.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel: Ne jamais connecter directement un produit DEL sur un gradateur, un détecteur de présence, un temporisateur ni sur aucun autre appareil de contrôle de ce type. Les appareils DEL doivent être alimentés directement hors d'un circuit à interrupteur.
- Sauf en cas de spécificatons contraires individuelles des produits: Ne pas limiter la ventilation du luminaire. Permettre un espace libre suffisant autour du luminaire. Éviter de couvrir les appareils DEL d'un matériau isolant, alvéolaire ou tout autre matériau empêchant le refroidissement de l'unité par convection ou conduction.
- Sauf en cas de spécificatons contraires individuelles des produits: Ne pas dépasser la température ambiante maximale de service admissible.
- Utiliser le luminaire qu'à l'endroit prévu à cet effet.
- Les produits DEL sont sensibles à la polarité. S'assurer d'une polarité adéquate avant l'installation.
- Décharge électrostatique (DES): Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.
- Ne pas toucher aux composants électriques individuelles, car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe ou compromettre la performance de l'unité.
- Certains composants internes des luminaires peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peu probable où l'appareil aurait besoin d'une réparation, immédiatement cesser de l'utiliser et faire appel à un représentant ABL.
- Avant de procéder au montage, toujours lire toutes les instructions de montage des luminaires pour connaître les autres avertissements qui leur sont propres.
- Vérifiez que le système de distribution électrique a une mise à la terre appropriée. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner une défaillance du luminaire et annuler la garantie.

Tous les luminaires qui contiennent des dispositifs électroniques générant des fréquences supérieures à 9 kHz à partir d'un composant situé à l'intérieur du luminaire sont conformes à la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit générer aucune interférence préjudiciable (2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Ne pas observer ces instructions pourrait annuler les garanties du produit. Pour une liste complète des conditions et modalités, veuillez visiter www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. décline toute responsabilité pour les réclamations résultant d'une installation ou manipulation inadéquate ou négligente de ses produits.

English Instructions

Click below link for desired installation instructions:

1. [Recessed Ceiling Mount Battery Backup](#)
2. [Recessed Ceiling Mount AC Only](#)
3. [Surface Ceiling and Wall Mount](#)
4. [Surface End Mount](#)
5. [Wiring Diagram, Testing, Operation, and Chevrons](#)
6. [Panel Removal](#)
7. [Ceiling Mounting, End Mounting and Recess Mounting Dimensions](#)

Instructions en français

Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir les instructions d'installation souhaitées :

1. [Montage au plafond encastré avec batterie de secours](#)
2. [Montage au plafond encastré – CA seulement](#)
3. [Montage au plafond et au mur en surface](#)
4. [Montage d'extrémité en surface](#)
5. [Schéma de câblage, test, utilisation et chevron\(s\)](#)
6. [Retrait du panneau](#)
7. [Dimensions pour le montage au plafond, au mur et par encastrement](#)

Instrucciones en español

Haga clic en el siguiente enlace para ver las instrucciones de instalación deseadas:

1. [Batería de repuesto de montaje en techo empotrado](#)
2. [Solamente CA de montaje en techo empotrado](#)
3. [Montaje en la superficie del techo y en pared](#)
4. [Montaje en extremo de superficie](#)
5. [Diagrama de cableado, pruebas, funcionamiento y galones](#)
6. [Extracción del panel](#)
7. [Dimensiones de montaje en techo, pared y empotrado](#)

BE UNIVERSAL LED EXIT SIGN


READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

Package Contents

SURFACE MOUNT OPTION		
Part	Description	Quantity
1	Housing Assembly	1
2	Mirrored Exit Sign (Double Face)	1
3	Mirrored Backplate (For Single Face)	1
4	Canopy	1
5	Crossbar	1
6	Snap Assemblies (5 Male & 5 Female)	5
7	Canopy Screw (ST3.5 X 16 mm)	3
8	Canopy Crossbar Screw (M4 X 20 mm)	3
9	Canopy J-Box Screw (6-32 X 1/2")	3
10	Canopy J-Box Screw (8-32 X 1/2")	3
11	Wall Anchor Screw (ST4 X 20 mm)	3
12	Wall Anchors	3
13	Wire Nuts	2
14	Chevrons	2
UNIVERSAL MOUNT OPTION (INCLUDES ALL SURFACE MOUNT PARTS)		
15	Recess Bracket	1
16	Trim Plate	1
17	Trim Plate Insert with Test Button and Status LED Mounts	1
18	Trim Plate without Test Button and Status LED Mounts	1
19	Recess J-Box	1
20	J-Box Screw (ST3.5 X 5 mm)	3
21	Trim Plate Screws (M4 X 5 mm)	3
22	Recess Bracket Screws (ST4 X 12 mm Hex Head)	5
23	Status LED Bushing	1

Recommend junction boxes

- 4" Sq with plaster ring
- 3.5" Round using crossbar
- Single Gang



Warnings and Cautions

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.


1. Review the diagrams thoroughly before beginning.
2. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances, and the National Electric Code. If you are unfamiliar with methods for installing electrical wiring, secure the services from a qualified licensed electrician.
3. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker.
4. Do not use outdoors. Suitable for use in 32°F to 104°F(0°C-40°C) indoor damp locations.
5. Do not mount near gas or electric heaters.
6. Use caution when servicing batteries. Battery acid can cause burns to skin and eyes. If acid is spilled on skin or eyes, flush acid with fresh water and contact a physician immediately.
7. Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subjected to tampering by unauthorized personnel.
8. The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition.
9. Do not use this equipment for other than its intended use.
10. All service should be performed by qualified personnel only.
11. Allow battery to charge for 24 hours before first use.
12. After switch position has been selected for the chosen application (AC ONLY or BATT), do not attempt to adjust switch position without knowledge of application and an understanding of the switch behavior in product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


NOTE: First turn off electricity.

Recessed Ceiling Mount Battery Backup


1. Position recessed kits and bar hangers between joists. Make sure bar hangers are in the correct position and level with the bottom of the joists. Hammer in temporary "nail in" tabs on hanger to hold in place and then secure permanently with the included Recess Bracket Screws for metal joists or wood (ST4 x 12 mm Hex Head and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)). Adjust recessed kit vertically to the desired position and then tighten all screws. The recommended opening in the surface is 3.5" x 15" rectangle. Max distance between Ceiling Joist is 18.5".

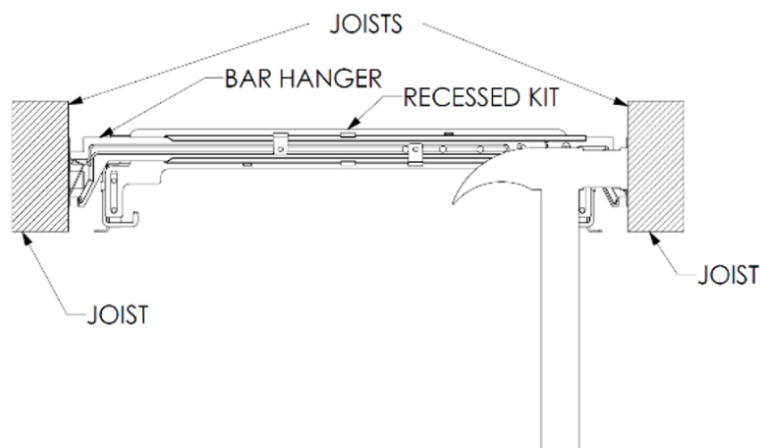


2. Use screwdriver to gently open the front cover.

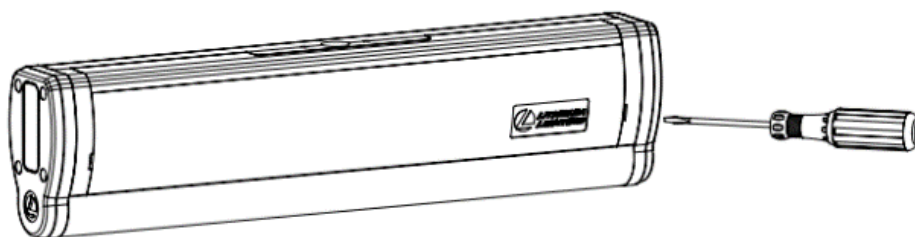

3. EL models only: Slide the battery switch to "BATT" Position. (Product is shipped in AC ONLY position)

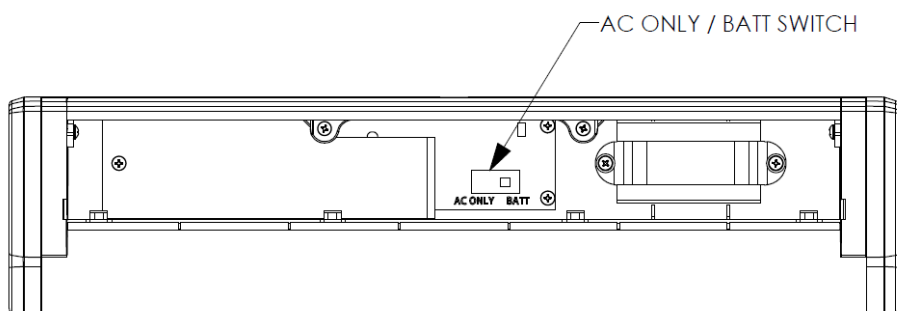


4. Remove top hole plug.

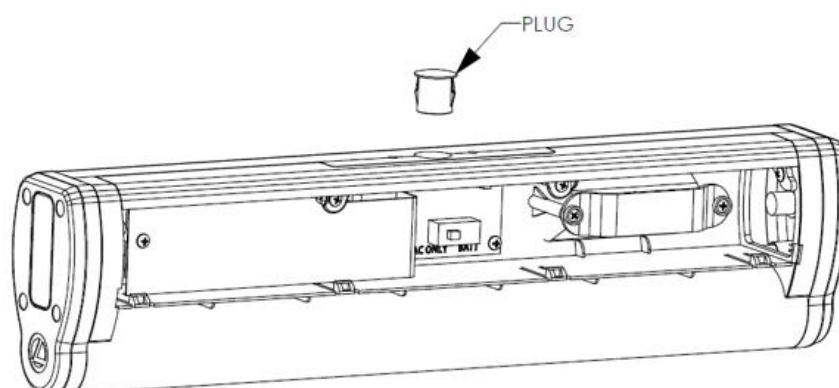


5. Feed AC supply wires through the center hole.


6. Snap the front cover back in place.
7. Install recess J-Box that is included with the unit by feeding wires through the J-Box and install with the included J-Box Screws (ST3.5 X 5 mm and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)) which are shipped inside Universal Mount Accessory Kit located inside the J-Box
8. Remove the end cap with the Test Switch and Status LED using a #1 Phillips Screwdriver. Be careful as the end cap also holds the Light Bar and Sign Ratchet. Remove the Test Button by unplugging the Test Button Connector, pinching the lever locks on the inside of the End Cap, and pushing the Test Button through the End Cap. Remove the Status LED from the Status LED Mounting Bushing by gently pushing the Status LED back through the End Cap. Route the Status LED through the larger Test Button hole. Reinstall the End Cap with the same screws (ST3.0 X 10 and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)) making sure the wires from the Test Button and Status LED are pulled through the Test Button hole.

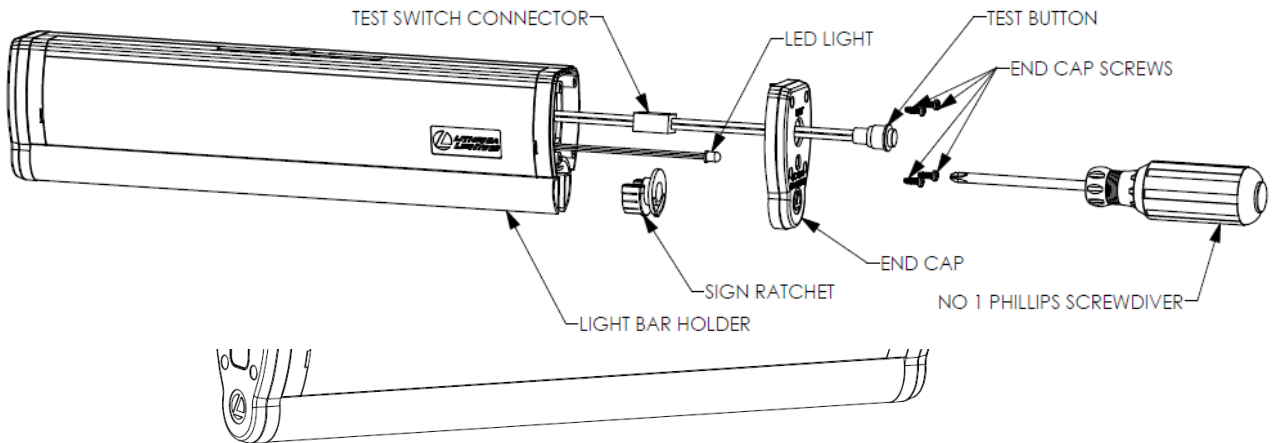


9. Make the electrical connections to the unit inside the J-Box (see wiring diagram). With a strain relief provided by the contractor and secure the lid of the J-Box with the J-Box to J-Box Screw (M4 x 5 and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)).

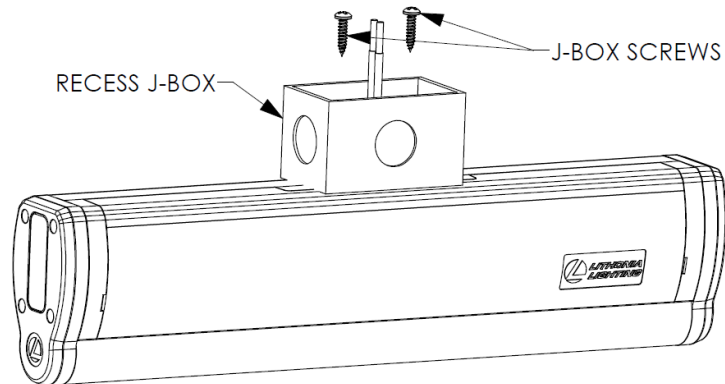


10. In preparation for the next step, route Status LED harness and Test Button harness through Recess Bracket between the Trim Plate Mounting Tab and Spring Clip, which is shown in the picture below.

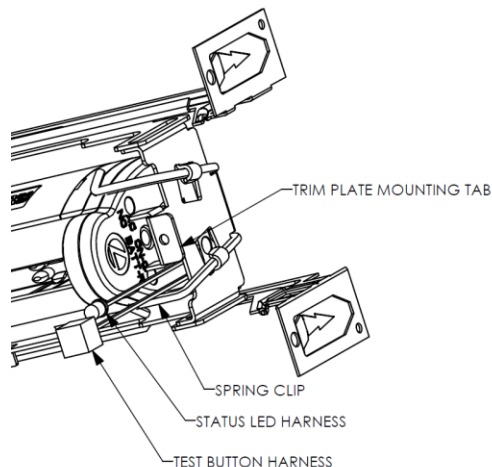


11. Install the light fixture into the Recess Bracket making sure not to pinch any wires. Tip: Keep the body of the light fixture close to the same plane as the ceiling surface for easier installation.

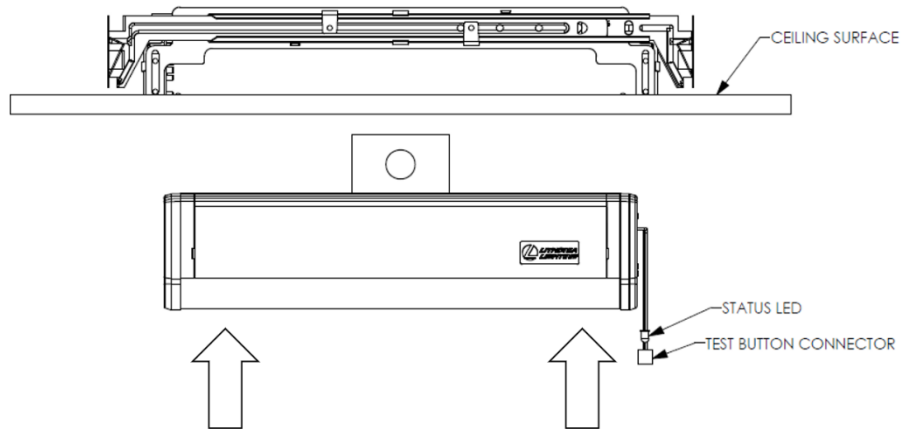


12. Install the Trim Plate Insert with Test Button and Status LED Mounts into the Trim Plate. Push the Test Button into the trim plate front side until lock ramps snap in place and reconnect connector. Insert the Status LED Bushing into the front side of trim plate and push Status LED into bushing from backside of trim plate.

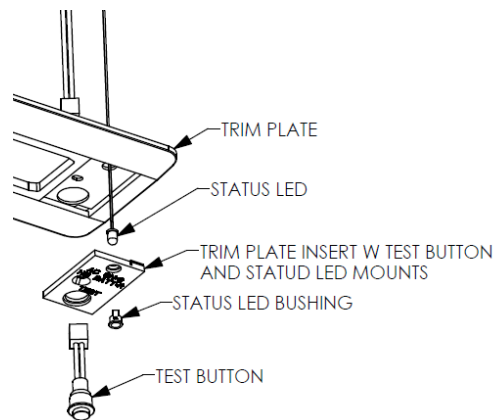


13. Reconnect test button connector.

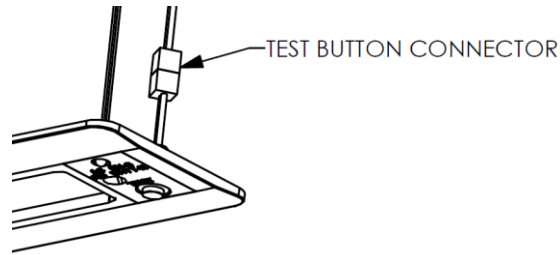


14. Install Trim Plate with included Trim Plate Screws (M4 X 5 mm and 3.54 in lbs (0.4 Nm)) which are shipped inside Universal Mount Accessory Kit located inside the J-Box.

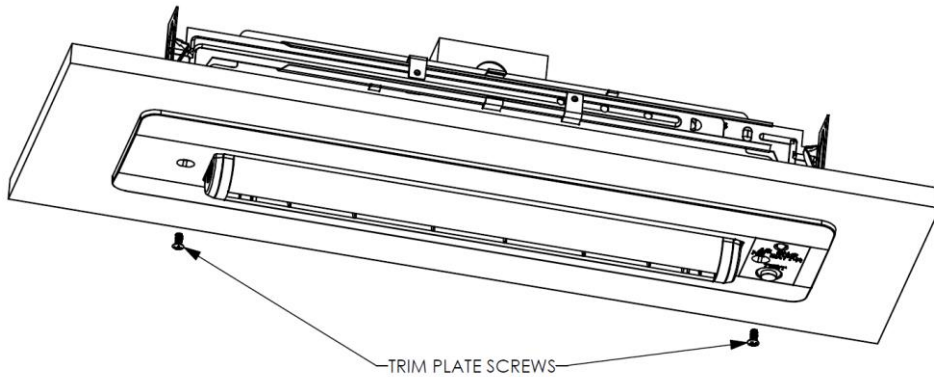

15. If a single sided panel is wanted, remove all 4 snaps (shipped without snaps installed) gently with a tool that will not scratch the sign. Remove clear film off shiny side of back panel and line up back panel with shiny side out. Apply snaps by squeezing them in place in the same orientation. If a double sign is wanted add snaps without back panel.

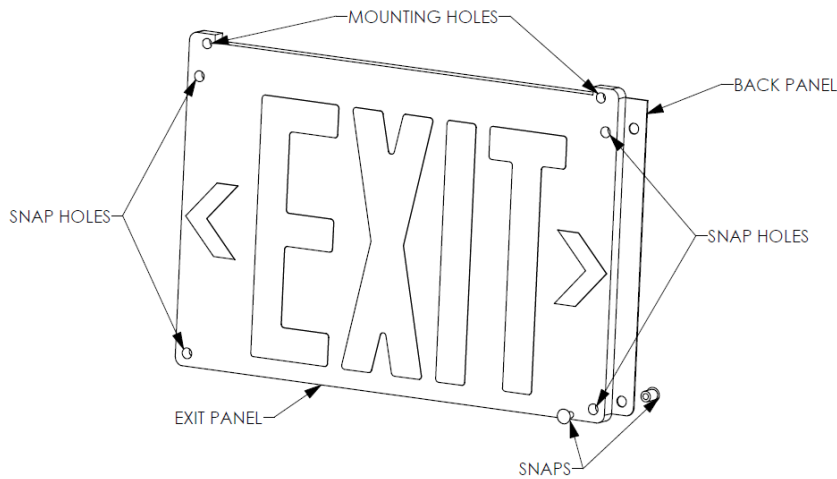


16. Insert panel into main body assembly gently. Make sure the Chevron orientation is correct by peeling unnecessary Chevron(s) off with finger and clean any residue off surface with Pledge Furniture Polish (recommended).

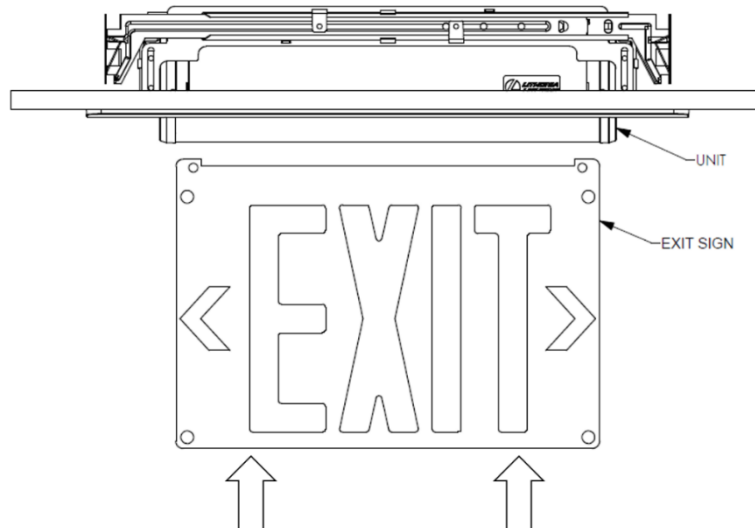


NOTE: First turn off electricity.

Recessed Ceiling Mounting AC Only


1. Position recessed kits and bar hangers between joists. Make sure bar hangers are in the correct position and level with the bottom of the joists. Hammer in temporary "nail in" tabs on hanger to hold in place and then secure permanently with the included Recess Bracket screws for metal joists ST4 x 12 mm Hex Head and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)) which are shipped inside Universal Mount Accessory Kit located inside the J-Box. Adjust recessed kit vertically to the desired position and then tighten all screws. The recommended opening in the surface is 3.5" x 15" rectangle.

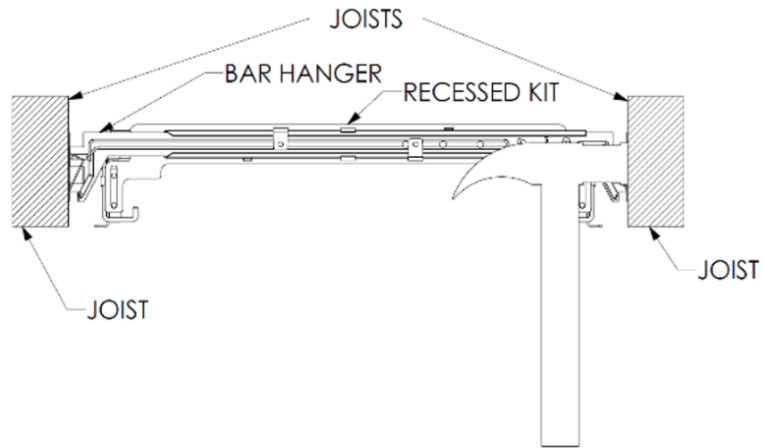


2. Use a screwdriver to gently open the front cover.

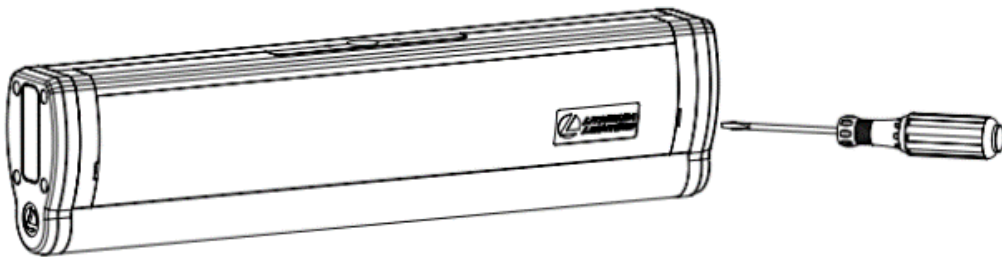


3. Verify switch is in the AC Only Position. (Product is shipped in AC ONLY position)

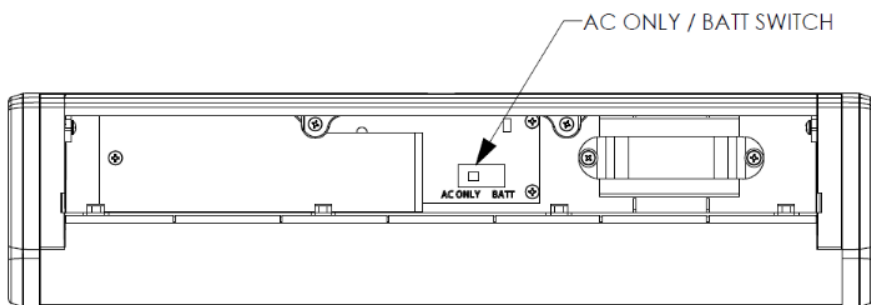


4. Remove top hole plug.

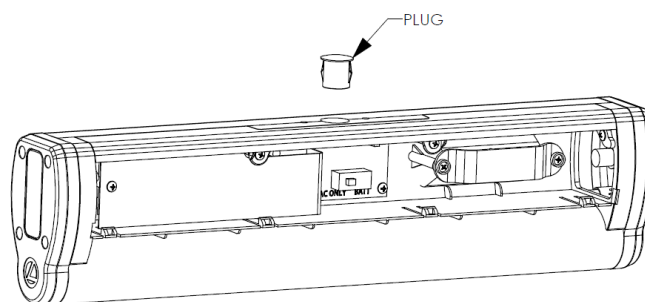


5. Feed AC supply wires through canopy center.

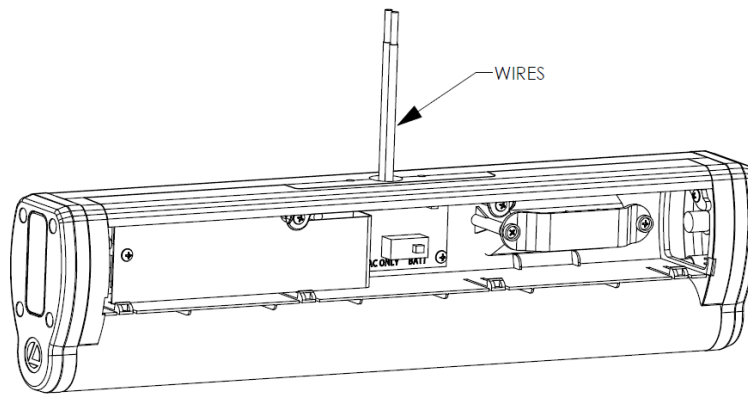

6. Snap the front cover back in place.

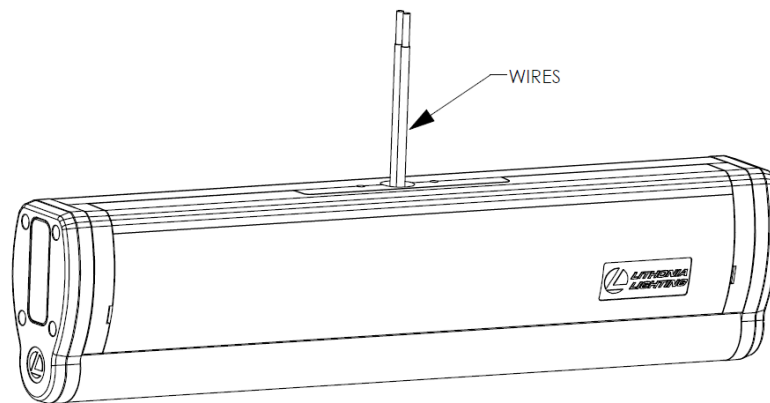


7. Install Recess J-Box that is included with the unit by feeding wires through the J-Box and install included J-Box Screws (ST3.5 X 5 mm and torque to 5.31 in lbs (0.6 Nm)) which are shipped inside Universal Mount Accessory Kit.

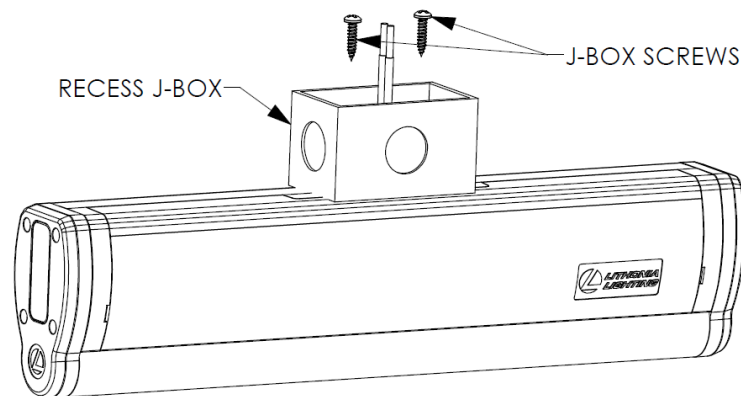


8. Make the electrical connections to the unit inside the J-Box (see wiring diagram), with a strain relief provided by the contractor and secure the lid of the J-Box with the J-Box to J-Box Screw (M4 x 5 and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)).


9. Install the light fixture into the Recess Bracket making sure not to pinch any wires. Push the unit evenly into recess bracket by engaging both springs on the recess bracket. Tip: keep the body of the light fixture close to the same plane as the ceiling surface for easier installation.

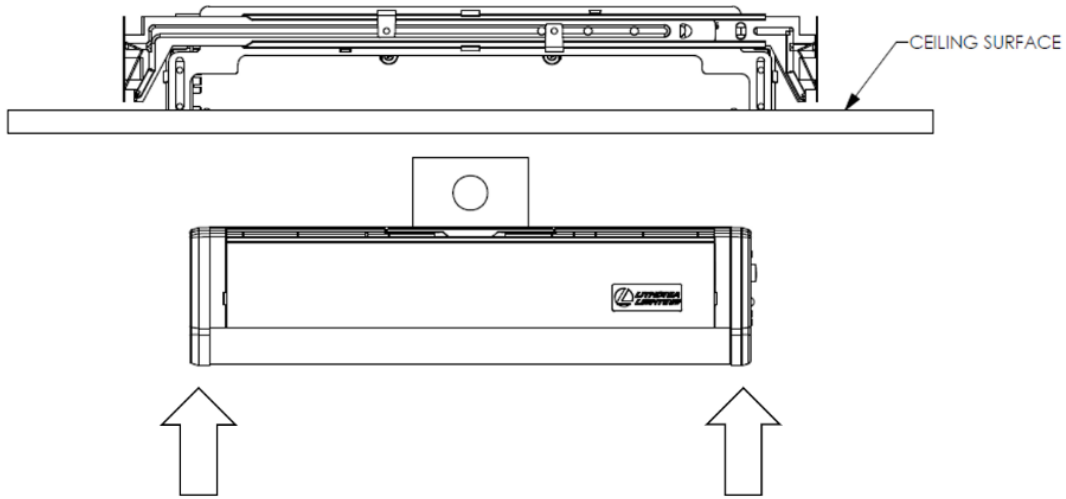


10. Insert the Trim Plate Insert without Test Button and Status LED Mounts into the Trim Plate.

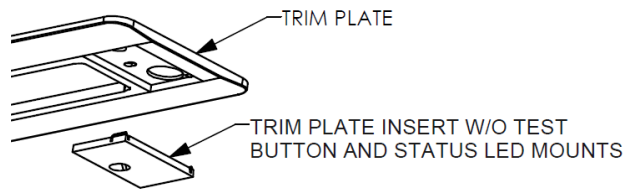


11. Install Trim Plate with included Trim Plate Screws (M4 X 5 mm and 3.54 in lbs (0.4 Nm)) which are shipped inside Universal Mount Accessory Kit located inside the J-Box.

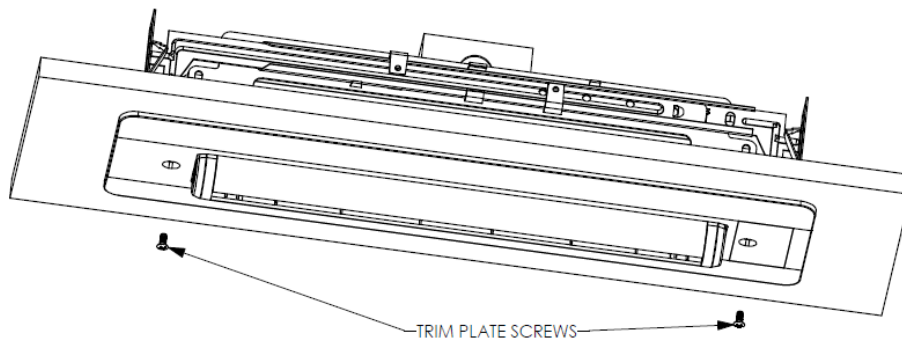


12. If a single sided panel is wanted, remove all 4 snaps (shipped without snaps installed) gently with a tool that will not scratch the sign. Remove clear film off shiny side of back panel and line up back panel with shiny side out. Apply snaps by squeezing them in place in the same orientation. If a double sign is wanted add snaps without back panel.

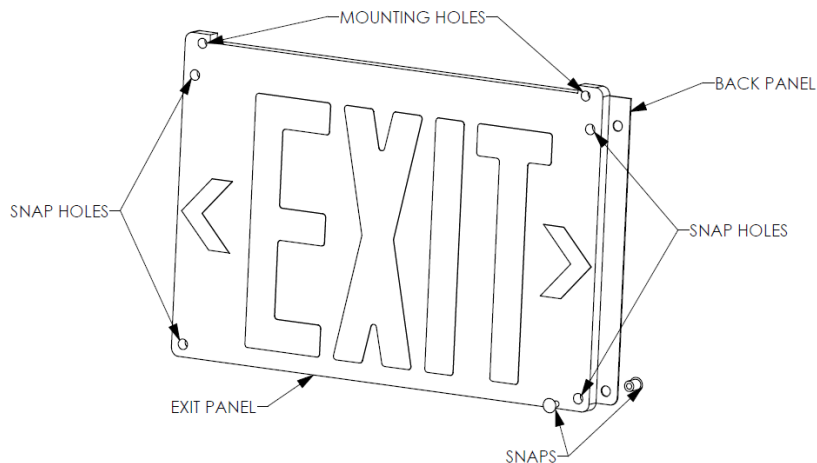

13. Insert panel into main body assembly gently. Make sure the Chevron orientation is correct by peeling unnecessary Chevron(s) off with finger. Clean any residue off surface with Pledge Furniture Polish (recommended).

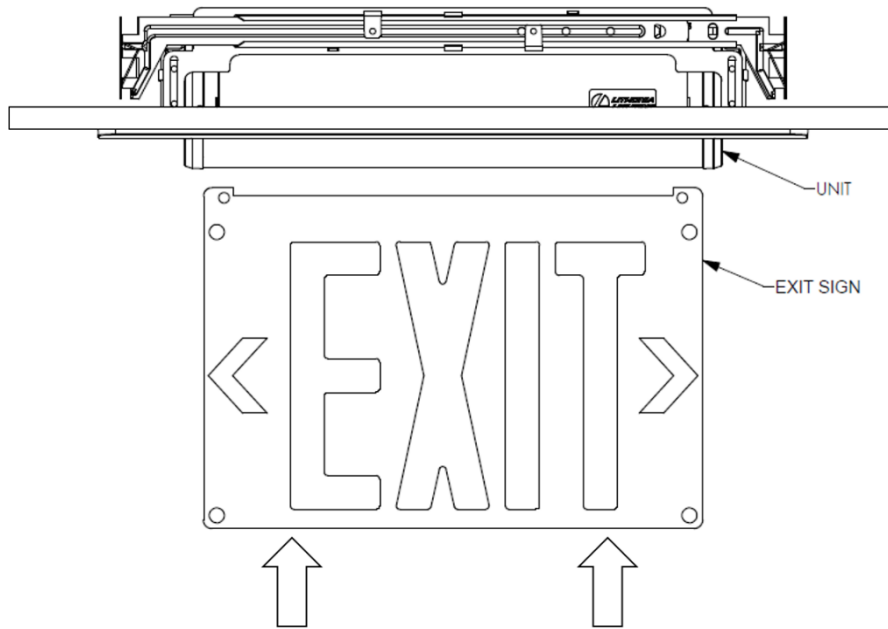


Recessed Assembly Drawing

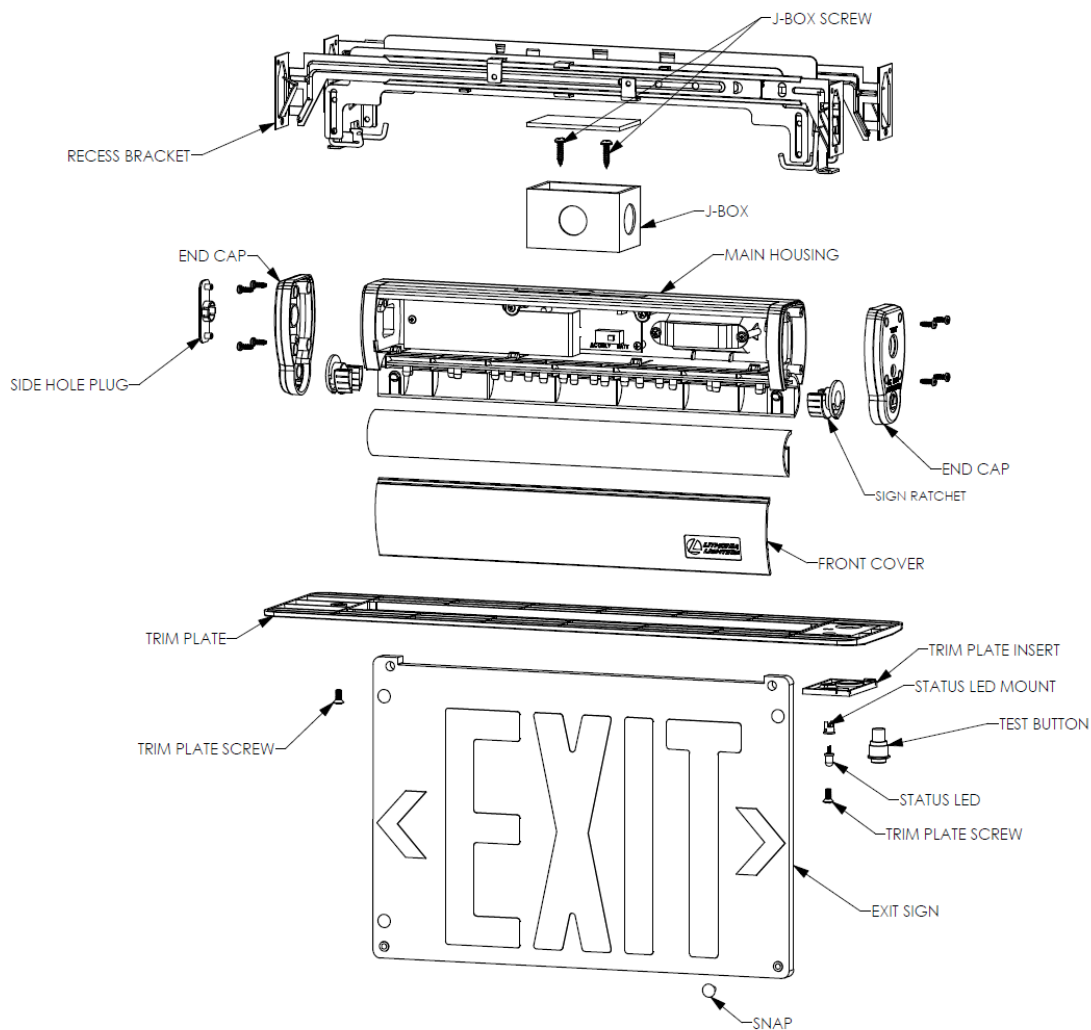


Ceiling & Wall Mounting


1. Use screwdriver and gently open front cover.

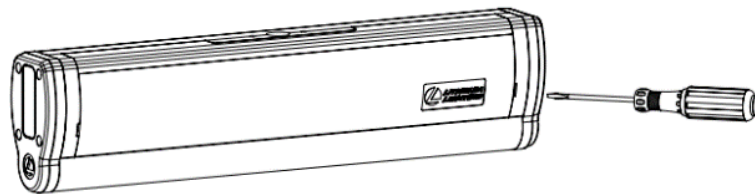


2. EL models only: Slide the battery switch to "BATT" Position. If AC Only the Switch should remain in the AC Only Position. (Product is shipped in AC ONLY position.)

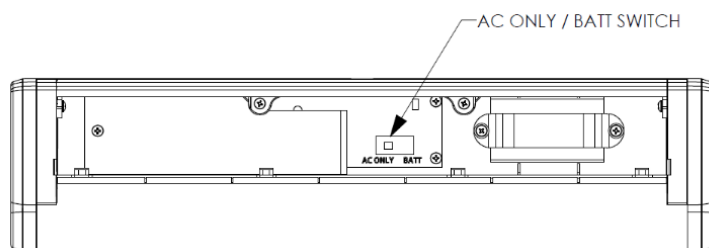


3. Remove top hole plug.

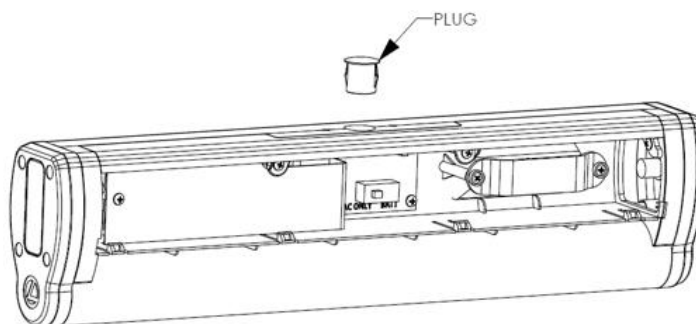


4. Feed AC Supply wires through the canopy center hole.

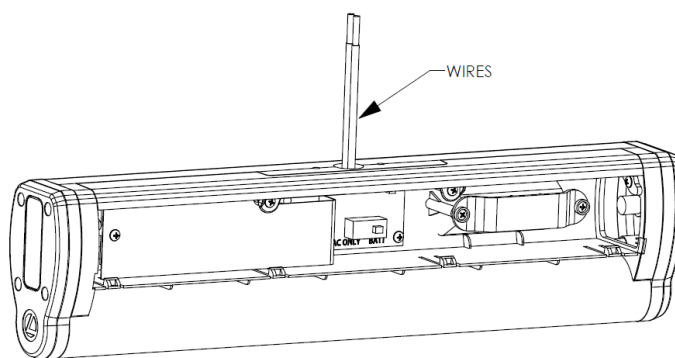


5. Snap the front cover back in place.

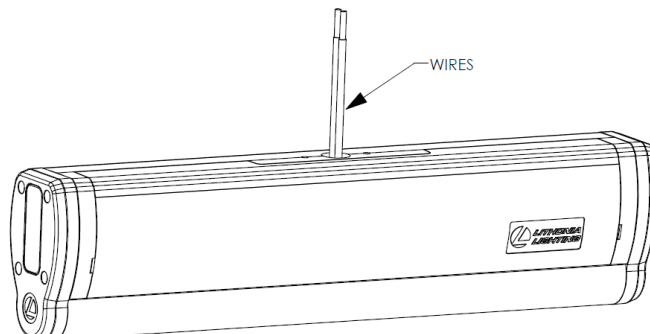


6. Install Canopy that is included with the unit by feeding wires through the Canopy and install with included Canopy Screws (ST3.5 X 16 mm and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)) which are shipped inside Surface Mount Accessory Kit.

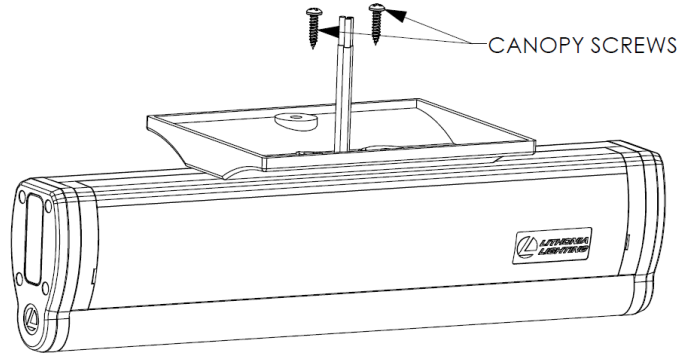

7. Install unit per configuration 1 with Crossbar, or configuration 2 without Crossbar. Canopy Crossbar Screws (M4 X 20 mm and torque to 7.0 in lbs (0.8 Nm)), and Canopy J-Box Screws (6-32 X 1/2" and torque to 7.0 in lbs (0.8 Nm)) are included in the Surface Mount Accessory Pack Kit. Remember to tuck wires neatly into J-Box.

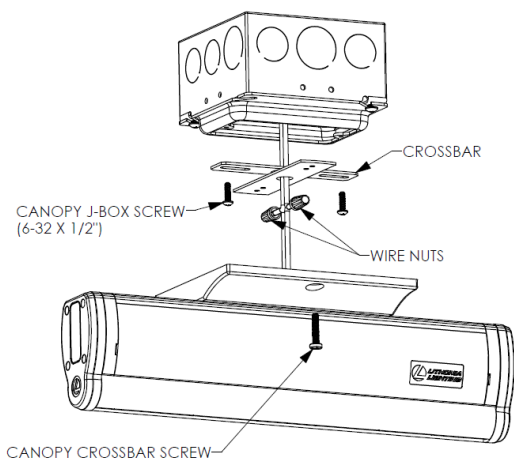


CONFIGURATION 1:
CEILING MOUNT WITH CROSSBAR
(IF J-BOX HOLES DO NOT LINE UP WITH CANOPY HOLES)

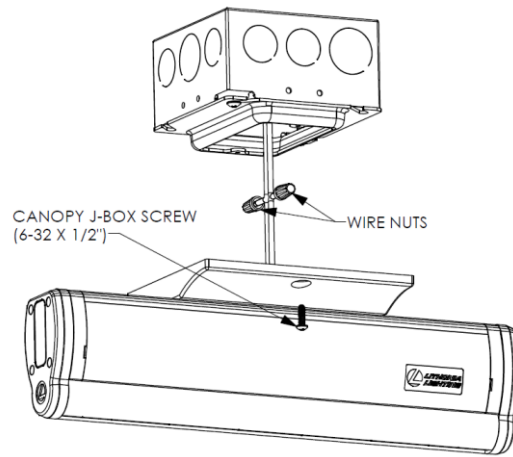


CONFIGURATION 2:
CEILING MOUNT WITHOUT CROSSBAR
(IF J-BOX HOLES DO LINE UP WITH CANOPY HOLES)


8. If a single sided panel is wanted, remove all 4 snaps (shipped without snaps installed) gently with a tool that will not scratch the sign. Remove clear film off shiny side of back panel and line up back panel with shiny side out. Apply snaps by squeezing them in place in the same orientation. If a double sign is wanted add snaps without back panel.

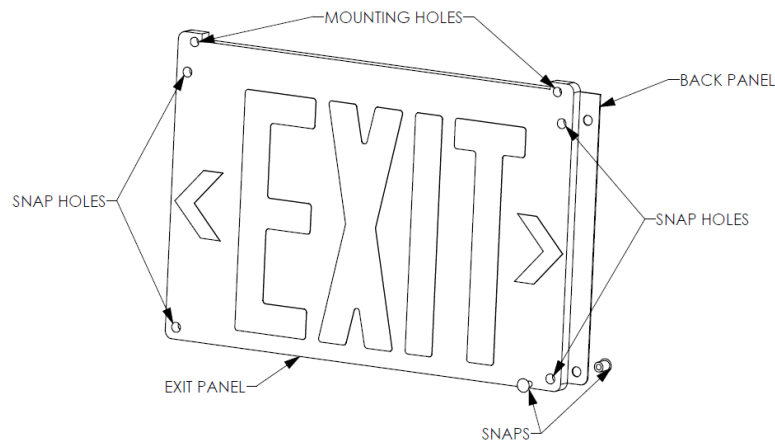


9. Insert panel into main body assembly gently. Make sure the Chevron orientation is correct by peeling unnecessary Chevron(s) off with finger and clean any residue off surface with Pledge Furniture Polish (recommended).

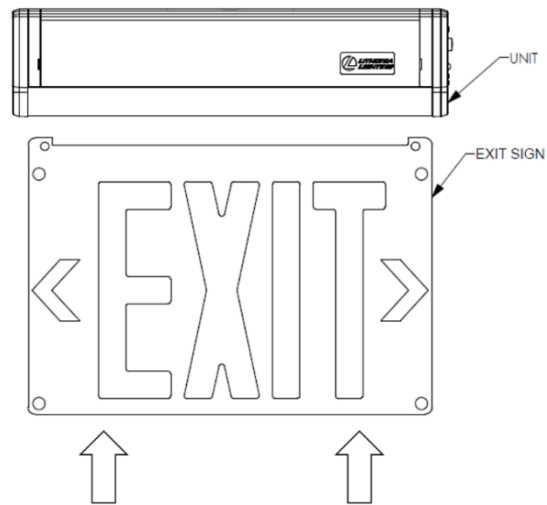

10. The unit can be installed on any surface, the panel can rotate along the axis of rotation to accommodate different surface angles.

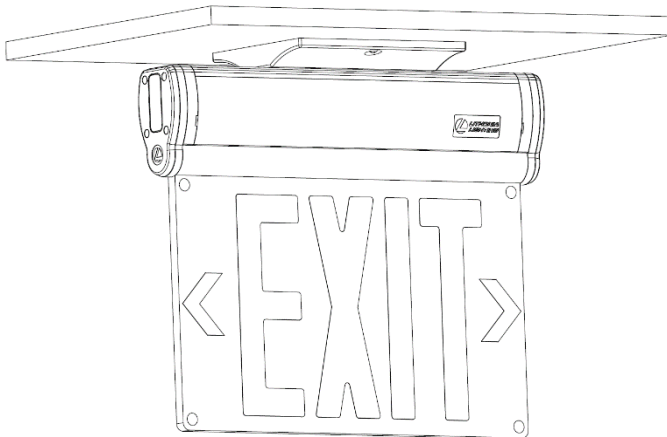


CEILING SURFACE
(SIGN IS NORMAL TO CEILING)

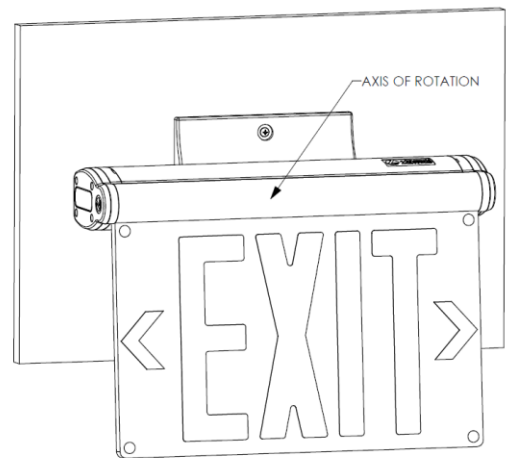

WALL SURFACE
(SIGN IS ROTATED PARRALEL TO WALL)


Ceiling and Wall Assembly Drawing

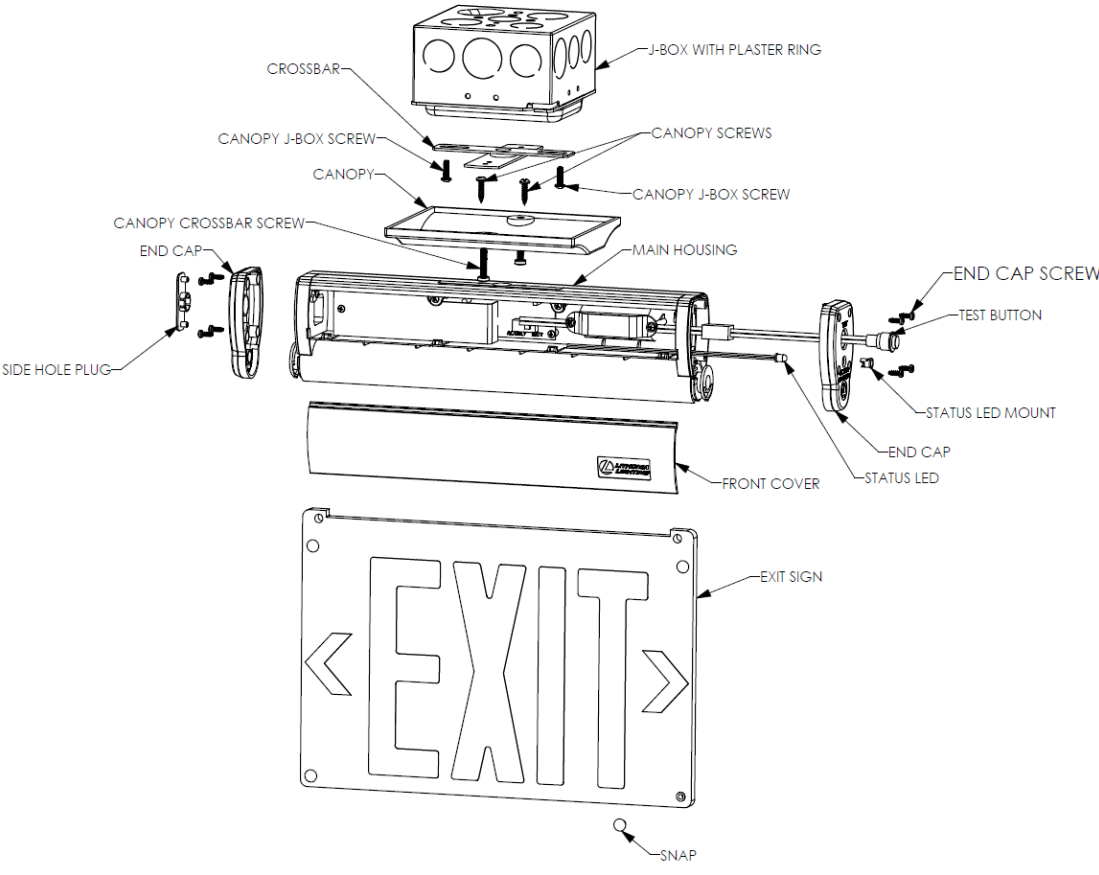


NOTE: First turn off electricity. (J-Box, Plaster Ring and J-Box Mounting screws are not included)

Surface End Mounting


1. Use screwdriver to gently open front cover and pull out the AC supply wires.

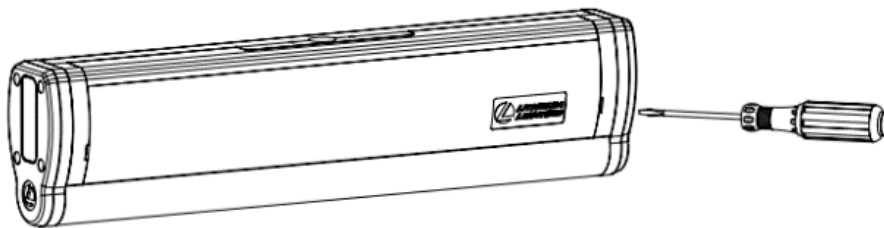


2. EL models only: Switch the battery switch to “BATT” Position. If AC Only the Switch should remain in the AC Only Position. (Product is shipped in AC ONLY position).

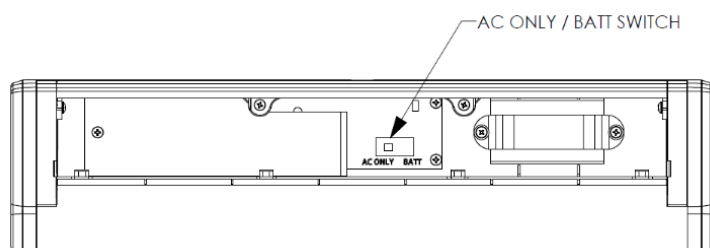


3. Ensure the top hole is covered with Top Cover Plug.

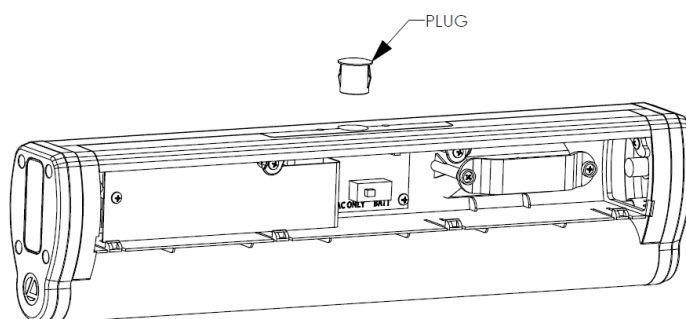

4. Remove the hole plug from mounting end cap (opposite the endcap containing the Test Switch). Plug may be removed by pressing the cover from the inside with finger or screwdriver into center section of plug.

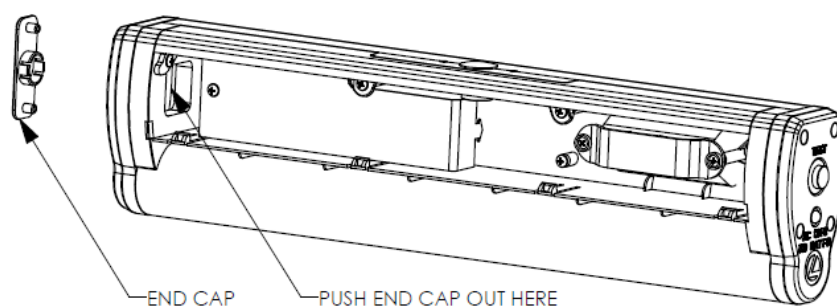


5. Feed the AC supply wires through the center hole of end cap.

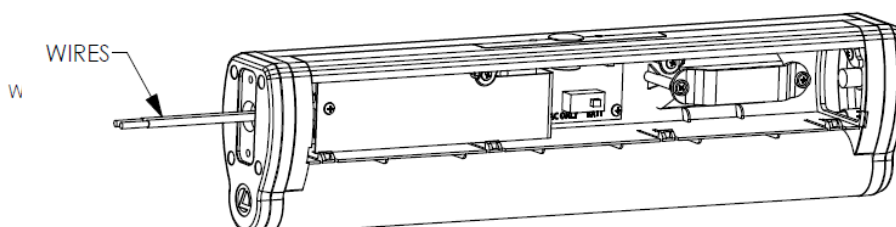


6. Snap front cover back in place.


7. Assemble canopy onto main body assembly with Canopy Screw (ST3.5 X 16 mm and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)) which are shipped inside Surface Mount Accessory Kit.

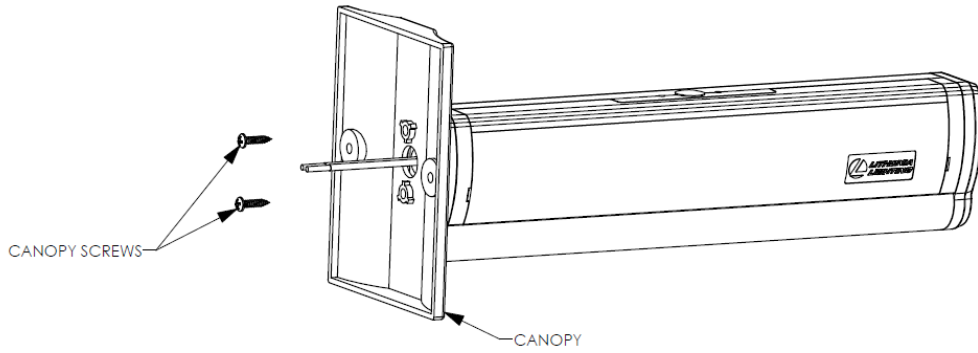

8. Install unit per configuration 1 with Crossbar, or configuration 2 without Crossbar. Canopy Crossbar Screws (M4 X 20 mm and torque to 7.0 in lbs (0.8 Nm)), and Canopy J-Box Screws (6-32 X 1/2" and torque to 7.0 in lbs (0.8 Nm)) are included in the Surface Mount Accessory Pack Kit. Remember to tuck wires neatly into J-Box.

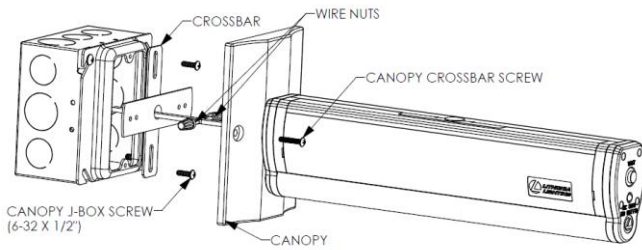


CONFIGURATION 1:
SIDE MOUNT WITH CROSSBAR
(IF J-BOX HOLES DO NOT LINE UP WITH CANOPY HOLES)

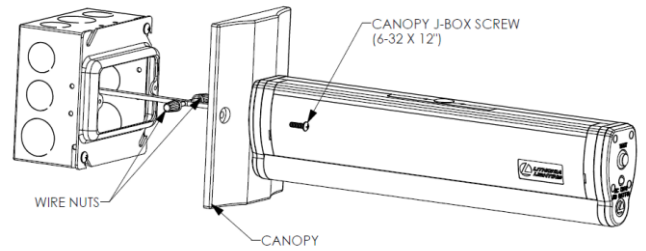


CONFIGURATION 2:
SIDE MOUNT WITHOUT CROSSBAR
(IF J-BOX HOLES DO LINE UP WITH CANOPY HOLES)


9. If a single sided panel is wanted, remove all 4 snaps (shipped without snaps installed) gently with a tool that will not scratch the sign. Remove clear film off shiny side of back panel and line up back panel with shiny side out. Apply snaps by squeezing them in place in the same orientation. If a double sign is wanted add snaps without back panel.

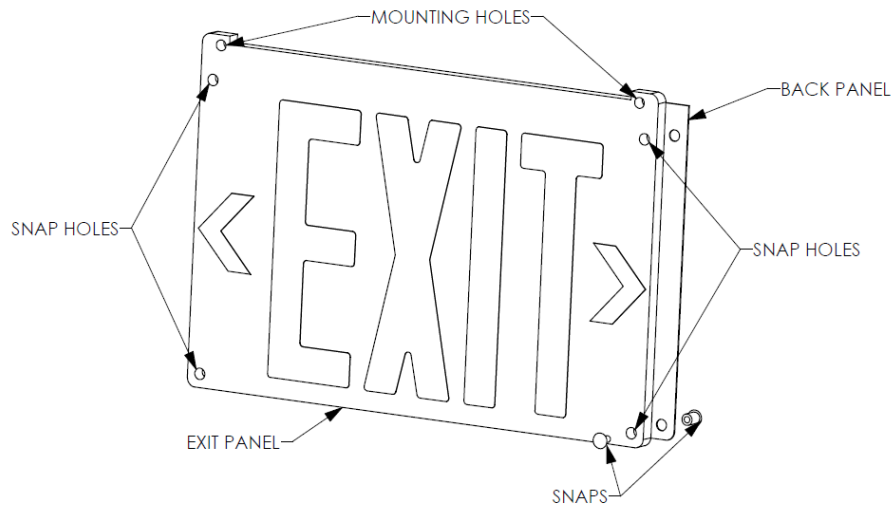


10. Insert panel into main body assembly gently. Make sure the Chevron orientation is correct by peeling unnecessary Chevron(s) off with finger and clean any residue off surface with Pledge Furniture Polish (recommended).

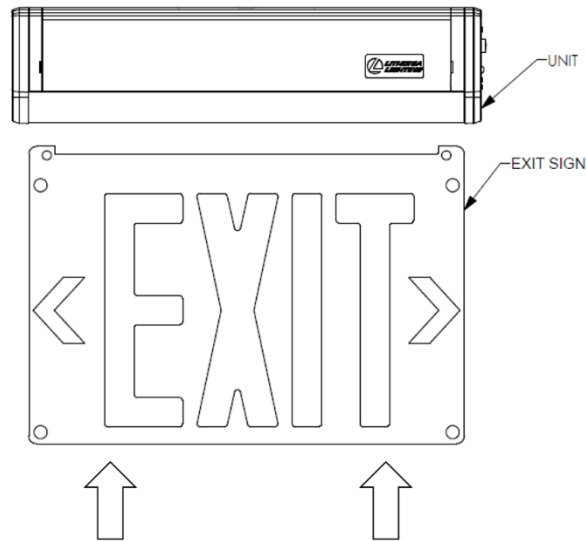

Surface End Assembly Drawing

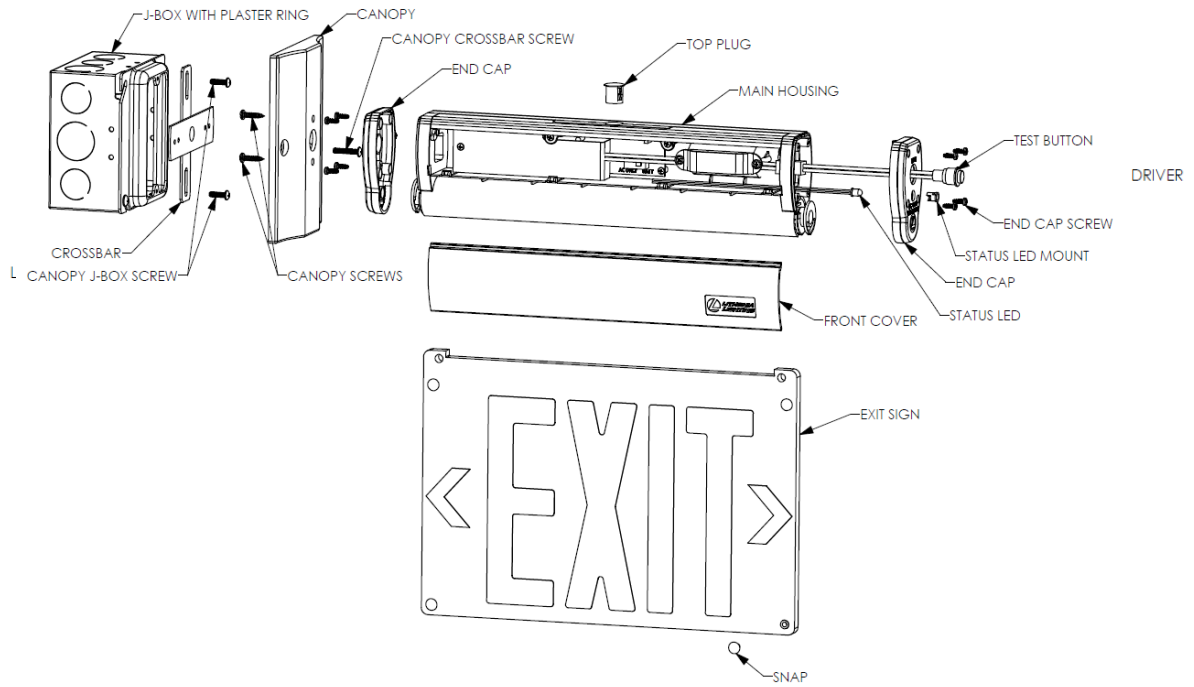

Wire Diagram

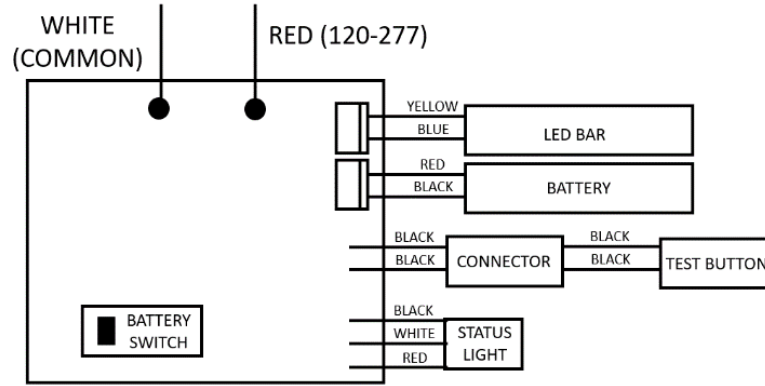

Testing

National Electric Code (NEC) and NFPA life safety code regulations require that routine tests need to be performed as listed below:

Once every month, the unit needs tested for duration of 30 seconds.

- Push in and hold the test switch to perform the test.

Once every 12 months, a full 90-minute (per UL requirements) test needs to be performed on the unit.

- Remove Power to the unit and leave in the emergency mode. The lamps should stay ON for at least 90 minutes.


Operation

CAUTION: Battery Backup Orientation – Switch in the “Batt” position: The battery in this unit may not fully charged. After electricity is connected to the unit, let battery charge for at least 24 hours, then normal operation of this unit should take effect.

1. Apply AC power to the sign. The LED indicator should turn GREEN.
2. After the battery has been left to charge for 2 hours, test the sign by pushing the test button. The LED Status light turns OFF and the sign should remain ON.
3. When the switch is released, EXIT section remains ON and the LED indicator turns back to GREEN.
4. When battery is disconnected the Status LED turns RED.


Chevron(s)

If a Chevron(s) needs to be reapplied peel the back of Chevron tab(s) and place Chevron tab(s) on panel using dimensions shown with main part of the tab aligned to the edge of the sign. Carefully peel off the tab around the chevron. If Mirrored Back Plate needs to be removed refer to step 9. Remove any bubbles that may present themselves on the Chevron(s)

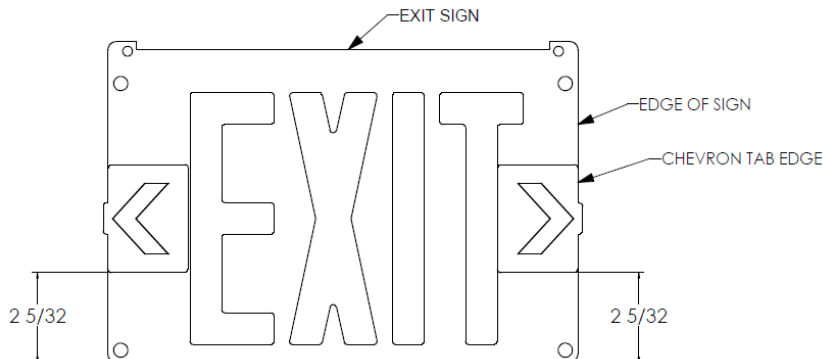


Panel Removal


If the panel should need to be removed turn off electricity. If the unit is recessed mounted remove trim plate first and pull unit from recess bracket. Loosen the End Cap Screws with a No 1 Phillips Screwdriver on the side with the Test text to remove the End Cap from the main body. Be careful as the End Cap also holds the Sign Ratchet, the Led Board Holders, and the LED Board in place. Reinstall the end cap with the same screws (ST3.0 X 10 and torque to 5.3 in lbs (0.6 Nm)). When reassembling insert the Exit Sign in last.

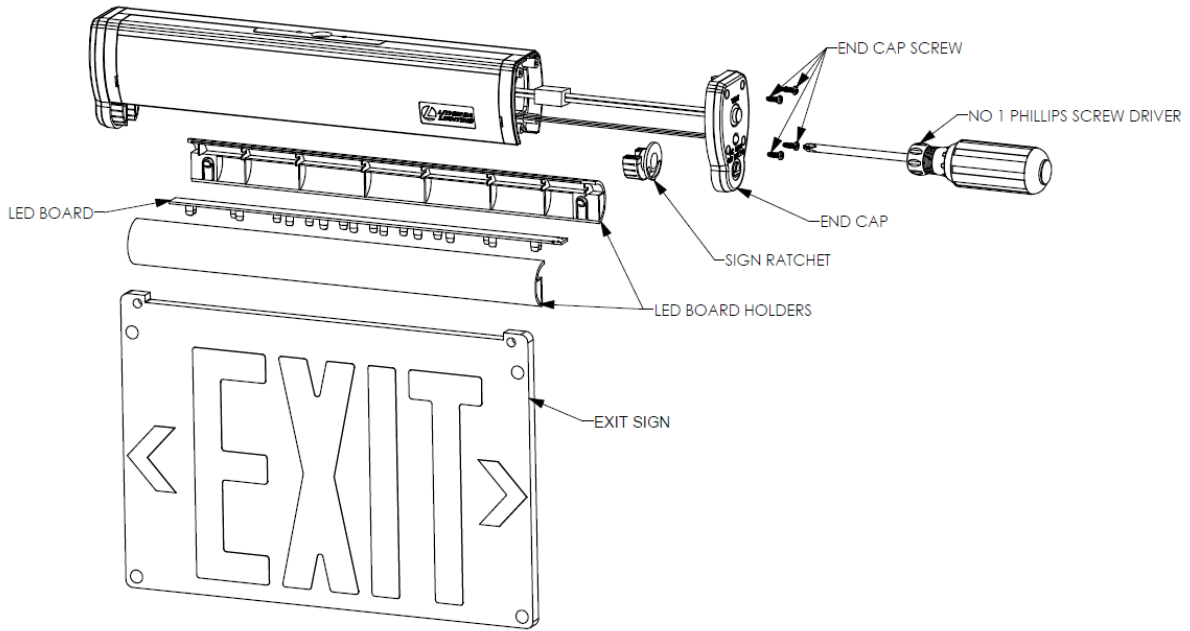


Ceiling Mounting Dimensions

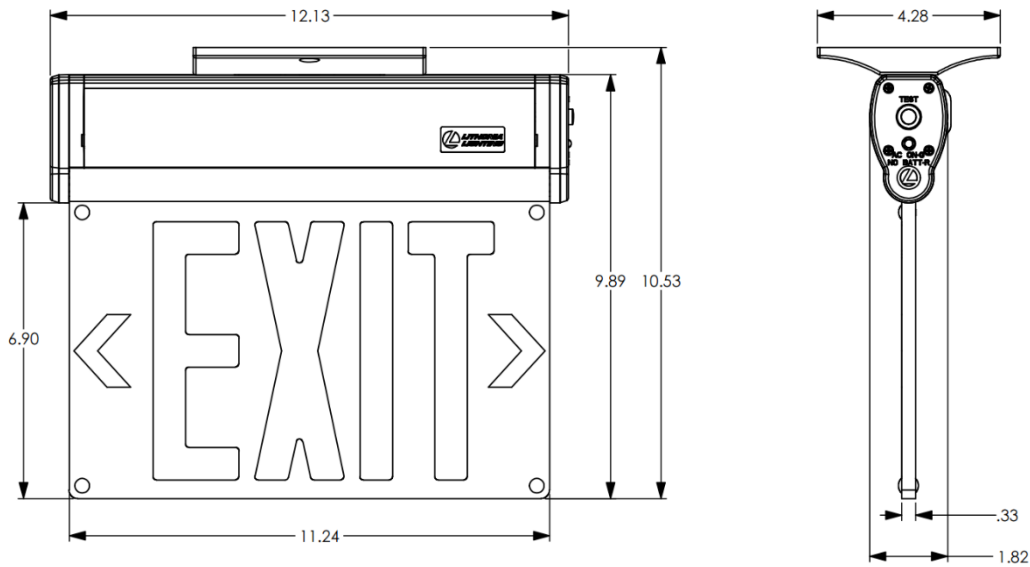

End Mounting Dimensions

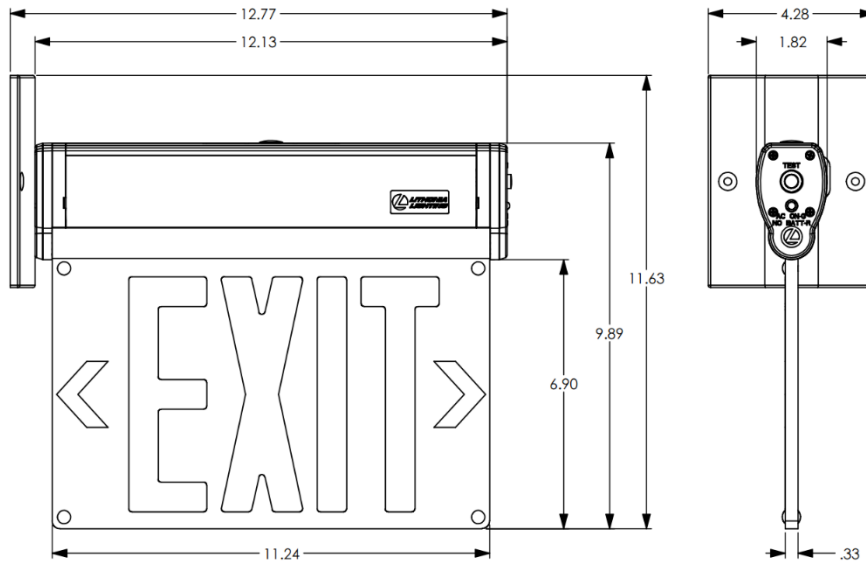

Recess Mounting Dimensions

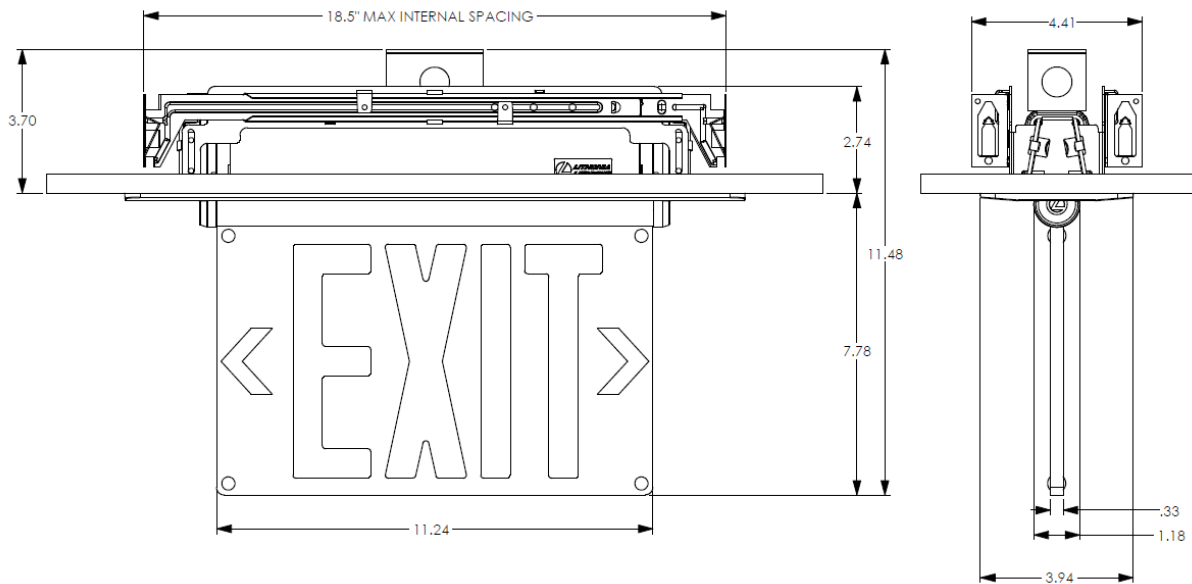

An Acuity Brands Company

LIFE SAFETY SOLUTIONS

TEL: 800-705-SERV (7378)

techsupport-emergency@acuitybrands.com www.lithonia.com

Part # 912-00477-001

Rev A, 1/2024

© Acuity Brands Lighting, Inc. 2018
All Rights Reserved.

ENSEIGNE DE SORTIE À DEL UNIVERSELLE BE

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Contenu de l'emballage

OPTION DE MONTAGE EN SURFACE		
Pièce	Description	Quantité
1	Boîtier d'assemblage	1
2	Enseigne de sortie en miroir (double face)	1
3	Plaque arrière en miroir (pour une seule face)	1
4	Monture	1
5	Barre transversale	1
6	Assemblages par encliquetage (5 mâles et 5 femelles)	5
7	Vis de la monture (ST3.5 X 16 mm)	3
8	Vis pour la barre transversale de la monture (M4 X 20 mm)	3
9	Vis du boîtier de raccordement de la monture (6-32 X ½ po)	3
10	Vis du boîtier de raccordement de la monture (8-32 X ½ po)	3
11	Vis d'ancrage mural (ST4 X 20 mm)	3
12	Ancrages muraux	3
13	Capuchons de connexion	2
14	Chevrons	2
OPTION DE MONTAGE UNIVERSEL (COMPREND TOUTES LES PIÈCES DE MONTAGE EN SURFACE)		
15	Support d'encastrement	1
16	Plaque de garniture	1
17	Cache de la plaque de garniture avec bouton de test et supports de DEL d'état	1
18	Plaque de garniture sans bouton de test et supports de DEL d'état	1
19	Boîtier de raccordement encastrable	1
20	Vis pour boîtier de raccordement (ST3.5 X 5 mm)	3
21	Vis de la plaque de garniture (M4 X 5 mm)	3
22	Vis du support d'encastrement (ST4 X 12 mm tête hexagonale)	5
23	Douille de DEL d'état	1

Boîtiers de raccordement recommandés

- 4 po carrés avec cloisor sèche



Avertissements et mises en garde

IMPORTANTES MISES EN GARDE

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.


13. Examinez soigneusement les diagrammes avant de commencer.
14. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément aux exigences des codes et ordonnances locaux et celles du Code national de l'électricité. Si vous ne connaissez pas les méthodes d'installation du câblage électrique, offrez-vous les services d'un électricien qualifié et agréé.
15. Avant de commencer l'installation, débranchez l'alimentation en coupant le courant au niveau du disjoncteur.
16. N'utilisez pas à l'extérieur. Produit adapté aux emplacements humides à l'intérieur à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
17. N'installez pas à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou électrique.
18. Soyez prudent lors de l'entretien des batteries. L'acide de la batterie peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. Si de l'acide est renversé sur la peau ou les yeux, rincez l'acide à l'eau douce et consultez immédiatement un médecin.
19. Il faut installer cet appareil à un endroit et à une hauteur qui permettront d'éviter que les personnes non autorisées n'y apportent des modifications.
20. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait être dangereuse.
21. N'utilisez pas cet équipement pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
22. Tout entretien devrait être effectué par du personnel compétent uniquement.
23. Laissez les batteries se charger pendant 24 heures avant la première utilisation.
24. Une fois que la position de l'interrupteur a été sélectionnée pour l'application choisie (CA SEULEMENT ou BATT), n'essayez pas d'ajuster la position de l'interrupteur sans connaître l'application et sans comprendre le comportement de l'interrupteur dans le produit.

CONSERVER CES CONSIGNES


REMARQUE : Coupez d'abord le courant.

Montage au plafond encastré avec batterie de secours


17. Positionnez les ensembles encastrés et les barres de suspension entre les solives. Assurez-vous que les barres de suspension sont dans la bonne position et au même niveau que le bas des solives. Martelez les languettes temporaires de « clouage » sur la suspension pour la maintenir en place, puis fixez-la de façon permanente avec les vis de support d'encastrement pour solives métalliques ou en bois incluses (ST4 x 12 mm tête hexagonale et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]). Ajustez l'ensemble encastré verticalement à la position souhaitée, puis serrez toutes les vis. L'ouverture recommandée dans la surface est un rectangle de 3,5 po x 15 po. La distance maximale entre les solives de plafond est de 18,5 pouces.

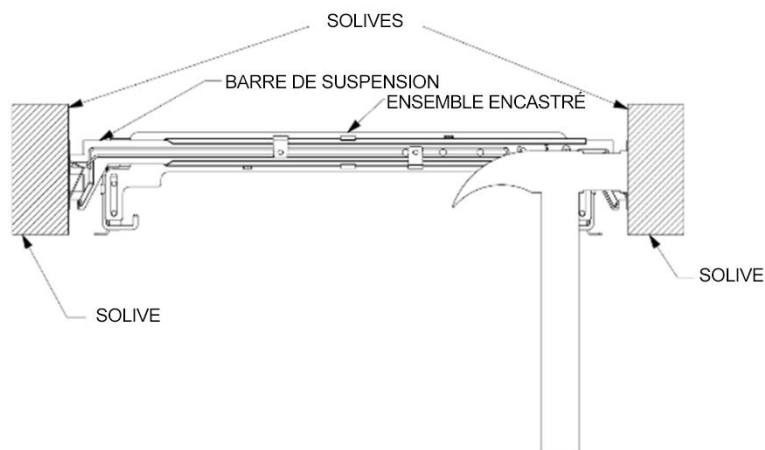


18. À l'aide d'un tournevis, ouvrez délicatement le couvercle avant.

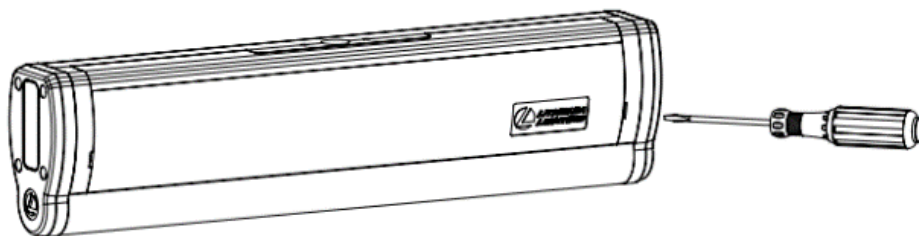


19. Pour les modèles EL uniquement : Faites glisser l'interrupteur de batterie sur la position « BATT ». (Le produit est expédié en position CA SEULEMENT)

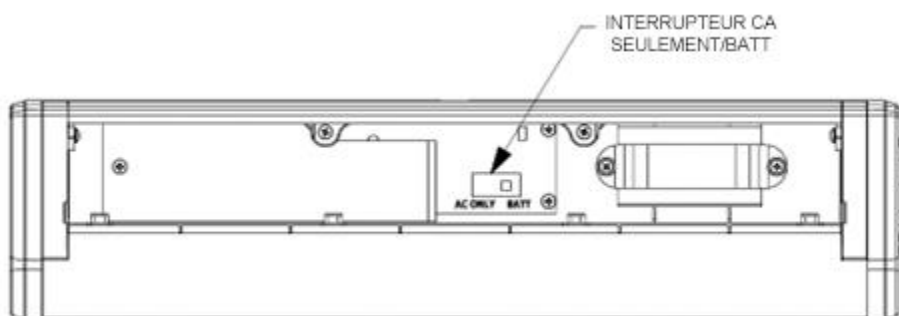


20. Retirez le bouchon du trou supérieur.

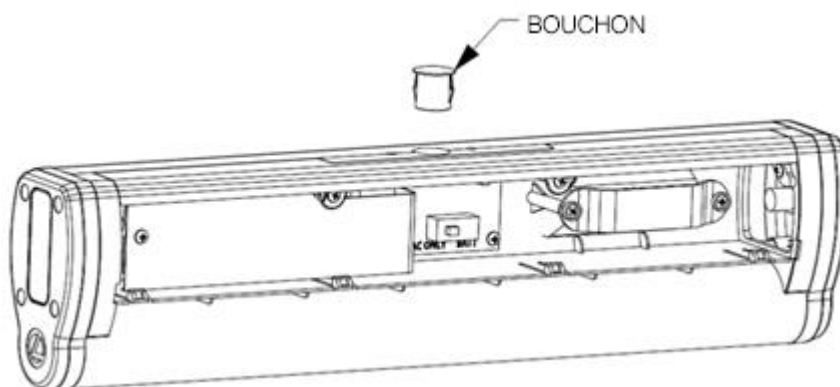


21. Faites passer les fils d'alimentation CA par le trou central.

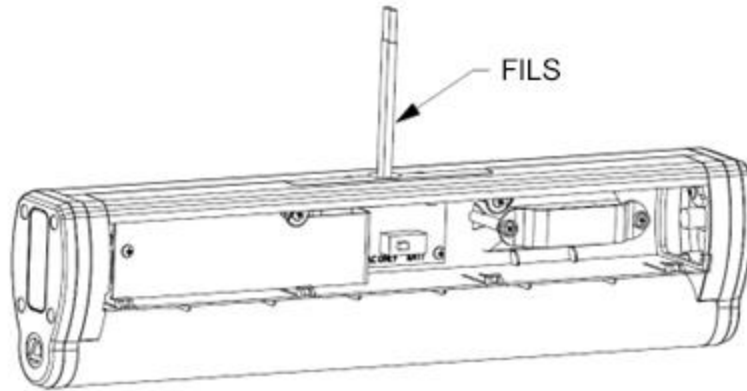


22. Remettez en place le couvercle avant en l'enclenchant.

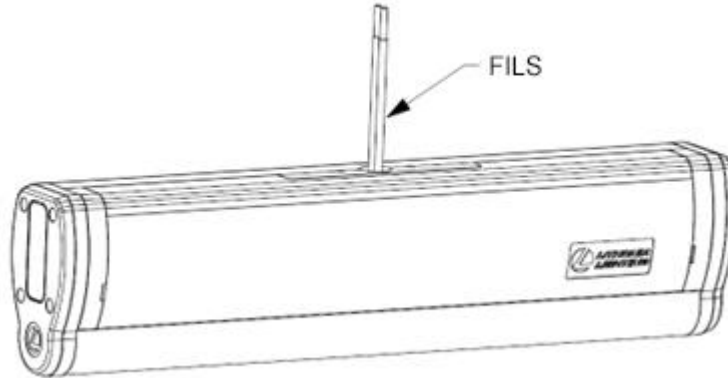


23. Installez le boîtier de raccordement encastré qui est fourni avec l'appareil en faisant passer les fils à travers le boîtier de raccordement et installez-le avec les vis du boîtier de raccordement fournies (ST3.5 X 5 mm et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]) qui sont expédiées à l'intérieur de l'ensemble d'accessoires pour montage universel situé à l'intérieur du boîtier de raccordement

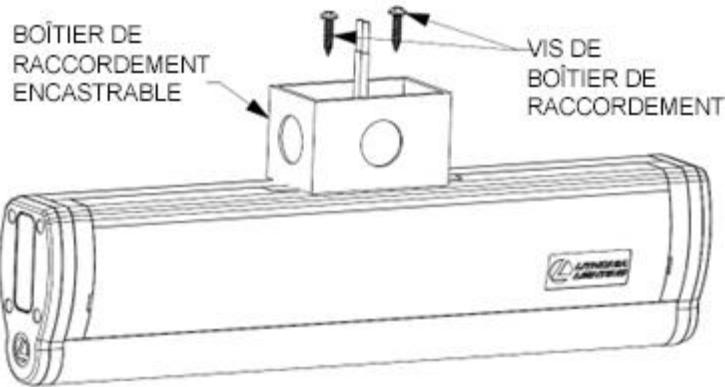


24. Retirez l'embout avec l'interrupteur de test et la DEL d'état à l'aide d'un tournevis Philips n° 1. Faites attention, car l'embout maintient également la barre d'éclairage et l'encliquetage de l'enseigne. Retirez le bouton de test en débranchant le connecteur du bouton de test, en pinçant les leviers de verrouillage à l'intérieur de l'embout et en poussant le bouton de test à travers l'embout. Retirez la DEL d'état de la douille de montage de la DEL d'état en poussant doucement la DEL d'état à travers l'embout. Faites passer la DEL d'état par le plus grand trou du bouton de test. Réinstallez l'embout avec les mêmes vis (ST3.0 X 10 et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]) en veillant à ce que les fils du bouton de test et de la DEL d'état passent par le trou du bouton de test.

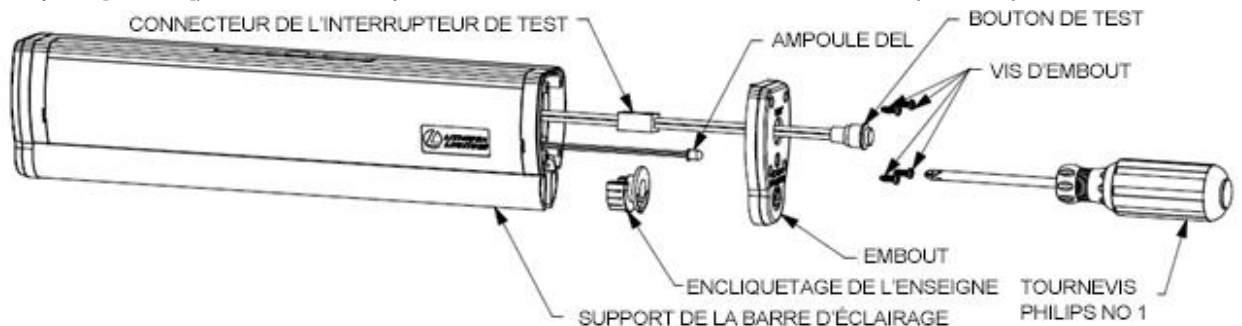


25. Effectuez les connexions électriques de l'appareil à l'intérieur du boîtier de raccordement (voir le schéma de câblage). A l'aide d'une décharge de traction fournie par l'entrepreneur, fixez le couvercle du boîtier de raccordement à l'aide de la vis du boîtier de raccordement au boîtier de raccordement (M4 x 5 et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]).
26. En préparation de l'étape suivante, faites passer le faisceau de la DEL d'état et le faisceau du bouton de test à travers le support d'encastrement entre la languette de montage de la plaque de garniture et l'agrafe à ressort, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

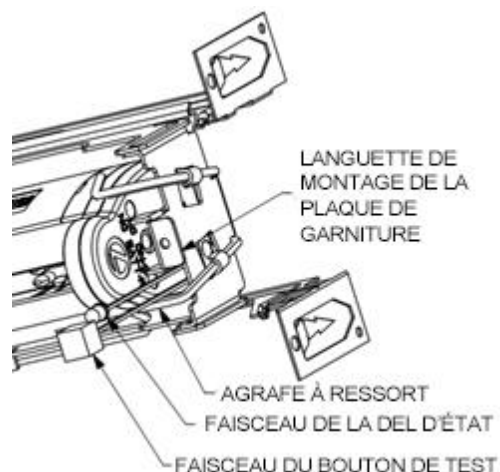


27. Installez le luminaire dans le support d'encastrement en veillant à ne pas pincer les fils. Conseil : pour faciliter l'installation, veillez à ce que le corps du luminaire soit proche du même plan que la surface du plafond.

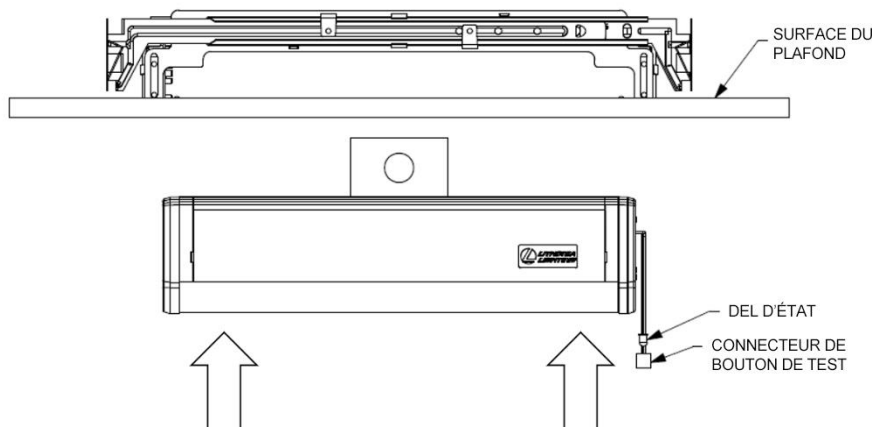


28. Installez le cache de la plaque de garniture avec le bouton de test et les supports de DEL d'état dans la plaque de garniture. Poussez le bouton de test dans la face avant de la plaque de garniture jusqu'à ce que les rampes de verrouillage s'enclenchent en place et rebranchez le connecteur. Insérez la douille de la DEL d'état dans la face avant de la plaque de garniture et poussez la DEL d'état dans la douille depuis l'arrière de la plaque de garniture.

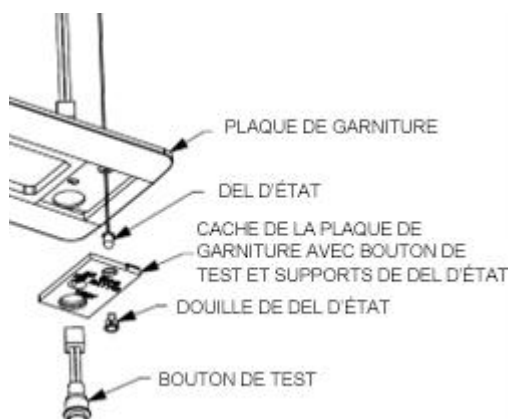


29. Rebranchez le connecteur du bouton de test.

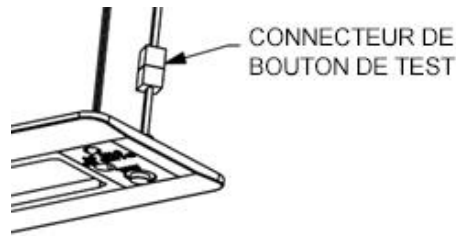


30. Installez la plaque de garniture avec les vis de plaque de garniture incluses (M4 X 5 mm et 3,54 po/lb [0,4 Nm]) qui sont expédiées dans l'ensemble d'accessoires pour montage universel situé à l'intérieur du boîtier de raccordement.

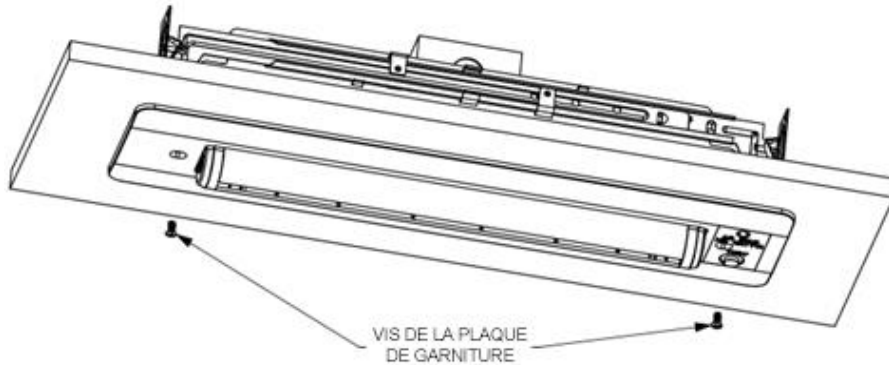

31. Si vous souhaitez un panneau à une seule face, retirez les 4 boutons-pression (livrés sans boutons-pression) délicatement à l'aide d'un outil qui ne rayera pas l'enseigne. Retirez le film transparent de la face brillante du panneau arrière et alignez le panneau arrière avec la face brillante vers l'extérieur. Posez les boutons-pression en les pressant

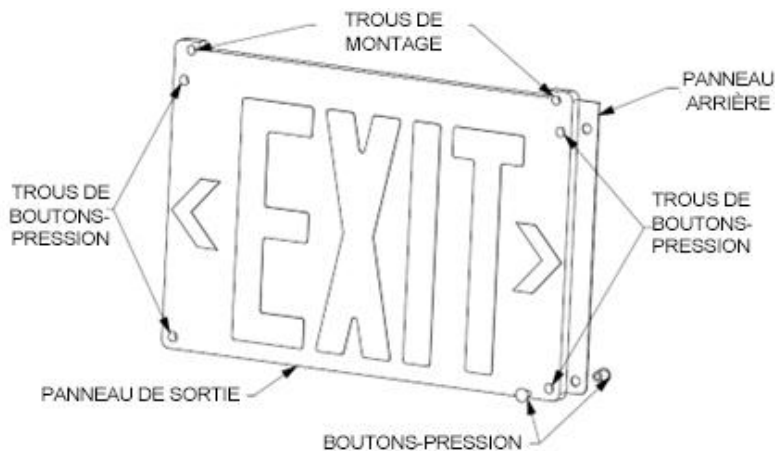


32. Insérez délicatement le panneau dans le corps principal de l'assemblage. Assurez-vous que l'orientation des chevrons est correcte en décollant les chevrons superflus avec le doigt et nettoyez tout résidu sur la surface à l'aide de la cire pour meubles Pledge (recommandée).

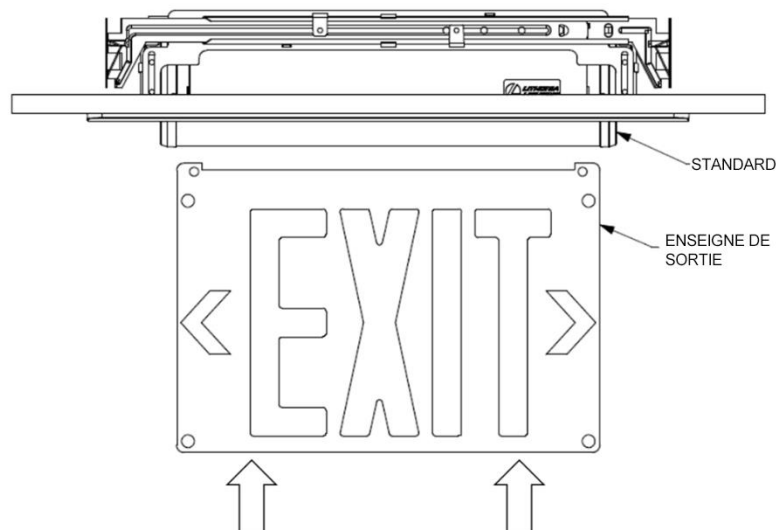


REMARQUE : Coupez d'abord le courant.

Montage au plafond encastré – CA seulement


14. Positionnez les ensembles encastrés et les barres de suspension entre les solives. Assurez-vous que les barres de suspension sont dans la bonne position et au même niveau que le bas des solives. Martelez les languettes temporaires de « clouage » sur la suspension pour la maintenir en place, puis fixez-la de façon permanente avec les vis d'encastrement pour solives métalliques incluses (ST4 x 12 mm tête hexagonale et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]) qui sont expédiées dans l'ensemble d'accessoires pour montage universel situé à l'intérieur du boîtier de raccordement. Ajustez l'ensemble encastré verticalement à la position souhaitée, puis serrez toutes les vis. L'ouverture recommandée dans la surface est un rectangle de 3,5 po x 15 po.

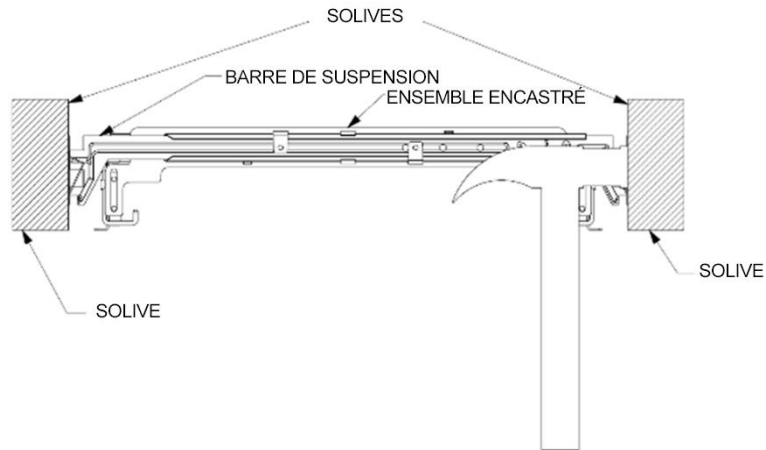


15. À l'aide d'un tournevis, ouvrez délicatement le couvercle avant.

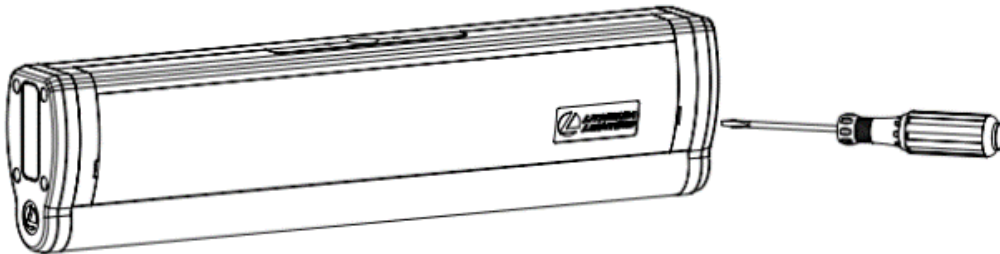


16. Vérifiez que l'interrupteur est en position CA seulement. (Le produit est expédié en position CA SEULEMENT)

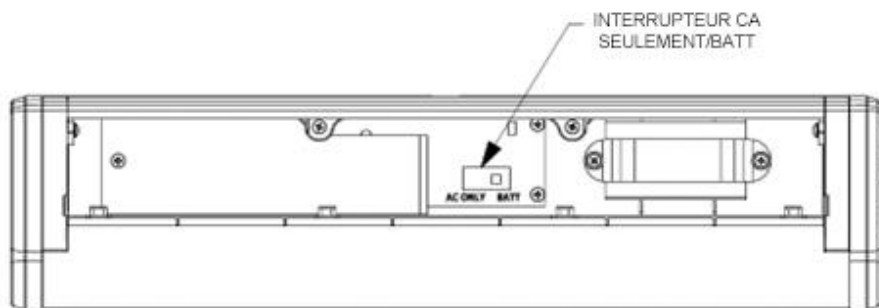


17. Retirez le bouchon du trou supérieur.

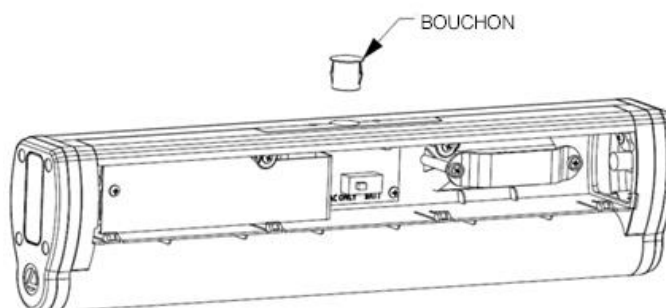


18. Faites passer les fils d'alimentation CA par le centre de la monture.

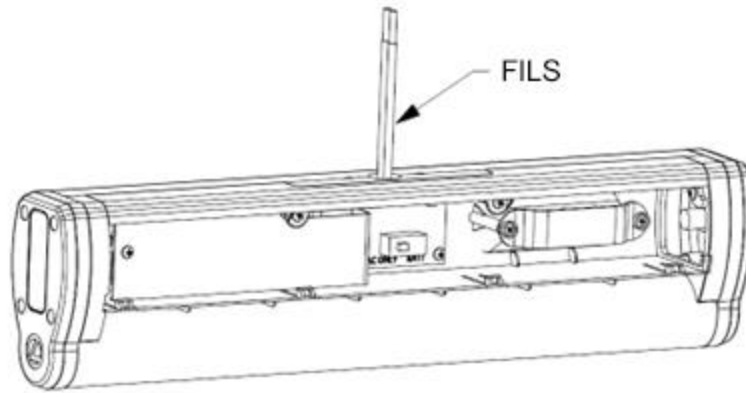

19. Remettez en place le couvercle avant en l'enclenchant.

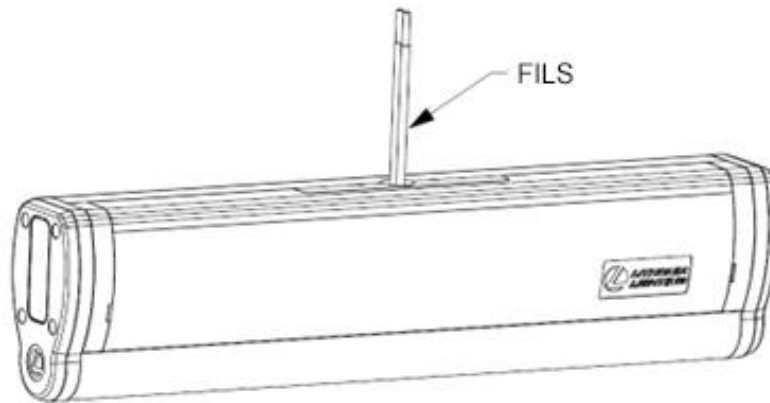


20. Installez le boîtier de raccordement encastré fourni avec l'appareil en faisant passer les fils dans le boîtier de raccordement et en installant les vis du boîtier de raccordement (ST3.5 X 5 mm et couple de serrage de 5,31 po/lb [0,6 Nm]) fournies dans l'ensemble d'accessoires pour montage universel.

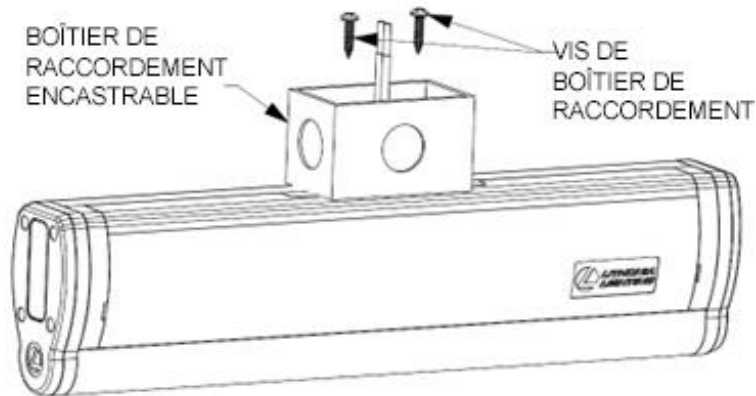


21. Effectuez les connexions électriques de l'appareil à l'intérieur du boîtier de raccordement (voir le schéma de câblage), avec une décharge de traction fournie par l'entrepreneur et fixez le couvercle du boîtier de raccordement avec la vis du boîtier de raccordement (M4 x 5 et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]).


22. Installez le luminaire dans le support d'encastrement en veillant à ne pas pincer les fils. Poussez l'appareil uniformément dans le support d'encastrement en engageant les deux ressorts sur le support d'encastrement. Conseil : pour faciliter l'installation, veillez à ce que le corps du luminaire soit proche du même plan que la surface du plafond.

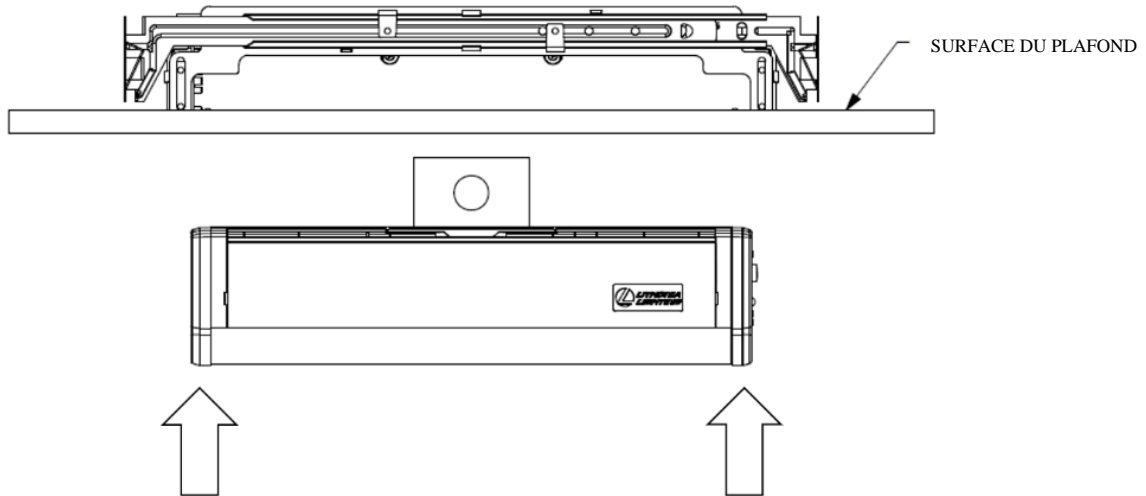


23. Insérez le cache de la plaque de garniture sans le bouton de test et les supports de DEL d'état dans la plaque de garniture.

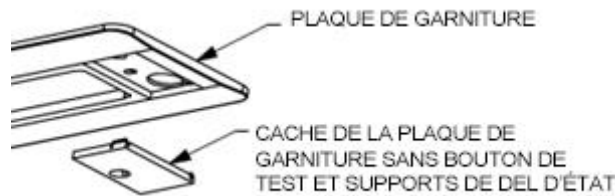


24. Installez la plaque de garniture avec les vis de plaque de garniture incluses (M4 X 5 mm et 3,54 po/lb [0,4 Nm]) qui sont expédiées dans l'ensemble d'accessoires pour montage universel situé à l'intérieur du boîtier de raccordement.

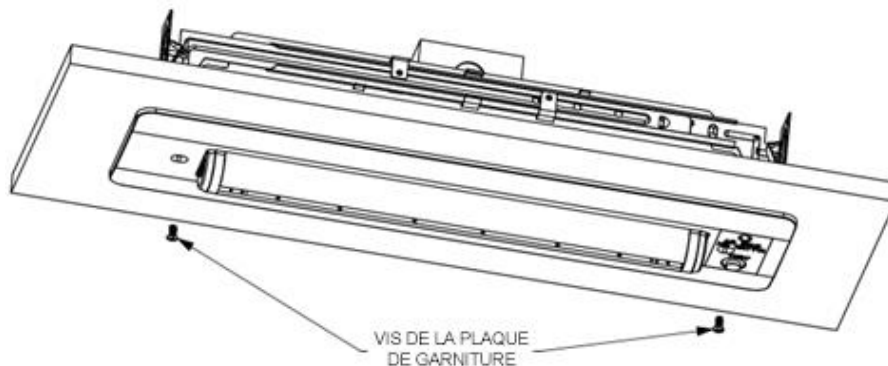


25. Si vous souhaitez un panneau à une seule face, retirez les 4 boutons-pression (livrés sans boutons-pression) délicatement à l'aide d'un outil qui ne rayera pas l'enseigne. Retirez le film transparent de la face brillante du panneau arrière et alignez le panneau arrière avec la face brillante vers l'extérieur. Posez les boutons-pression en les pressant dans le même sens. Si vous souhaitez une enseigne double, ajoutez les boutons-pression sans le panneau arrière.

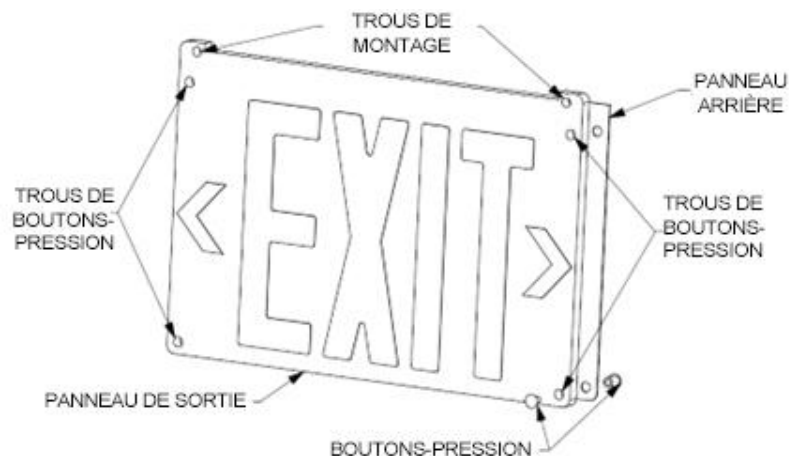

26. Insérez délicatement le panneau dans le corps principal de l'assemblage. Assurez-vous que l'orientation des chevrons est correcte en décollant les chevrons superflus avec le doigt. Nettoyez tout résidu sur la surface avec la cire pour meubles Pledge (recommandée)

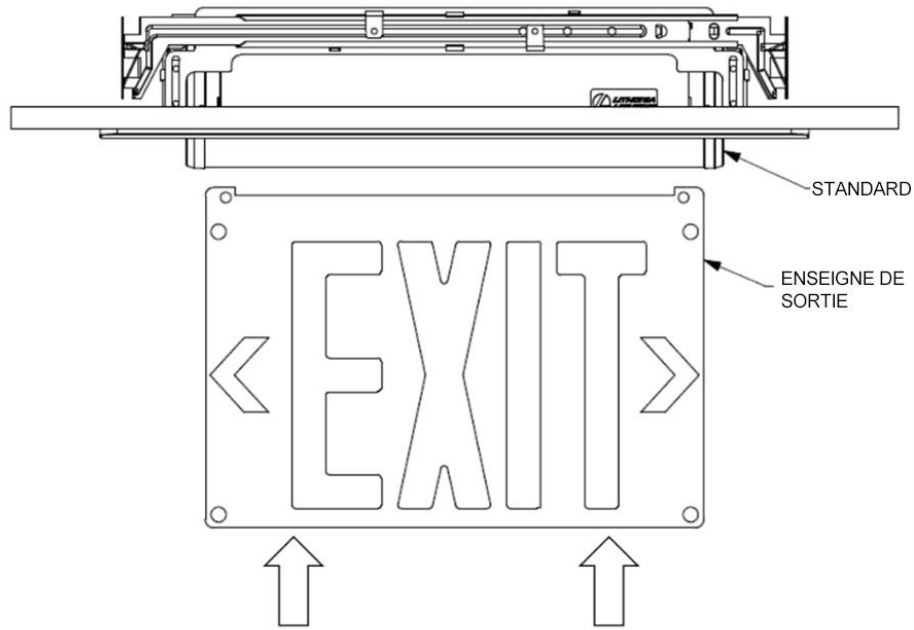


Dessin de l'assemblage encastré

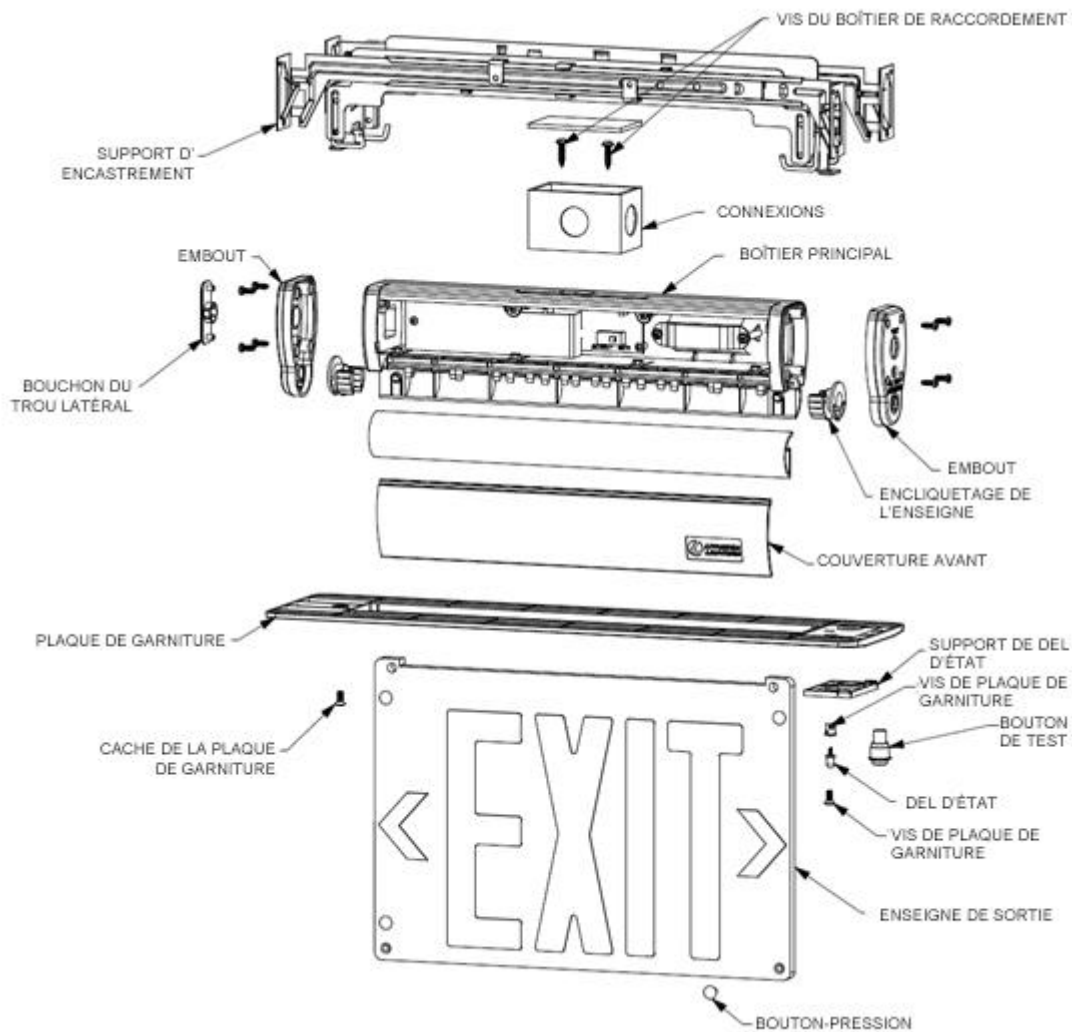


Montage au plafond et au mur

11. À l'aide d'un tournevis, ouvrez délicatement le couvercle avant.

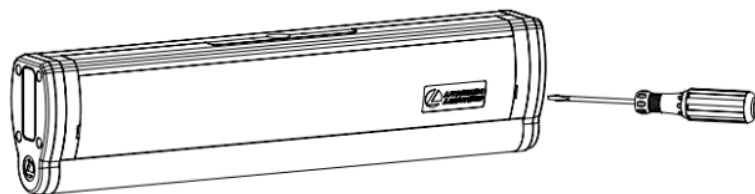


12. Pour les modèles EL uniquement : Faites glisser l'interrupteur de batterie sur la position « BATT ». Si l'appareil est alimenté en CA seulement, l'interrupteur doit rester en position CA SEULEMENT. (Le produit est expédié en position CA

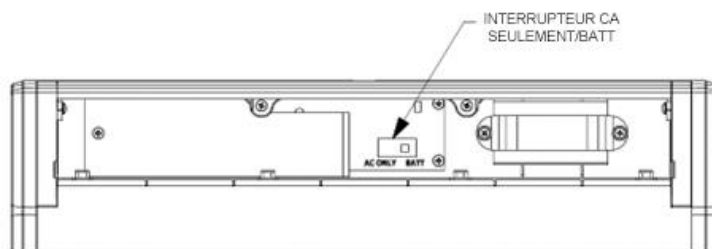


SEULEMENT.)


13. Retirez le bouchon du trou supérieur.

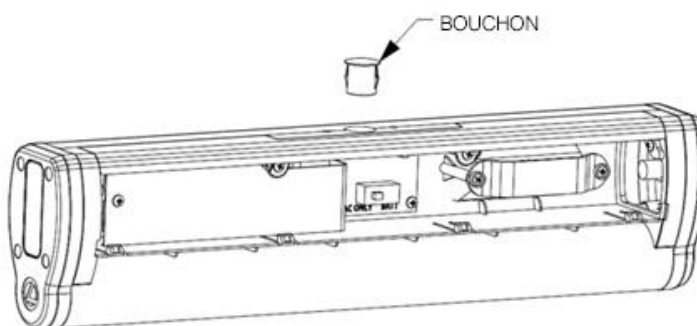


14. Faites passer les fils d'alimentation CA par le trou central de la monture.

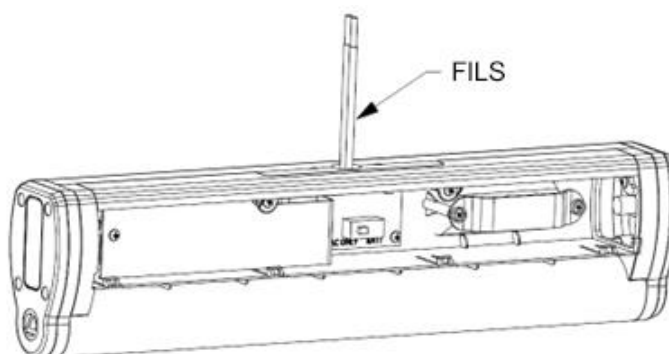


15. Remettez en place le couvercle avant en l'enclenchant.

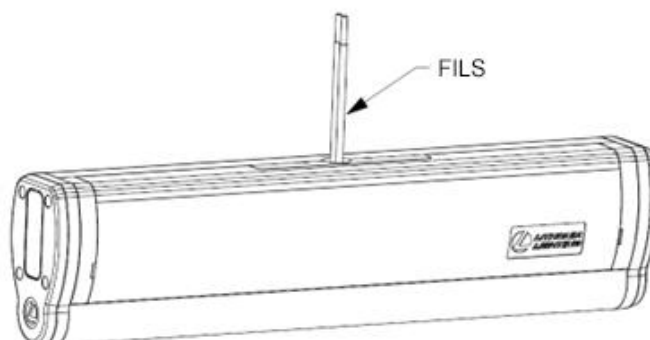


16. Installez la monture fournie avec l'appareil en faisant passer les câbles à travers la monture et en installant les vis de la monture (ST3.5 X 16 mm et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]) qui sont expédiées dans l'ensemble d'accessoires pour montage en surface.

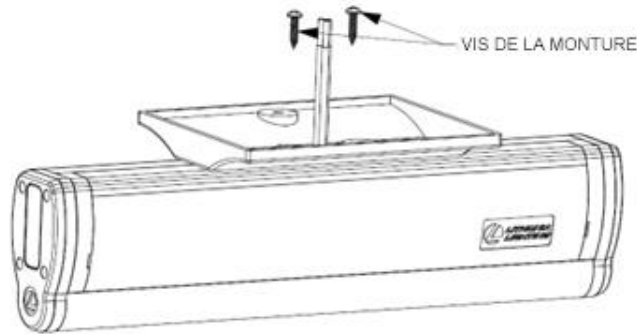

17. Installez l'appareil selon la configuration 1 avec barre transversale ou la configuration 2 sans barre transversale. Les vis de la barre transversale de la monture (M4 X 20 mm et couple de serrage de 7,0 po/lb [0,8 Nm]) et les vis du boîtier de raccordement de la monture (6-32 X 1/2 po et couple de serrage de 7,0 po/lb [0,8 Nm]) sont incluses dans l'ensemble d'accessoires pour montage en surface. N'oubliez pas de ranger soigneusement les fils dans le boîtier de raccordement.

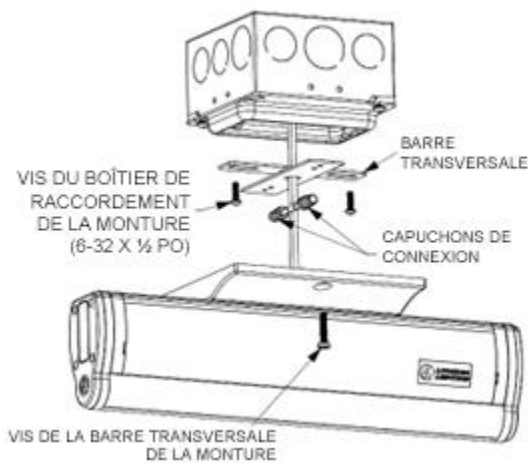


CONFIGURATION 1 :
MONTAGE AU PLAFOND AVEC BARRE TRANSVERSALE
(SI LES TROUS DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT NE SONT PAS ALIGNÉS A'
LES TROUS DE LA MONTURE)

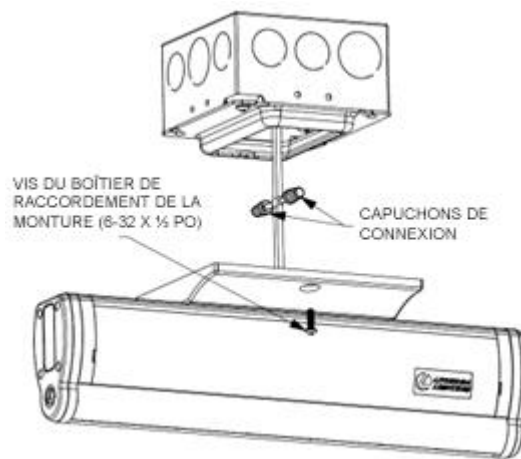


CONFIGURATION 2 :
MONTAGE AU PLAFOND SANS BARRE TRANSVERSALE
(SI LES TROUS DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT SONT ALIGNÉS AVEC LES
TROUS DE LA MONTURE)


18. Si vous souhaitez un panneau à une seule face, retirez les 4 boutons-pression (livrés sans boutons-pression) délicatement à l'aide d'un outil qui ne rayera pas l'enseigne. Retirez le film transparent de la face brillante du panneau arrière et alignez le panneau arrière avec la face brillante vers l'extérieur. Posez les boutons-pression en les pressant dans le même sens. Si vous souhaitez une enseigne double, ajoutez les boutons-pression sans le panneau arrière.

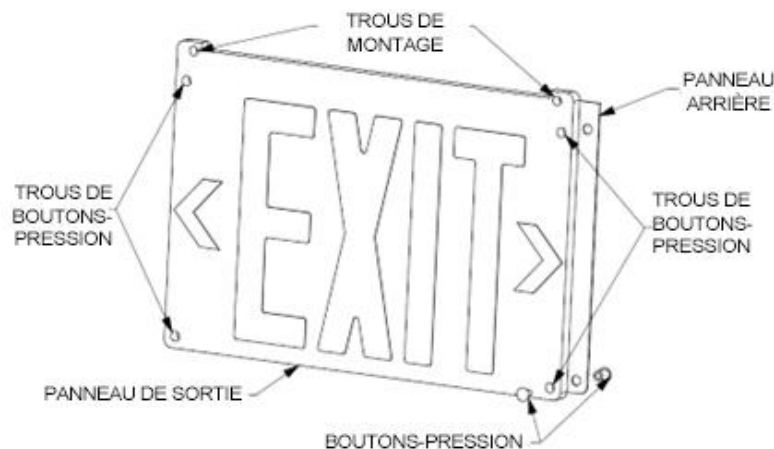


19. Insérez délicatement le panneau dans le corps principal de l'assemblage. Assurez-vous que l'orientation des chevrons est correcte en décollant les chevrons superflus avec le doigt et nettoyez tout résidu sur la surface à l'aide de la cire pour meubles Pledge (recommandée).

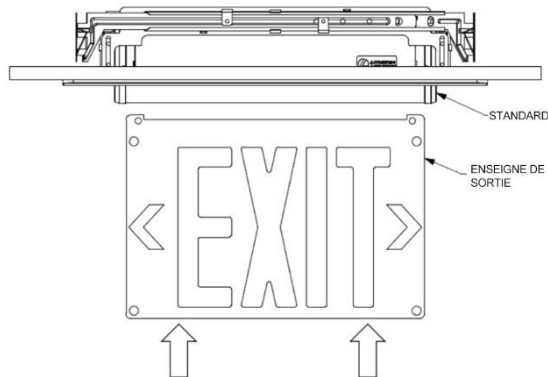

20. L'appareil peut être installé sur n'importe quelle surface, le panneau peut pivoter le long de l'axe de rotation pour s'adapter aux différents angles de la surface.

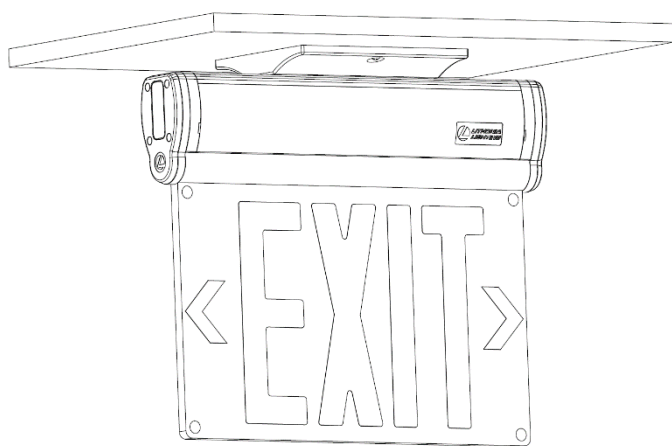


SURFACE DU PLAFOND
(L'ENSEIGNE EST NORMALE AU PLAFOND)

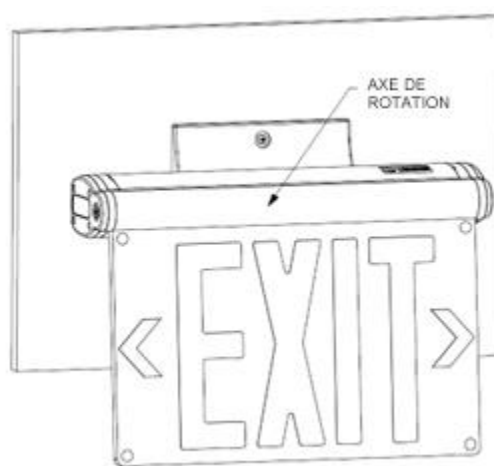

SURFACE MURALE
(L'ENSEIGNE EST TOURNÉE PARALLÈLEMENT AU MUR)


Dessin d'assemblage au plafond et au mur

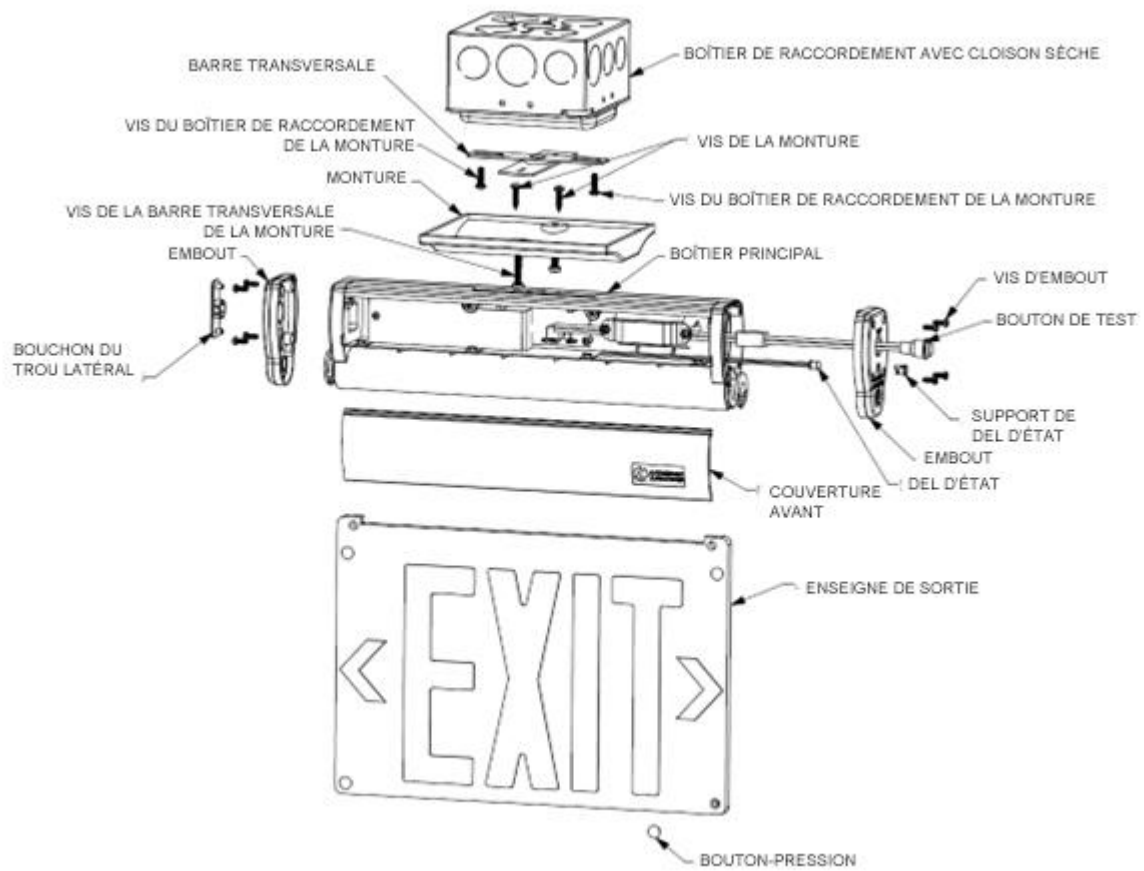


REMARQUE : Coupez d'abord le courant. (Le boîtier de raccordement, la cloison sèche et les vis de montage du boîtier de raccordement ne sont pas inclus)

Montage de surface à l'extrémité


11. Utilisez un tournevis pour ouvrir délicatement le couvercle avant et retirez les fils d'alimentation en CA.

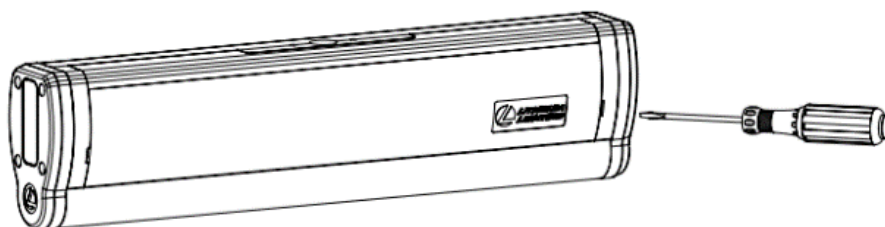


12. Pour les modèles EL uniquement : Mettez l'interrupteur de la batterie en position « BATT ». Si l'appareil est alimenté en CA seulement, l'interrupteur doit rester en position CA seulement. (Le produit est expédié en position CA SEULEMENT.)

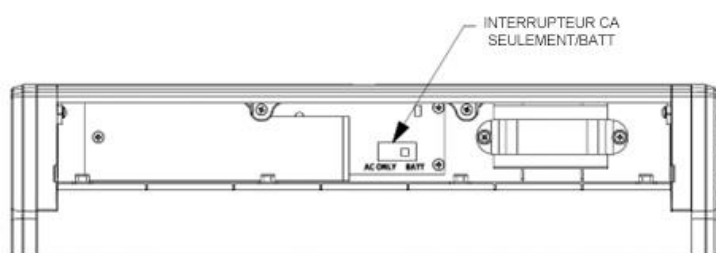


13. Assurez-vous que le trou supérieur est couvert par le bouchon de couvercle supérieur.

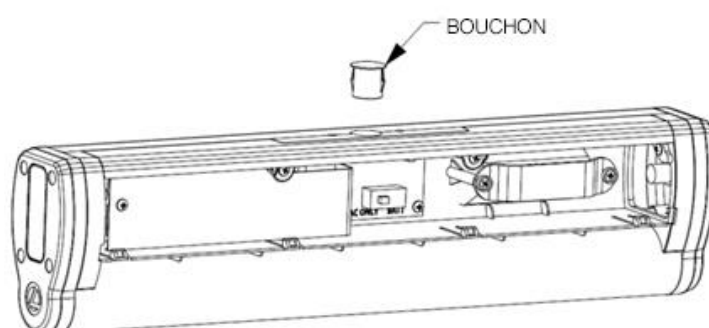


14. Retirez le bouchon du trou de l'embout de montage (à l'opposé de l'embout contenant l'interrupteur de test). Le bouchon peut être retiré en pressant le couvercle de l'intérieur avec le doigt ou avec un tournevis dans la partie centrale du bouchon.

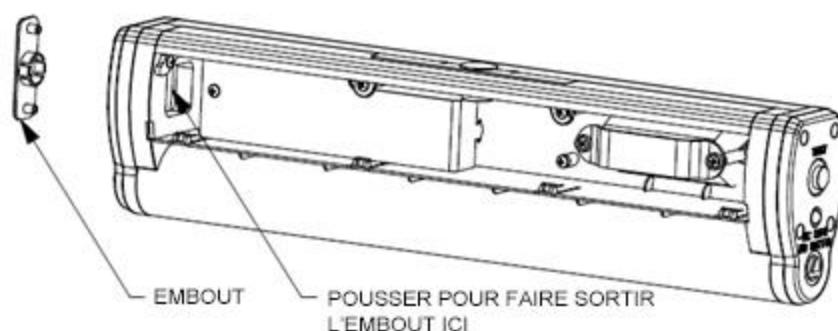


15. Faites passer les fils d'alimentation CA à travers le trou central de l'embout.

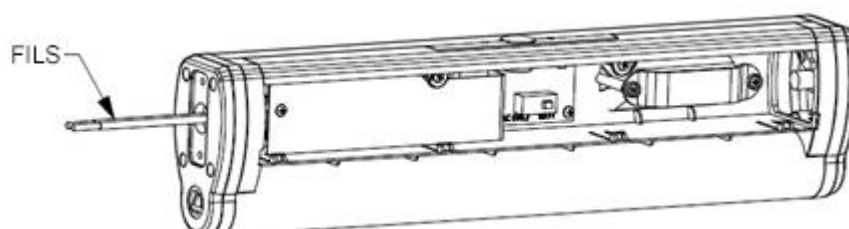


16. Remettez en place le couvercle avant en l'enclenchant.

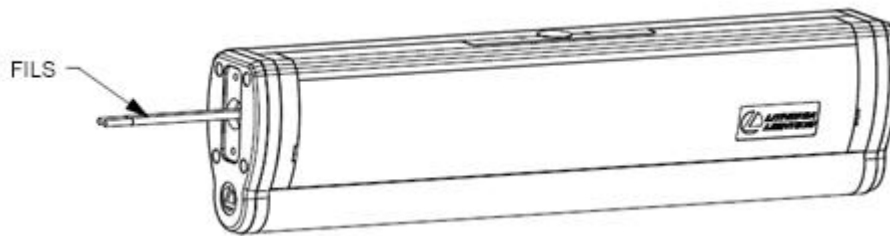


17. Assemblez la monture sur le corps principal à l'aide de la vis de la monture (ST3.5 X 16 mm et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]) qui se trouve dans l'ensemble d'accessoires pour montage en surface.

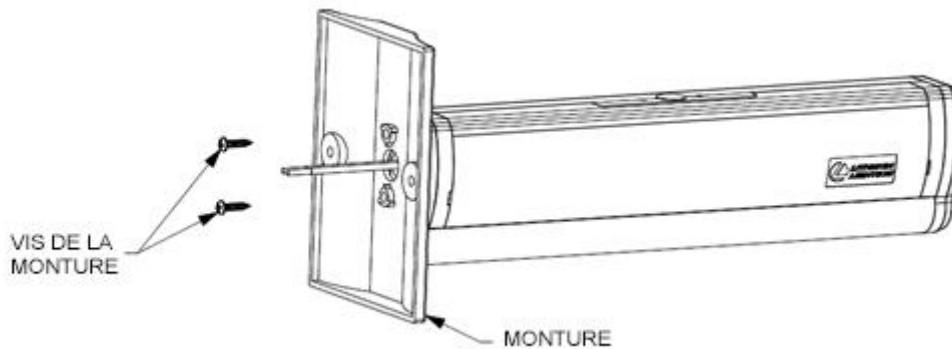

18. Installez l'appareil selon la configuration 1 avec barre transversale ou la configuration 2 sans barre transversale. Les vis de la barre transversale de la monture (M4 X 20 mm et couple de serrage de 7,0 po/lb [0,8 Nm]) et les vis du boîtier de raccordement de la monture (6-32 X 1/2 po et couple de serrage de 7,0 po/lb [0,8 Nm]) sont incluses dans l'ensemble d'accessoires pour montage en surface. N'oubliez pas de ranger soigneusement les fils dans le boîtier de raccordement.

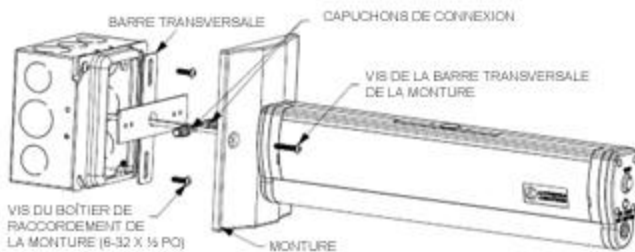


CONFIGURATION 1 :
MONTAGE LATÉRAL AVEC BARRE TRANSVERSALE
(SI LES TROUS DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT NE SONT PAS
ALIGNÉS AVEC LES TROUS DE LA MONTURE)

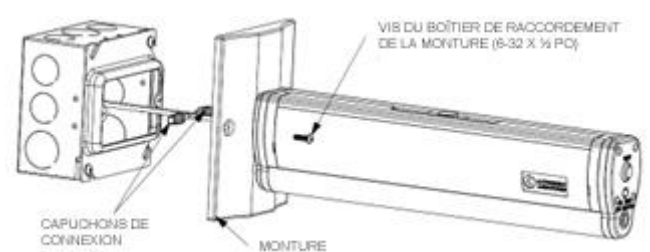


CONFIGURATION 2 :
MONTAGE LATÉRAL SANS BARRE TRANSVERSALE
(SI LES TROUS DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT SONT
ALIGNÉS AVEC LES TROUS DE LA MONTURE)

19. Si vous souhaitez un panneau à une seule face, retirez les 4 boutons-pression (livrés sans boutons-pression) délicatement à l'aide d'un outil qui ne rayera pas l'enseigne. Retirez le film transparent de la face brillante du panneau arrière et alignez le panneau arrière avec la face brillante vers l'extérieur. Posez les boutons-pression en les pressant dans le même sens. Si vous souhaitez une enseigne double, ajoutez les boutons-pression sans le panneau arrière.

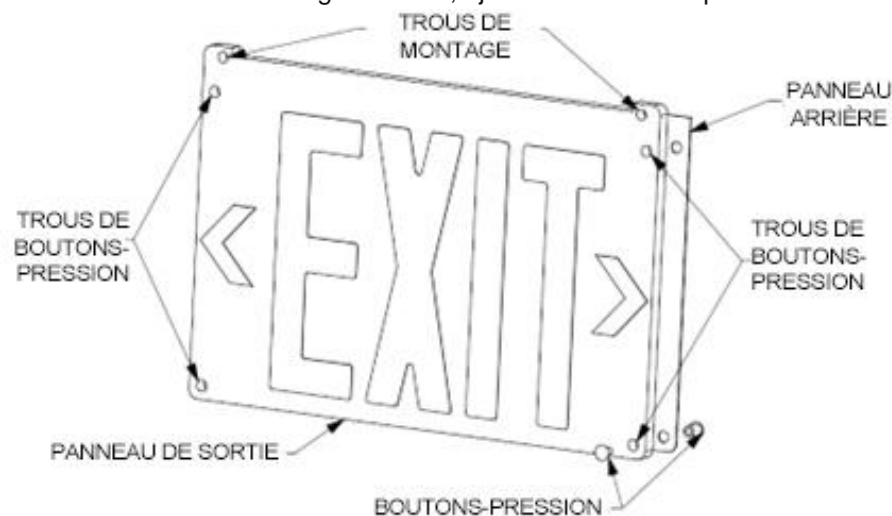

20. Insérez délicatement le panneau dans le corps principal de l'assemblage. Assurez-vous que l'orientation des chevrons est correcte en décollant les chevrons superflus avec le doigt et nettoyez tout résidu sur la surface à l'aide de la cire pour meubles Pledge (recommandée).

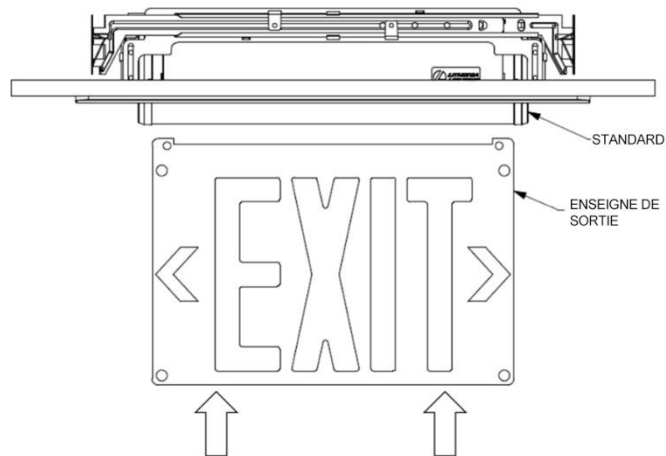

Dessin d'assemblage d'extrémité en surface


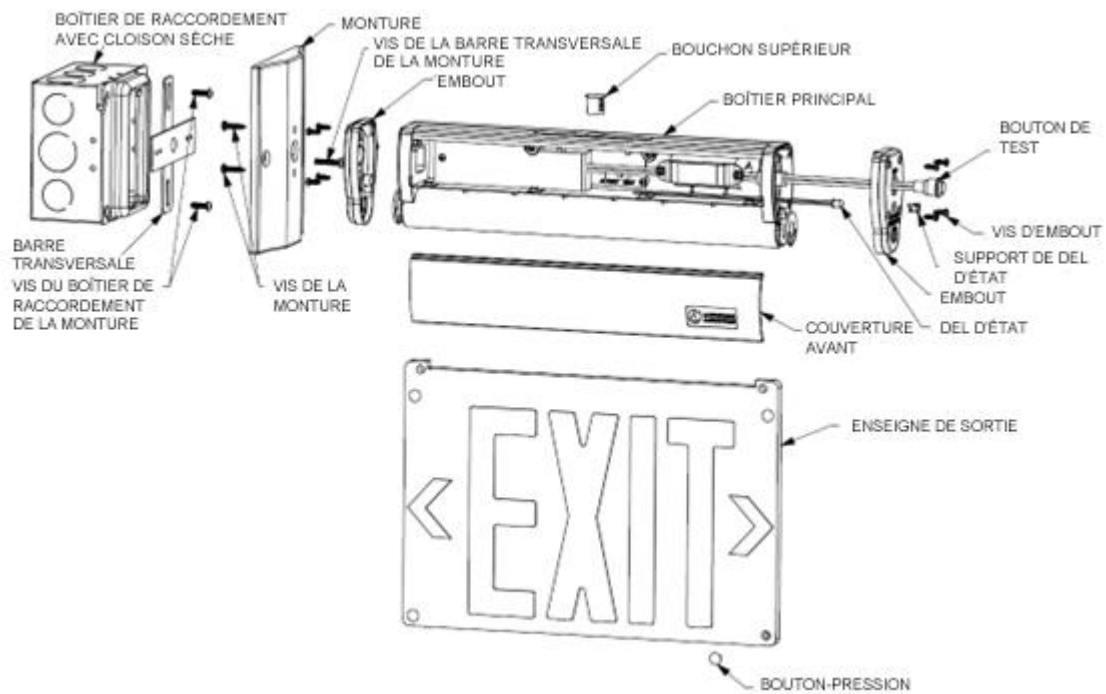


Schéma des fils

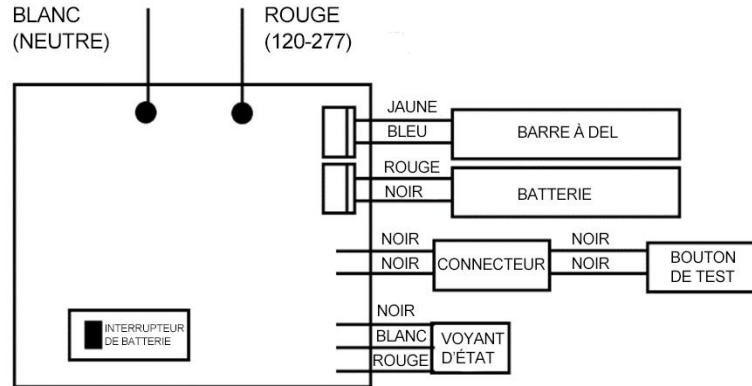

Test

Le National Electric Code (NEC) et le code de sécurité des personnes NFPA exigent que des tests de routine soient effectués comme indiqué ci-dessous :

Une fois par mois, l'appareil doit être testé pendant 30 secondes.

- Appuyez sur l'interrupteur de test et maintenez-le enfoncé pour effectuer le test.

Une fois tous les 12 mois, un test complet de 90 minutes (conformément aux exigences UL) doit être effectué sur l'appareil.

- Coupez l'alimentation de l'appareil et laissez-le en mode d'urgence. Les lampes doivent rester allumées pendant au moins 90 minutes.


Utilisation

ATTENTION! Orientation de la batterie de secours – interrupteur en position « Batt » : Il se peut que la batterie de cet appareil ne soit pas complètement chargée. Une fois l'appareil branché, laissez la batterie se charger pendant au moins 24 heures, l'appareil devrait alors fonctionner normalement.

5. Alimenter l'enseigne en courant alternatif. Le témoin lumineux DEL devrait devenir VERT.
6. Après avoir laissé la batterie charger pendant 2 heures, testez l'enseigne en appuyant sur le bouton de test. Le voyant DEL d'état s'éteint et l'enseigne devrait rester allumée.
7. Lorsque l'interrupteur est relâché, la partie « EXIT » reste allumée et le témoin lumineux DEL repasse au VERT.
8. Lorsque la batterie est déconnectée, la DEL d'état devient ROUGE.


Chevron(s)

Au cas où il faudrait réappliquer un ou plusieurs chevrons, décollez le dos de la (des) languette(s) et placez la (les) languette(s) sur le panneau en respectant les dimensions indiquées, la partie principale de la languette étant alignée sur le bord de l'enseigne. Décollez délicatement la languette autour du chevron. Si la plaque arrière en miroir doit être retirée, reportez-vous à l'étape 9. Enlevez les éventuelles bulles sur le(s) chevron(s).

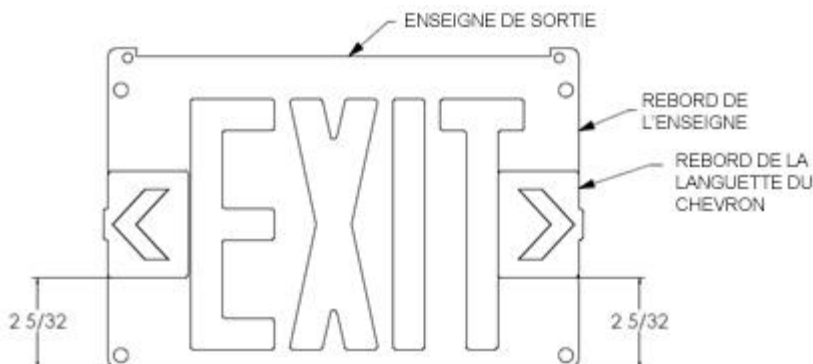


Retrait du panneau


Au cas où il faudrait retirer le panneau, coupez l'électricité. Si l'appareil est encastré, retirez d'abord la plaque de garniture et retirez l'appareil du support d'encastrement. Desserrez les vis de l'embout à l'aide d'un tournevis Phillips n° 1 du côté du texte de test pour retirer l'embout du corps principal. Faites attention, car l'embout maintient également l'encliquetage de l'enseigne, les supports de la carte DEL et la carte DEL en place. Réinstallez l'embout avec les mêmes vis (ST3.0 X 10 et couple de serrage de 5,3 po/lb [0,6 Nm]). Lors du remontage, insérez l'enseigne « EXIT » en dernier.

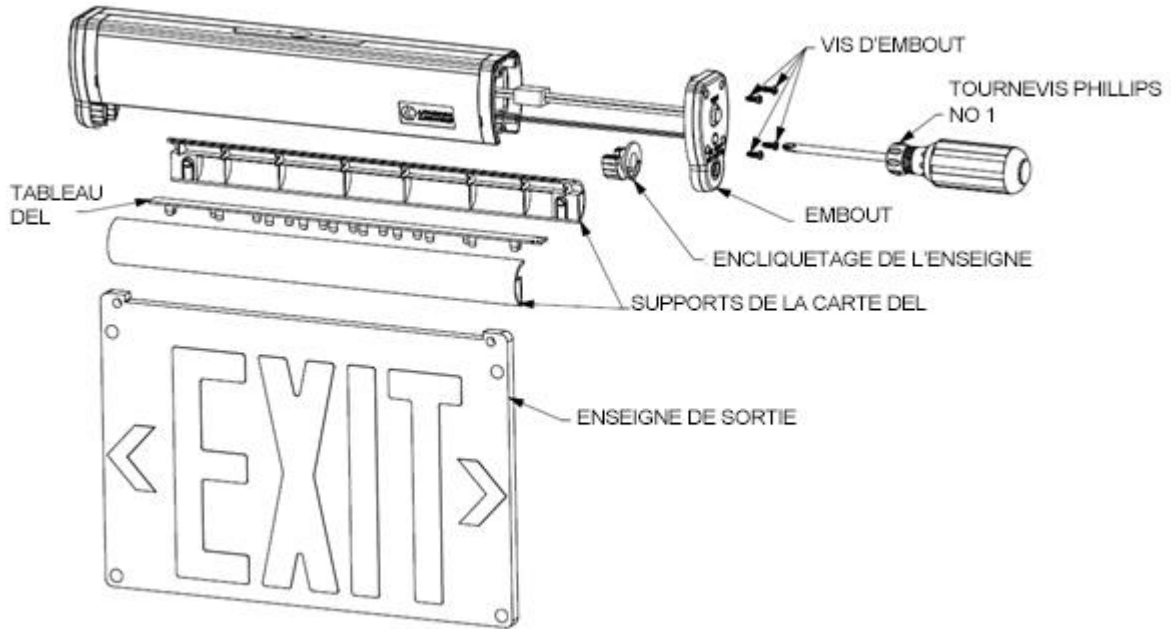


Dimensions du montage au plafond

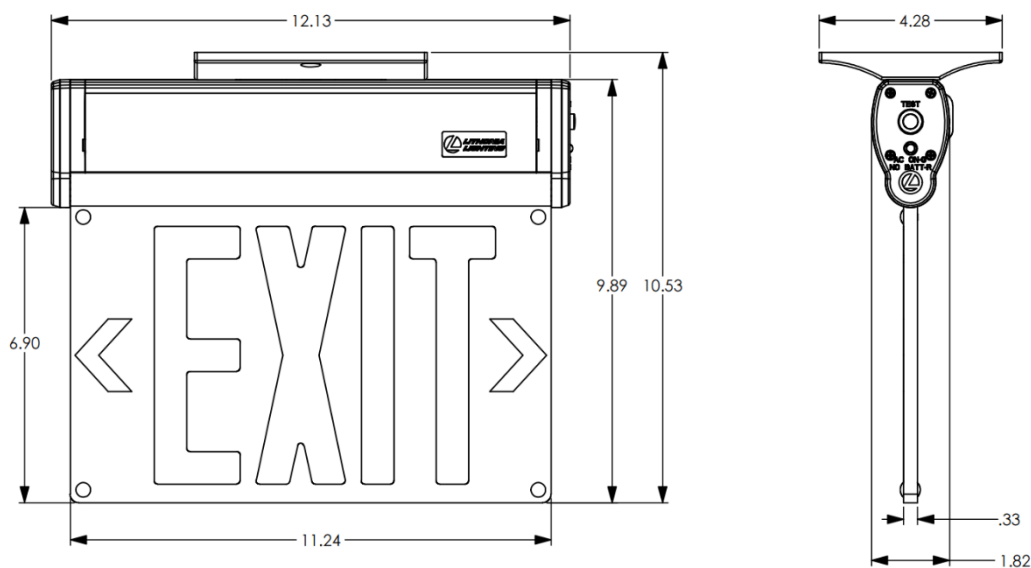

Dimensions de montage d'extrémité

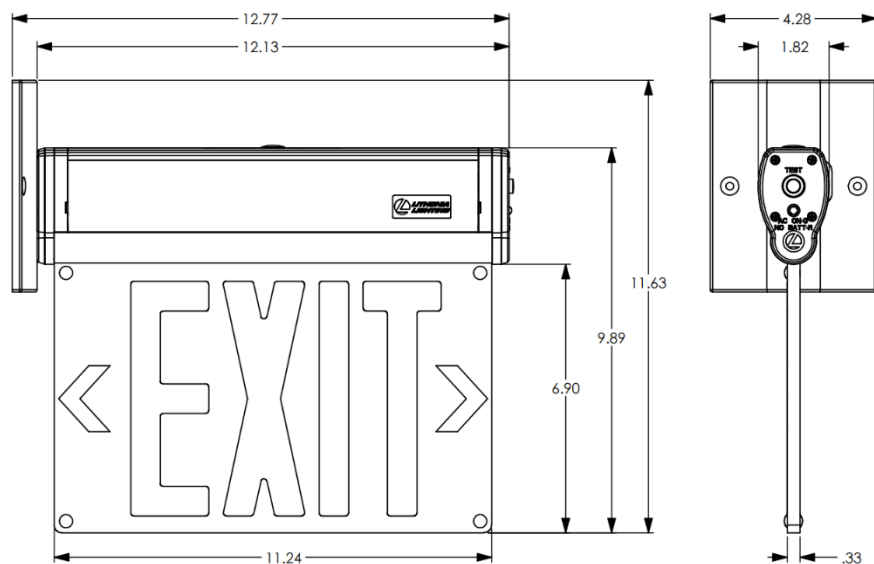

Dimensions du montage encastré

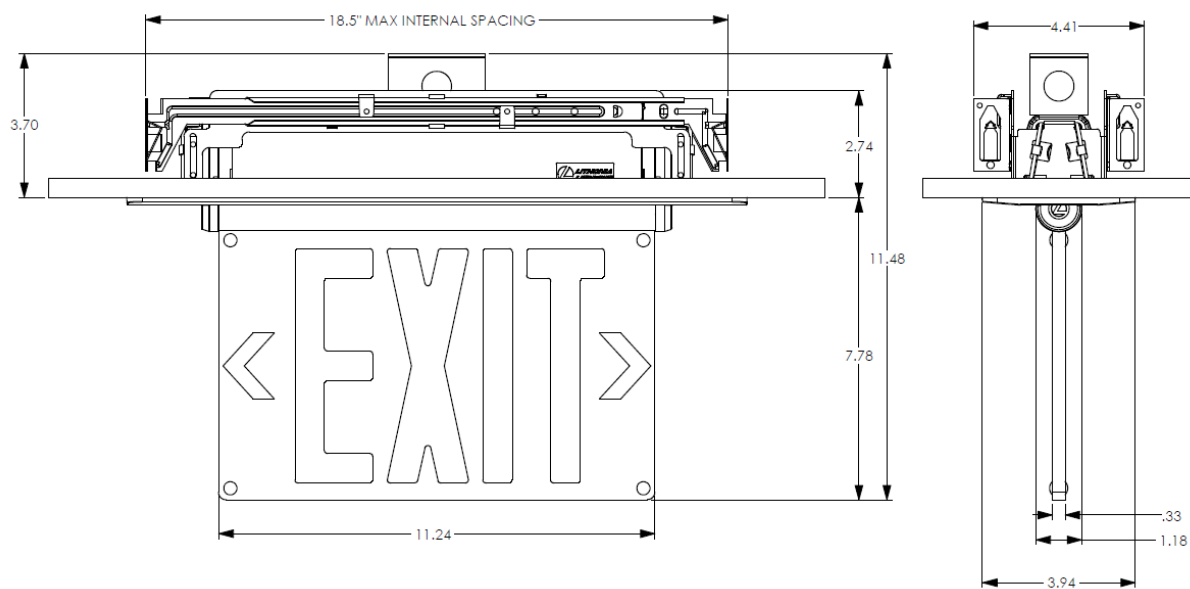

An AcuityBrands Company

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DES PERSONNES

TÉL. : 800-705-SERV (7378)

techsupport-emergency@acuitybrands.com www.lithonia.com

Pièce n° 912-00477-001

Rév. A, 1/2024

© Acuity Brands Lighting, Inc. 2018
Tous droits réservés.

SEÑAL DE SALIDA LED UNIVERSAL BE


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Contenido del empaque

OPCIÓN DE MONTAJE EN SUPERFICIE		
Parte	Descripción	Cantidad
1	Conjunto de la carcasa	1
2	Señal de salida con espejo (doble cara)	1
3	Placa posterior con espejo (para una sola cara)	1
4	Protección	1
5	Barra transversal	1
6	Ensamblaje de ajuste (5 machos y 5 hembras)	5
7	Tornillo para protección (ST3,5 X 16 mm)	3
8	Tornillo de la barra transversal para protección (M4 X 20 mm)	3
9	Tornillo de la caja de conexión para protección (6-32 X 1/2 in)	3
10	Tornillo de la caja de conexión para protección (8-32 X 1/2")	3
11	Tornillo de anclaje en pared (ST4 X 20 mm)	3
12	Anclajes de pared	3
13	Tuercas de cable	2
14	Galones	2
OPCIÓN DE MONTAJE UNIVERSAL (INCLUYE TODAS LAS PIEZAS DE MONTAJE DE SUPERFICIE)		
15	Soporte empotrado	1
16	Placa para moldura	1
17	Inserto de placa para moldura con botón de prueba y montajes LED de estado	1
18	Placa para moldura sin botón de prueba y montajes LED de estado	1
19	Caja de conexión empotrada	1
20	Tornillo para caja de conexión (ST3,5 X 5 mm)	3
21	Tornillos de la placa para moldura (M4 X 5 mm)	3
22	Tornillos del soporte empotrado (cabeza hexagonal ST4 X 12 mm)	5
23	Buje con LED de estado	1

Caja de conexiones recomendadas

- 4 in cuadrado con anillo de yeso



Advertencias y precauciones

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


25. Revise los diagramas detenidamente antes de empezar.
26. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales, y el Código Eléctrico Nacional. Si no conoce los métodos para instalar cables eléctricos, contrate los servicios de un electricista certificado calificado para realizar estos trabajos.
27. Antes de empezar la instalación, desconecte la alimentación apagando el disyuntor.
28. No haga instalaciones al aire libre. Apropiado para usarse en ubicaciones húmedas en interiores entre 32 °F y 104 °F (0 °C y 40 °C).
29. No haga instalaciones cerca de calefactores eléctricos o a gas.
30. Tenga cuidado al realizar el servicio a las baterías. El ácido de la batería puede causar quemaduras en la piel y los ojos. Si salpica ácido sobre la piel o los ojos, enjuáguelo con agua potable y comuníquese con un médico de inmediato.
31. El equipo debe montarse en lugares y alturas donde no pueda estar sujeto a la manipulación por parte de personal no autorizado.
32. El uso de equipos auxiliares no recomendados por el fabricante puede dar lugar a condiciones de funcionamiento inseguras.
33. No utilice este equipo para otros usos distintos al indicado.
34. Todo el mantenimiento debe ser realizado por personal calificado.
35. Deje que la batería se cargue por 24 horas antes del primer uso.
36. Después de seleccionar la posición del interruptor para la aplicación elegida (AC ONLY o BATT), no intente ajustar la posición del interruptor sin conocer la aplicación y entender el funcionamiento del interruptor en el producto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


NOTA: En primer lugar, apague la electricidad.

Batería de repuesto de montaje en techo empotrado


33. Coloque los juegos de iluminación empotrados y las barras de suspensión entre las vigas. Asegúrese de que las barras de suspensión estén en la posición correcta y niveladas con la parte inferior de las vigas. Martille lengüetas temporales "tipo clavo" en la barra de suspensión para mantenerla fija y, luego, asegúrela de forma permanente con los tornillos de soporte empotrado incluidos para las vigas de metal o la madera (cabeza hexagonal ST4 x 12 mm y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]). Ajuste el juego de iluminación empotrado de forma vertical hasta la posición deseada y, luego, ajuste todos los tornillos. La abertura recomendada en la superficie es un rectángulo de 3,5 in x 15 in. La distancia máxima entre las vigas del techo es de 18,5 in.

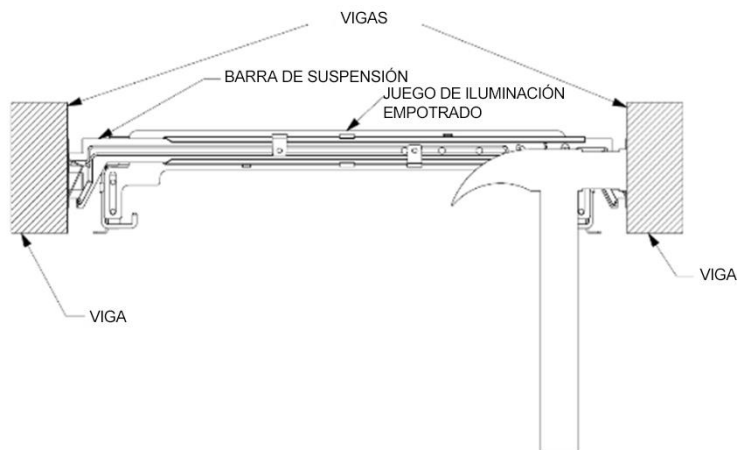


34. Use el destornillador para abrir suavemente la cubierta frontal.

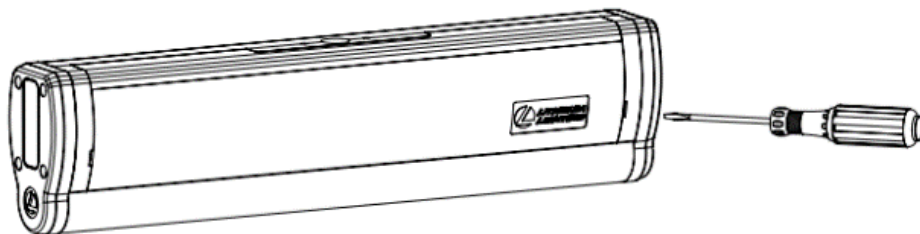


35. Solo modelos EL: Deslice el interruptor de la batería a la posición "BATT". (El producto se envía en la posición AC ONLY).

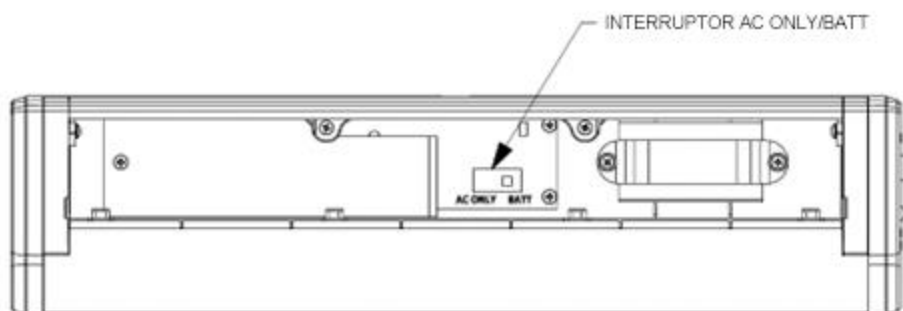


36. Retire el tapón del orificio superior.

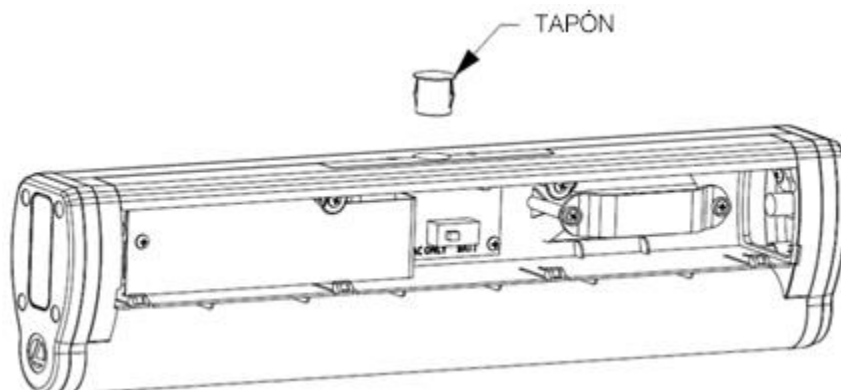


37. Pase los cables del suministro de CA a través del orificio central.

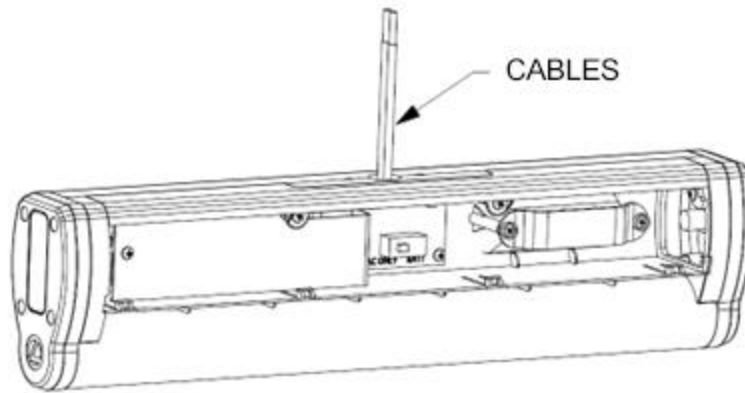


38. Ajuste la cubierta frontal de vuelta en su lugar.

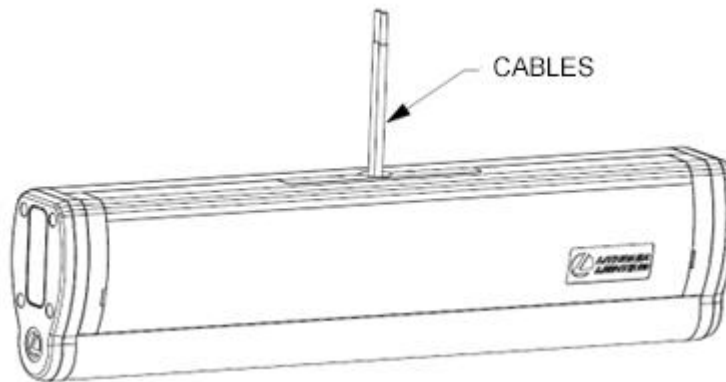

39. Instale la caja de conexión empotrada que se incluye con la unidad pasando los cables a través de la caja e instálela con los tornillos para caja de conexión incluidos (ST3,5 X 5 mm y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]) que se envían dentro del juego de accesorios de montaje universal ubicado dentro de la caja de conexión.

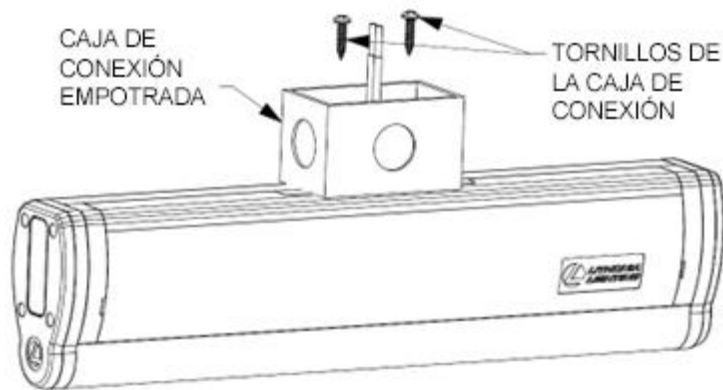


40. Retire la tapa del extremo con el interruptor de prueba y el LED de estado usando un destornillador Phillips n.º 1. Tenga cuidado, ya que la tapa del extremo también contiene la barra de luces y el trinquete de la señal. Retire el botón de prueba desenchufando el conector del botón de prueba, apretando los cierres de palanca en el interior de la tapa del extremo y presionando el botón de prueba a través de la tapa del extremo. Retire el LED de estado del buje de montaje del LED de estado presionando suavemente la parte posterior del LED de estado a través de la tapa del extremo. Pase el LED de estado a través del orificio del botón de prueba más grande. Vuelva a instalar la tapa del extremo con los mismos tornillos (ST3,0 X 10 y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]), asegurándose de que los cables del botón de prueba y del LED de estado pasen a través del orificio del botón de prueba.

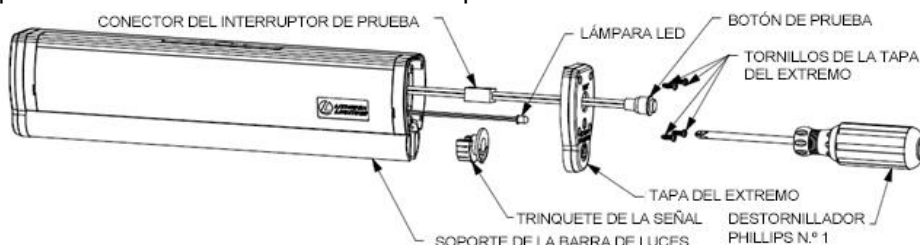


41. Realice las conexiones eléctricas a la unidad dentro de la caja de conexión (consulte el diagrama de cableado). Con la conexión de alivio de tensión proporcionada por el contratista, asegure la tapa de la caja de conexión con el tornillo de caja de conexión a caja de conexión (M4 x 5 y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]).
42. Como preparación para el siguiente paso, dirija el arnés del LED de estado y el arnés del botón de prueba a través del soporte empotrado entre la lengüeta de montaje de la placa para moldura y el sujetador de resorte, que aparecen en la siguiente imagen.




43. Instale el accesorio de iluminación en el soporte empotrado, asegurándose de no apretar ningún cable. Consejo: Mantenga el cuerpo del accesorio de iluminación cerca del mismo plano que la superficie del techo para una instalación más fácil.

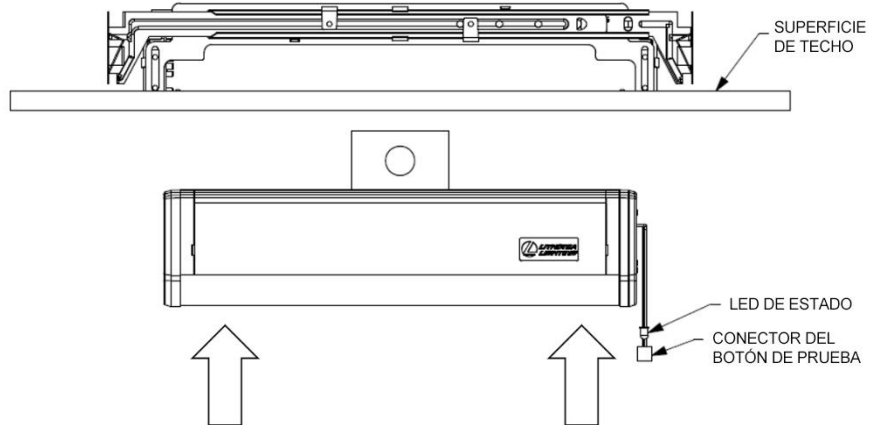


44. Instale el inserto de la placa para moldura con el botón de prueba y los montajes de LED de estado en la placa para moldura. Presione el botón de prueba en el lado frontal de la placa para moldura hasta que las rampas de bloqueo encajen en su lugar y vuelva a conectar el conector. Inserte el buje del LED de estado en el lado frontal de la placa para moldura y empuje el LED de estado en el buje desde el lado posterior de la placa para moldura.

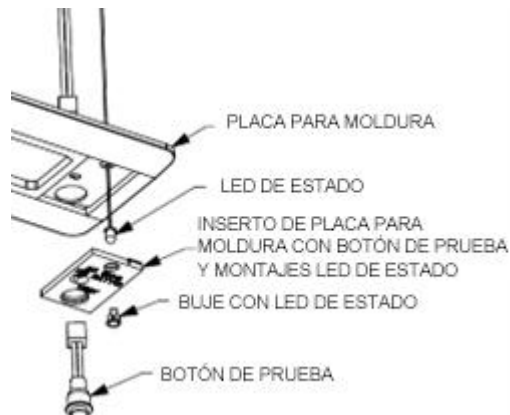


45. Vuelva a conectar el conector del botón de prueba.

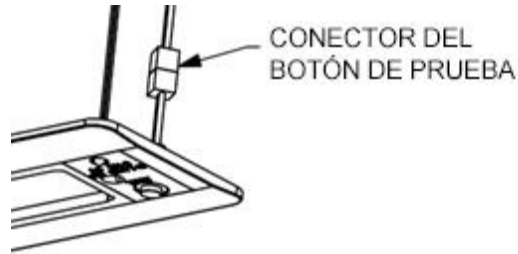


46. Instale la placa para moldura con los tornillos de placa para moldura incluidos (M4 X 5 mm y 3,54 in lb [0,4 Nm]) que se envían dentro del juego de accesorios de montaje universal ubicado dentro de la caja de conexión.

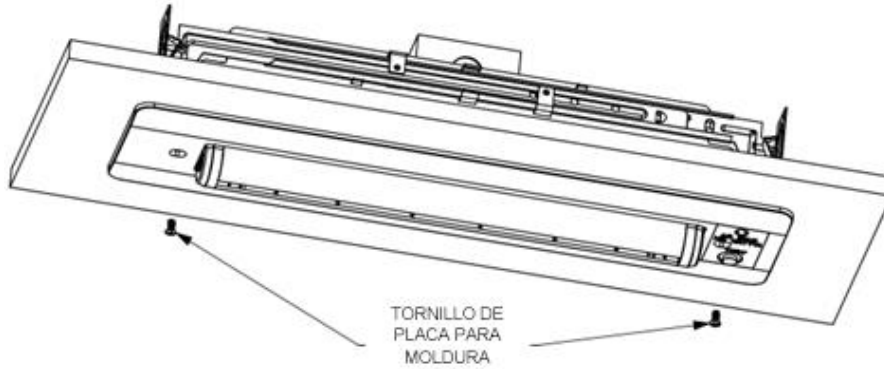

47. Si se desea un panel de un solo lado, retire los 4 broches (enviado sin broches instalados) suavemente con una herramienta que no raye la señal. Retire la lámina transparente del lado brillante del panel posterior y alinee el panel posterior con el lado brillante hacia afuera. Aplique broches apretándolos en su lugar en la misma orientación. Si desea una señal doble, agregue broches sin el panel posterior.

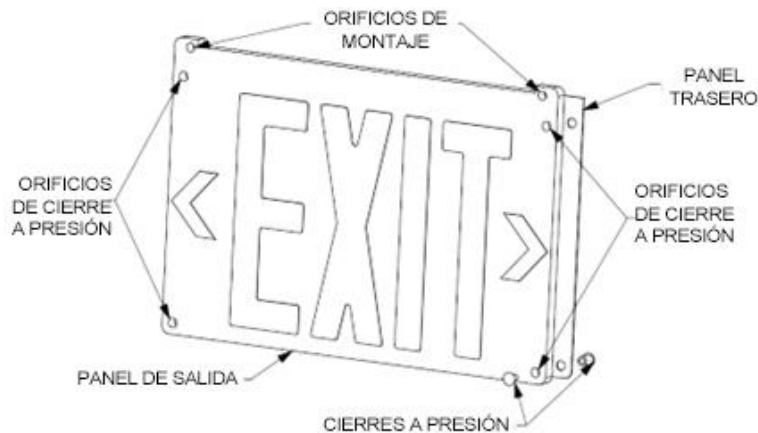


48. Inserte el panel en el conjunto del cuerpo principal suavemente. Asegúrese de que la orientación del galón sea correcta pelando los galones innecesarios con el dedo y limpie cualquier residuo de la superficie con limpiador para muebles Pledge (recomendado).

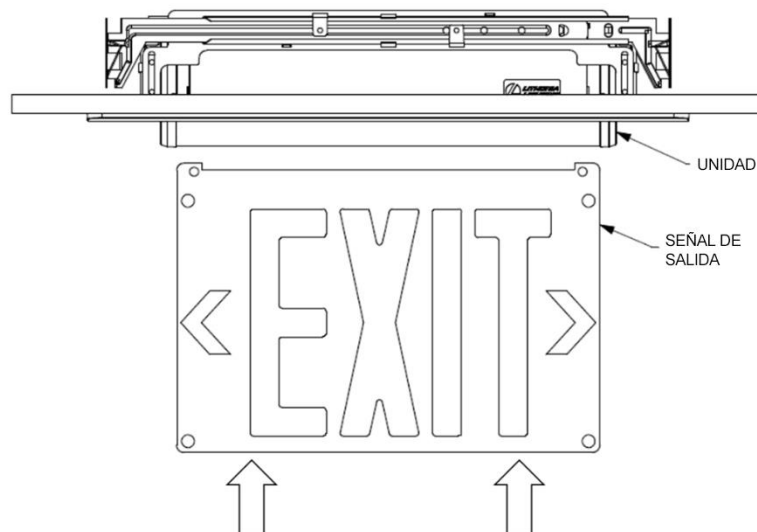


NOTA: En primer lugar, apague la electricidad.

Solamente CA de montaje en techo empotrado


27. Coloque los juegos de iluminación empotrados y las barras de suspensión entre las vigas. Asegúrese de que las barras de suspensión estén en la posición correcta y niveladas con la parte inferior de las vigas. Martille lengüetas temporales "tipo clavo" en la barra de suspensión para mantenerla fija y, luego, asegúrela de forma permanente con los tornillos de soporte empotrado incluidos para las vigas de metal (cabeza hexagonal ST4 x 12 mm y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]) que se envían dentro del juego de accesorios de montaje universal ubicado dentro de la caja de conexión. Ajuste el juego de iluminación empotrado de forma vertical hasta la posición deseada y, luego, ajuste todos los tornillos. La abertura recomendada en la superficie es un rectángulo de 3,5 in x 15 in.

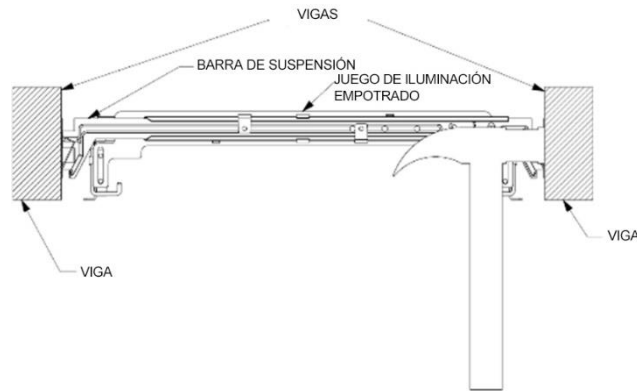


28. Use un destornillador para abrir suavemente la cubierta frontal.

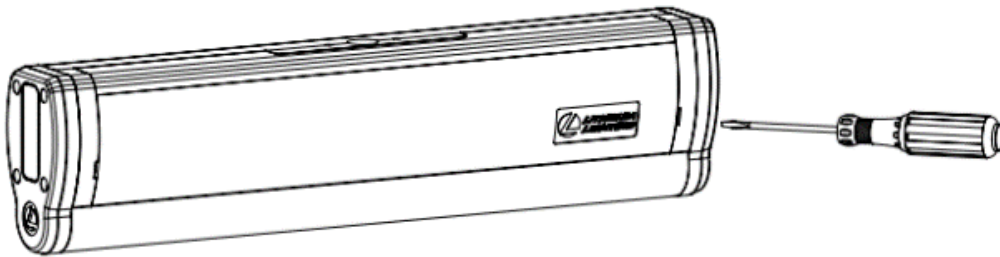


29. Verifique que el interruptor esté en la posición AC Only. (El producto se envía en la posición AC ONLY).

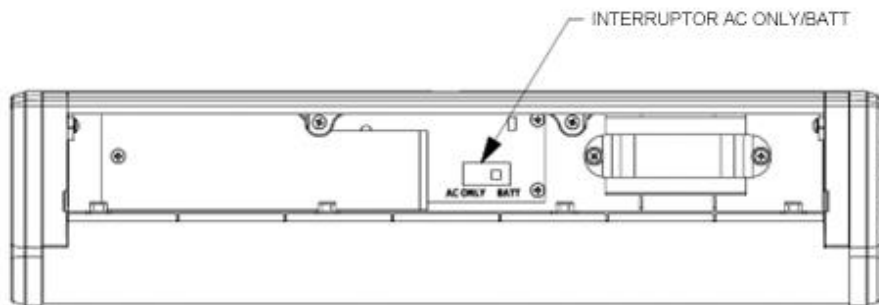


30. Retire el tapón del orificio superior.

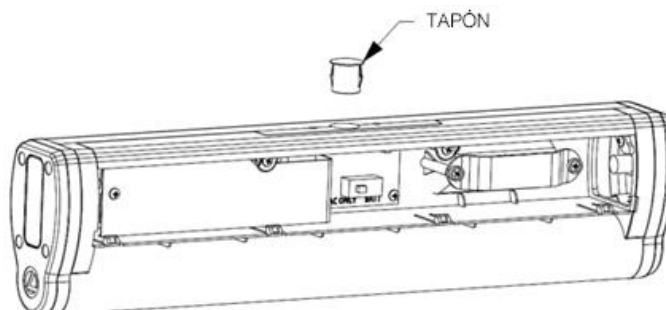


31. Pase los cables del suministro de CA a través del centro de la protección.

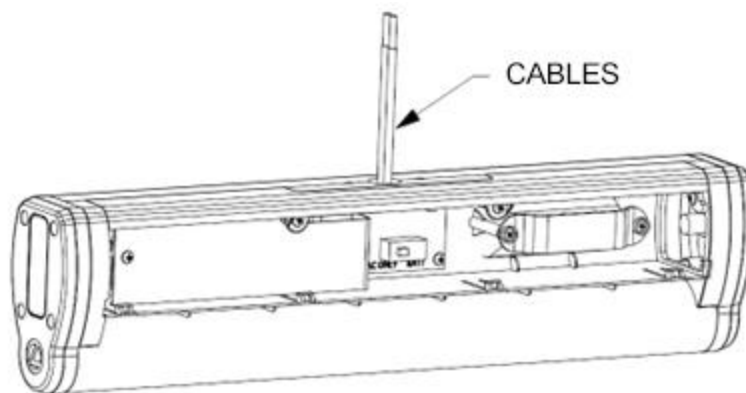

32. Ajuste la cubierta frontal de vuelta en su lugar.

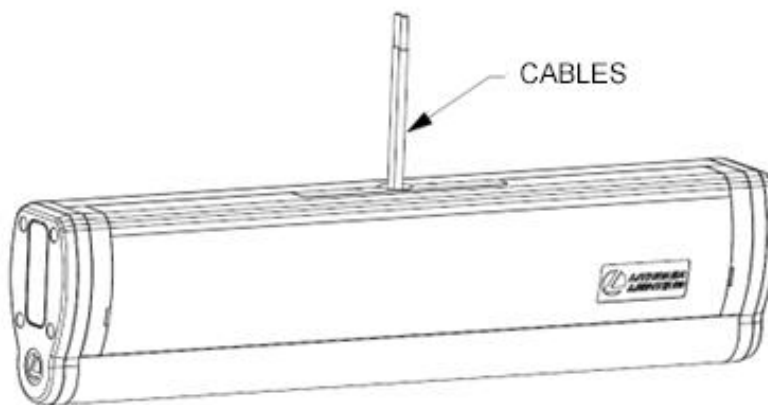


33. Instale la caja de conexión empotrada que se incluye con la unidad pasando los cables a través de la caja e instale los tornillos para caja de conexión incluidos (ST3,5 X 5 mm y par de apriete de 5,31 in lb [0,6 Nm]) que se envían dentro del juego de accesorios de montaje universal.

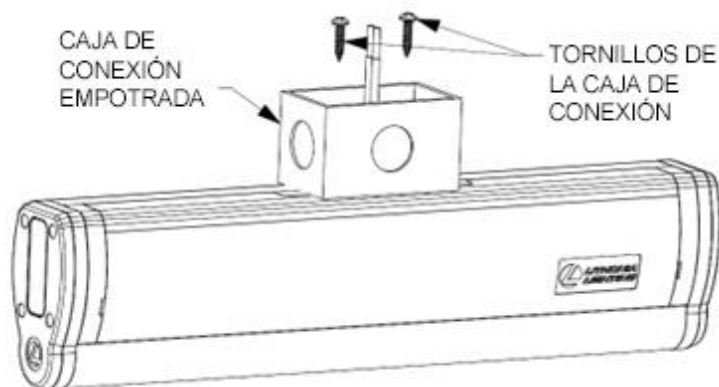

34. Realice las conexiones eléctricas a la unidad dentro de la caja de conexión (consulte el diagrama de cableado), con una conexión de alivio de tensión proporcionada por el contratista, asegure la tapa de la caja de conexión con el tornillo de caja de conexión a caja de conexión (M4 x 5 y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]).


35. Instale el accesorio de iluminación en el soporte empotrado, asegurándose de no apretar ningún cable. Empuje la unidad de manera uniforme en el soporte empotrado enganchando ambos resortes en el soporte empotrado. Consejo: Mantenga el cuerpo del accesorio de iluminación cerca del mismo plano que la superficie del techo para una instalación más fácil.

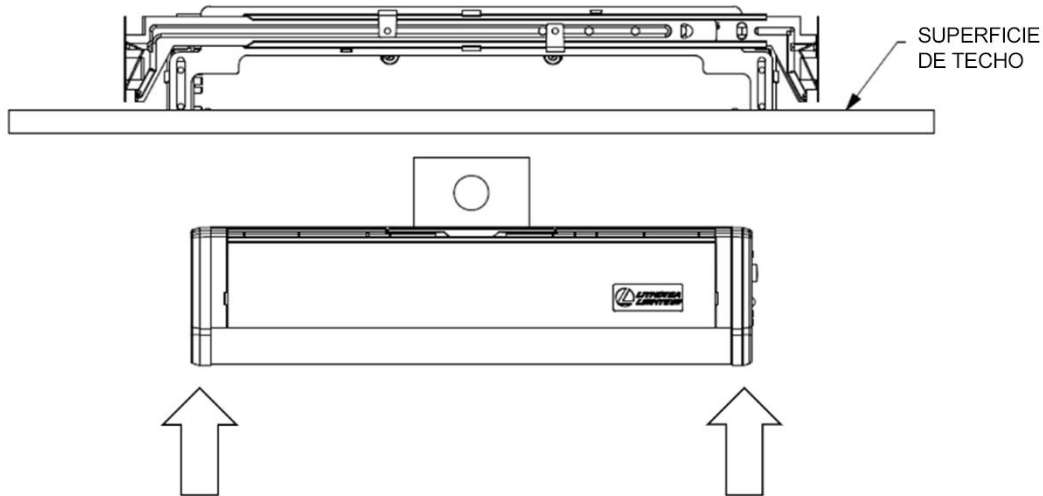


36. Inserte el inserto de la placa para moldura sin el botón de prueba y los montajes de LED de estado en la placa para moldura.




37. Instale la placa para moldura con los tornillos de placa para moldura incluidos (M4 X 5 mm y 3,54 in lb [0,4 Nm]) que se envían dentro del juego de accesorios de montaje universal ubicado dentro de la caja de conexión.

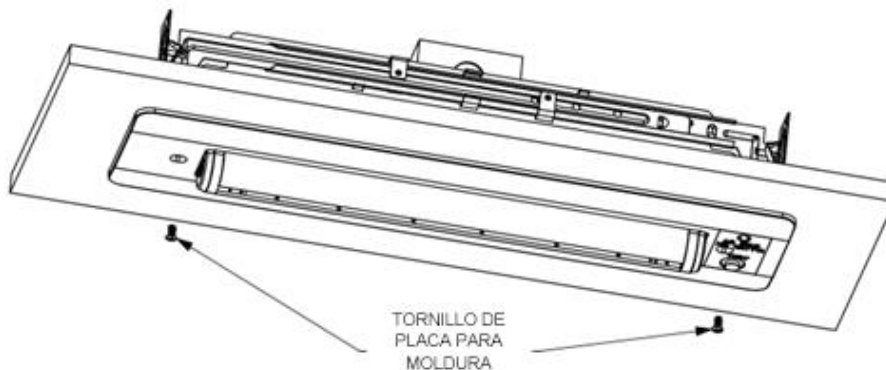


38. Si se desea un panel de un solo lado, retire los 4 broches (enviado sin broches instalados) suavemente con una herramienta que no raye la señal. Retire la lámina transparente del lado brillante del panel posterior y alinee el panel posterior con el lado brillante hacia afuera. Aplique broches apretándolos en su lugar en la misma orientación. Si desea una señal doble, agregue broches sin el panel posterior.

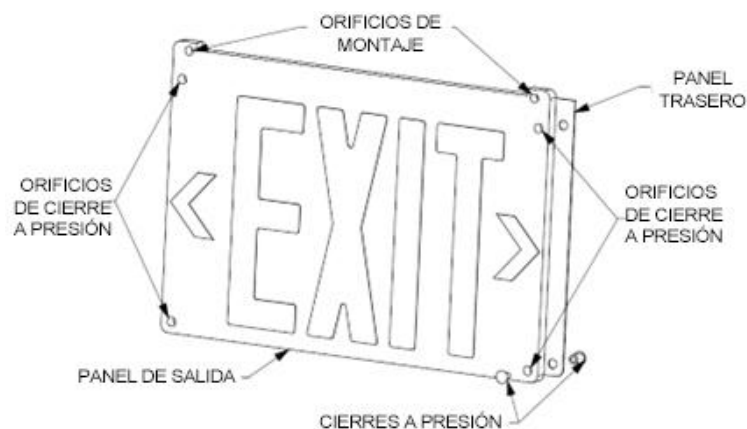

39. Inserte el panel en el conjunto del cuerpo principal suavemente. Asegúrese de que la orientación del galón sea correcta pelando los galones innecesarios con el dedo. Limpie cualquier residuo de la superficie con limpiador para muebles Pledge (recomendado).

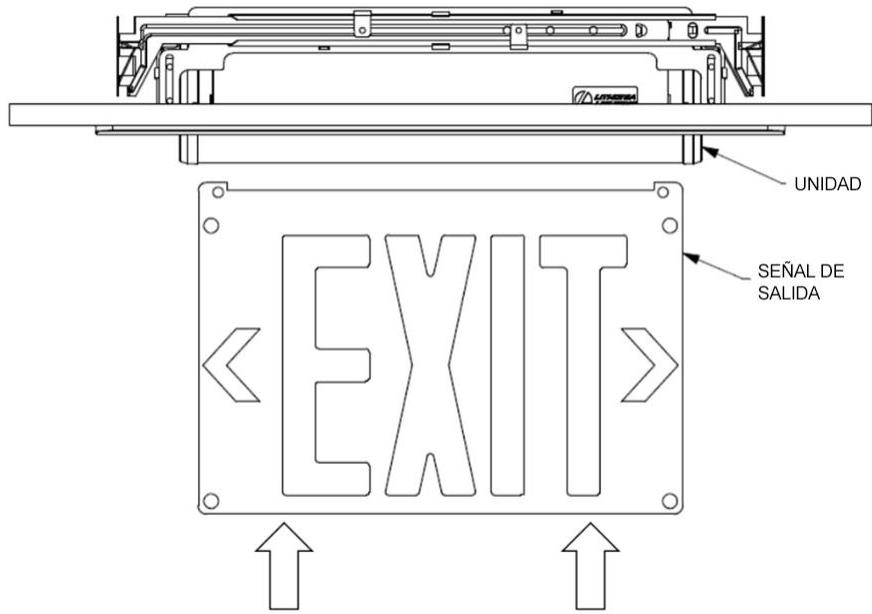


Plano de montaje empotrado

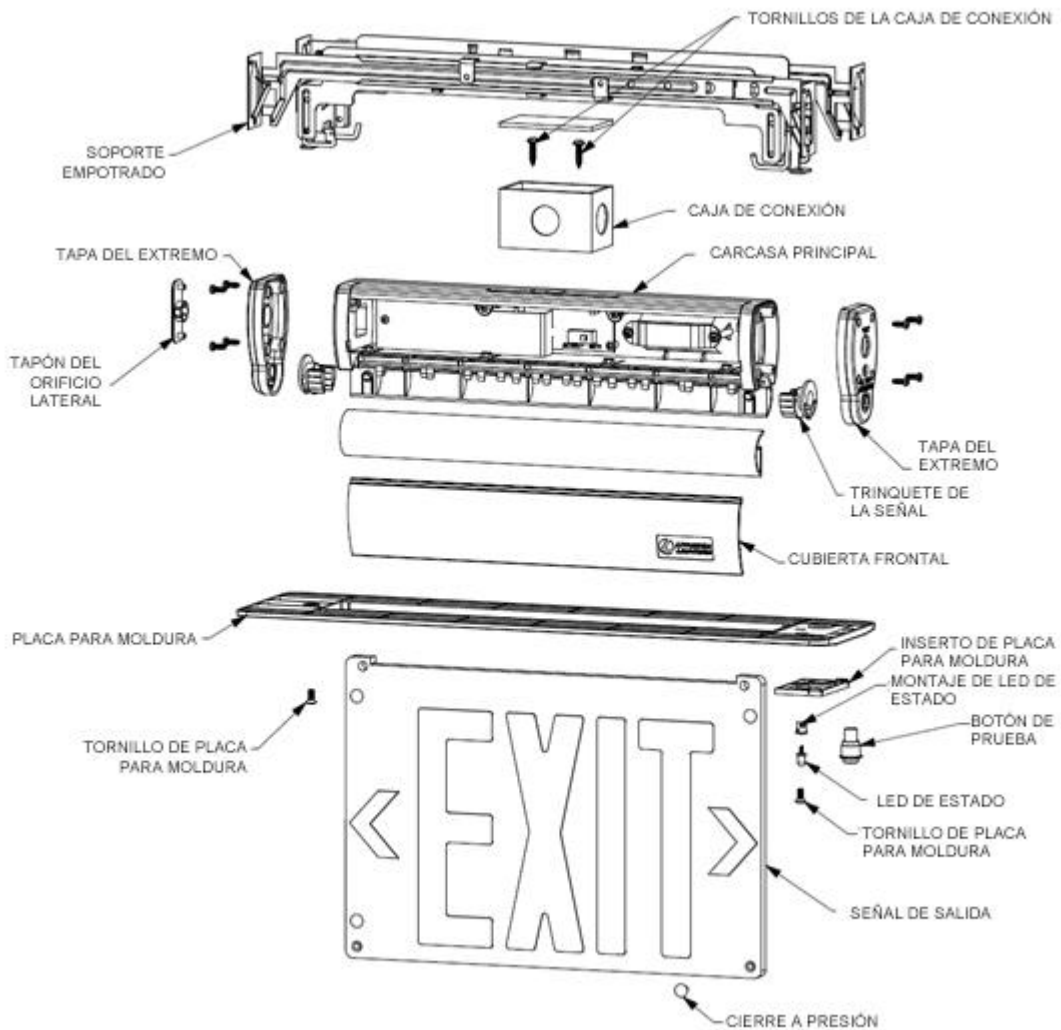


Montaje en techo y pared


21. Use el destornillador y abra suavemente la cubierta frontal.

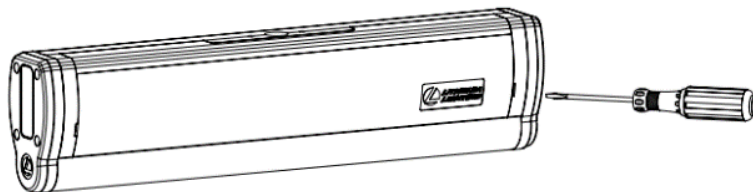


22. Solo modelos EL: Deslice el interruptor de la batería a la posición "BATT". Si es solo de CA, el interruptor debe permanecer en la posición AC Only. (El producto se envía en la posición AC ONLY)

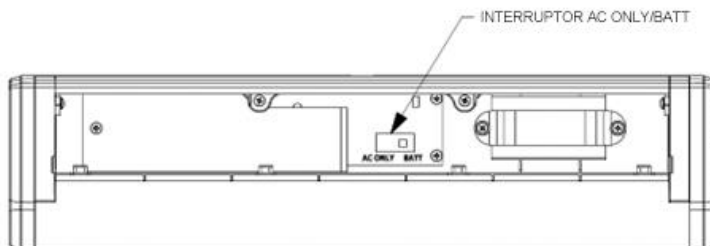


23. Retire el tapón del orificio superior.

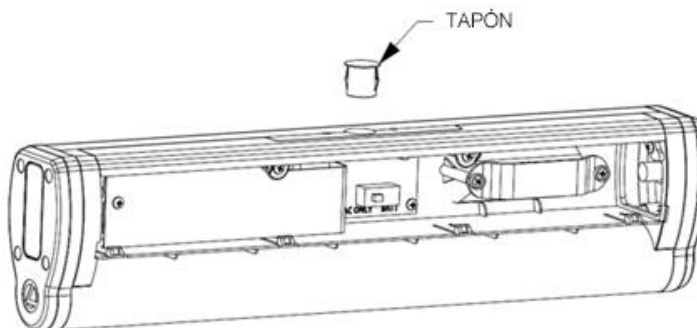


24. SPase los cables del suministro de CA a través del orificio del centro de la protección.

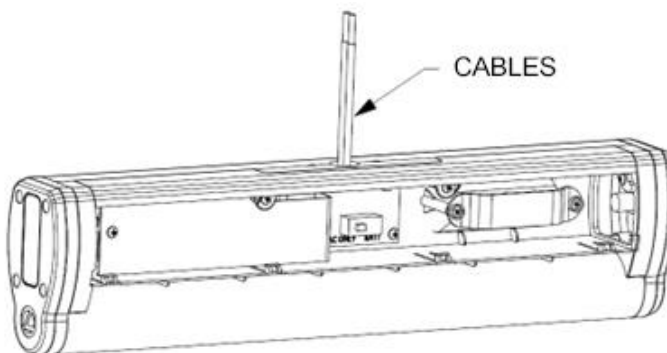


25. Ajuste la cubierta frontal de vuelta en su lugar.

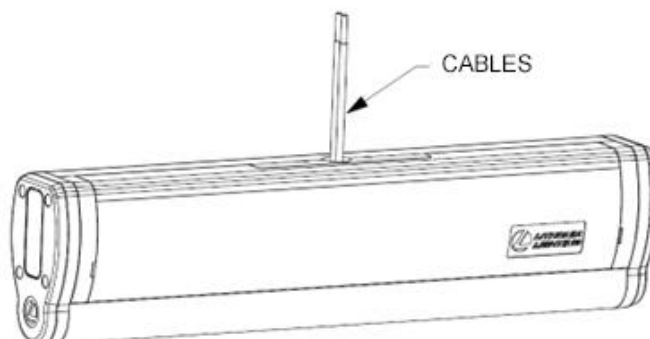


26. Instale la protección que se incluye con la unidad pasando los cables a través de la protección e instálelos con los tornillos para protección incluidos (ST3,5 X 16 mm y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]) que se envían dentro del juego de accesorios de montaje en superficie.

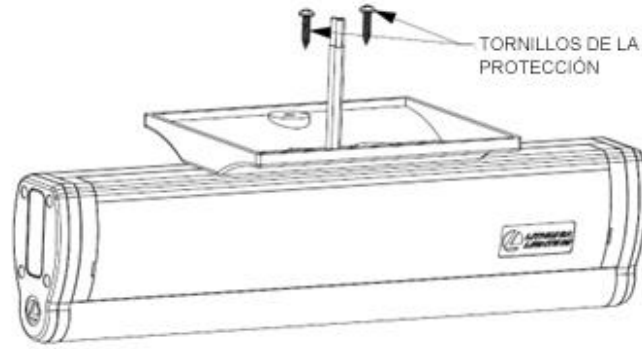

27. Instale la unidad según la configuración 1 con la barra transversal o la configuración 2 sin la barra transversal. Los tornillos de la barra transversal de la protección (M4 X 20 mm y par de apriete de 7,0 in lb [0,8 Nm]) y los tornillos de la caja de conexión para protección (6-32 X 1/2 in y par de apriete de 7,0 in lb [0,8 Nm]) se incluyen en el juego del paquete de accesorios de montaje en superficie. Recuerde meter bien los cables en la caja de conexión.

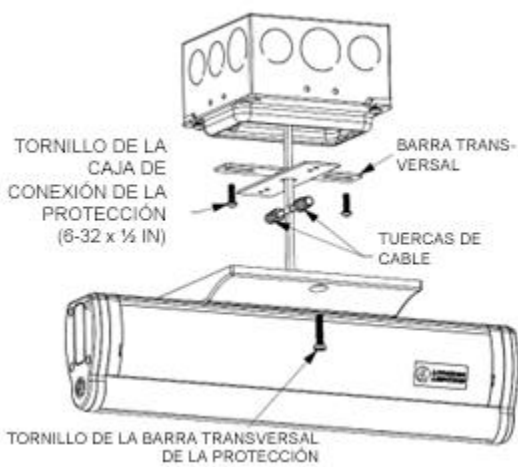


CONFIGURACIÓN 1:
MONTAJE DE TECHO CON BARRA TRANSVERSAL
(SI LOS ORIFICIOS DE LA CAJA DE CONEXIÓN NO SE ALINEAN CON LOS ORIFICIOS DE LA PROTECCIÓN)

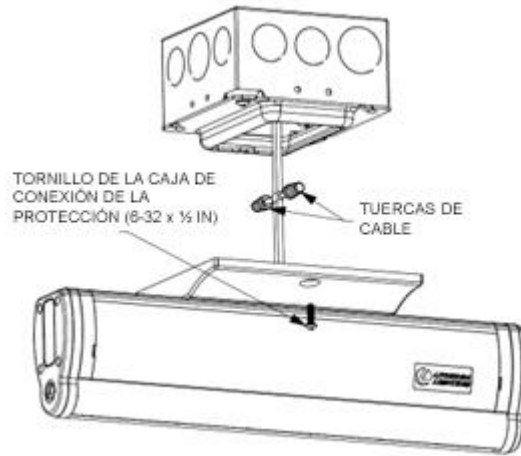


CONFIGURACIÓN 2:
MONTAJE DE TECHO SIN BARRA TRANSVERSAL
(SI LOS ORIFICIOS DE LA CAJA DE CONEXIÓN SÍ SE ALINEAN CON LOS ORIFICIOS DE LA PROTECCIÓN)


28. Si se desea un panel de un solo lado, retire los 4 broches (enviado sin broches instalados) suavemente con una herramienta que no raye la señal. Retire la lámina transparente del lado brillante del panel posterior y alinee el panel posterior con el lado brillante hacia afuera. Aplique broches apretándolos en su lugar en la misma orientación. Si desea una señal doble, agregue broches sin el panel posterior.

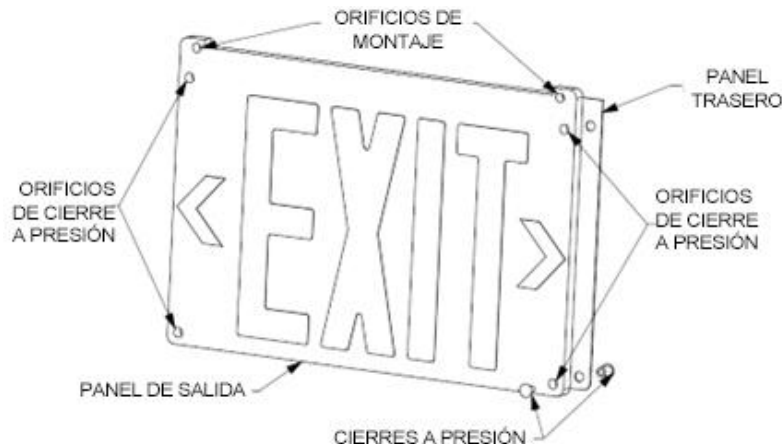


29. Inserte el panel en el conjunto del cuerpo principal suavemente. Asegúrese de que la orientación del galón sea correcta pelando los galones innecesarios con el dedo y limpie cualquier residuo de la superficie con limpiador para muebles Pledge (recomendado).

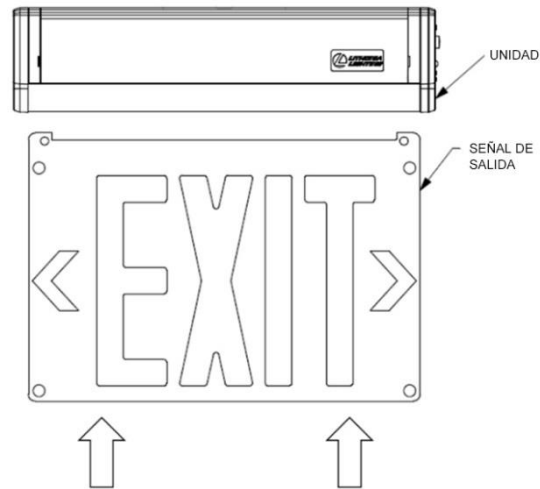

30. La unidad puede instalarse sobre cualquier superficie; el panel puede girar a lo largo del eje de rotación para ajustarse a diferentes ángulos de superficie.

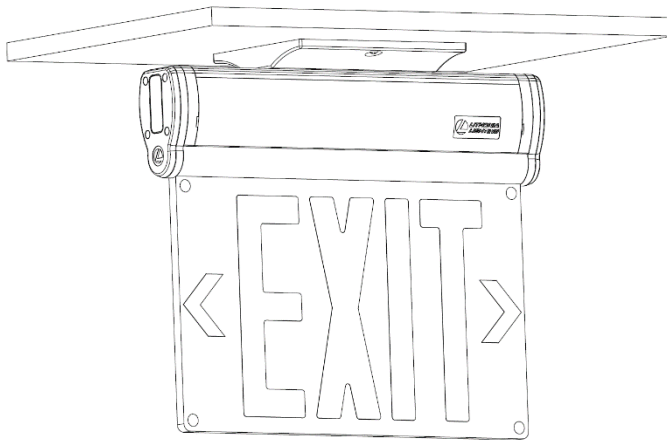


SUPERFICIE DE TECHO
(LA SEÑAL ES NORMAL EN EL TECHO)

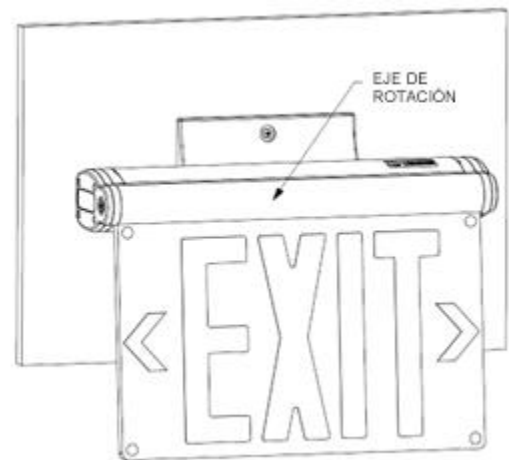

SUPERFICIE DE PARED
(LA SEÑAL GIRA PARALELA A LA PARED)


Plano de montaje en techo y pared

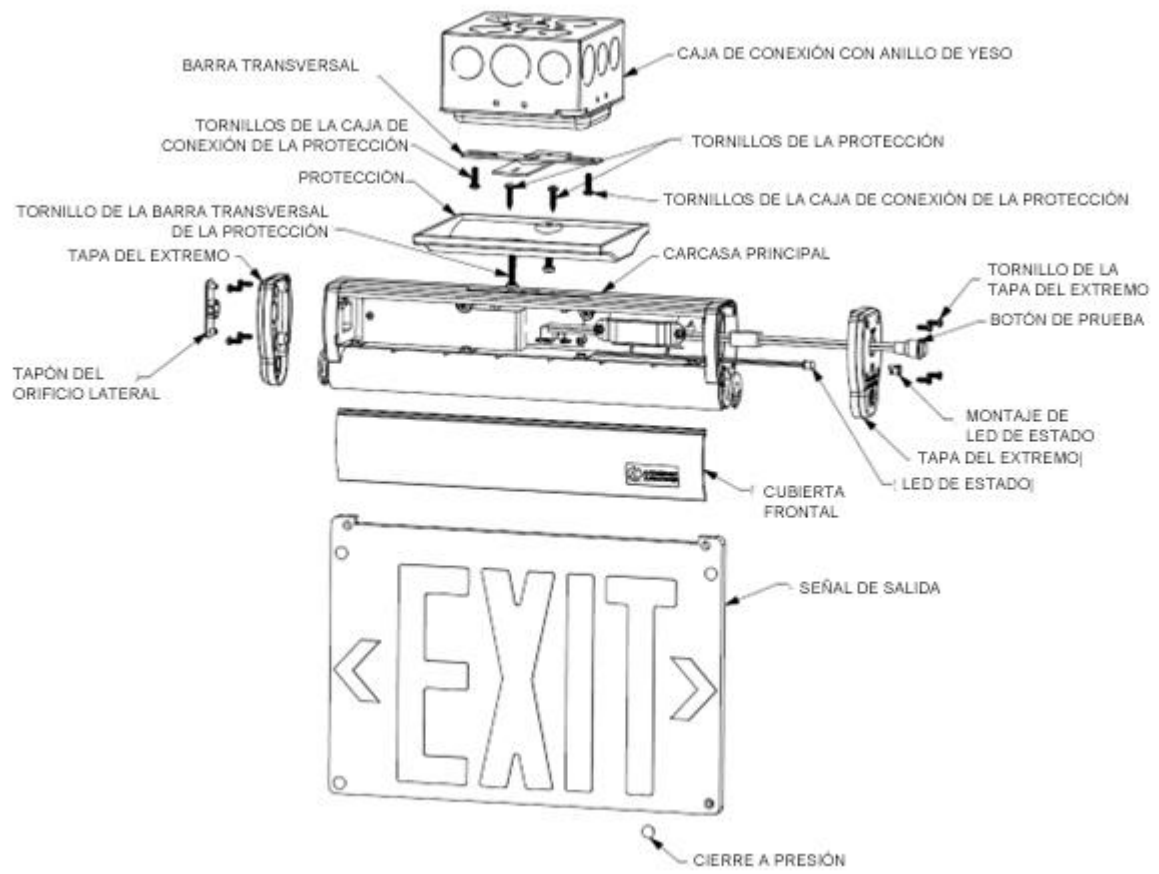


NOTA: En primer lugar, apague la electricidad. (No se incluyen la caja de conexión, el anillo de yeso ni los tornillos de montaje de la caja de conexión).

Montaje en extremo de superficie


21. Use el destornillador para abrir suavemente la cubierta frontal y tire de los cables de suministro de CA.

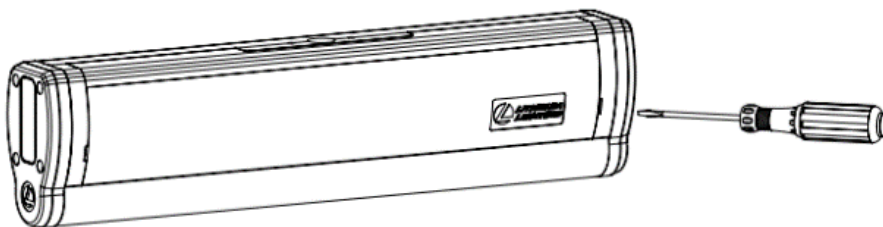


22. Solo modelos EL: Cambie el interruptor de la batería a la posición "BATT". Si es solo de CA, el interruptor debe permanecer en la posición AC Only. (El producto se envía en la posición AC ONLY).

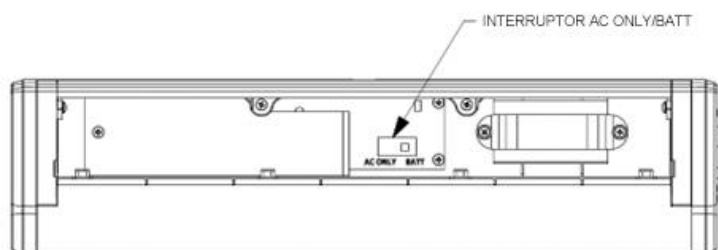


23. Asegúrese de que el orificio superior esté cubierto con el tapón de la cubierta superior.

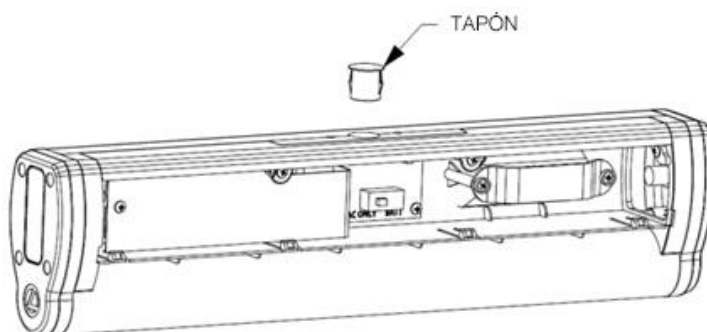


24. Retire el tapón del orificio de la tapa del extremo de montaje (opuesta a la tapa del extremo que contiene el interruptor de prueba). Puede retirarse el tapón presionando la cubierta desde el interior con el dedo o el destornillador hacia la sección central del tapón.

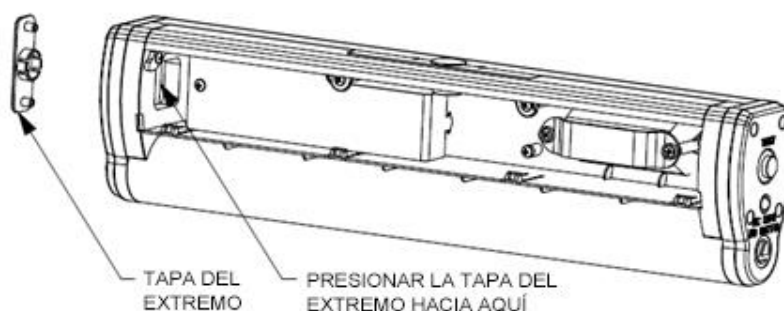

25. Pase los cables de suministro de CA a través del orificio central de la tapa del extremo.

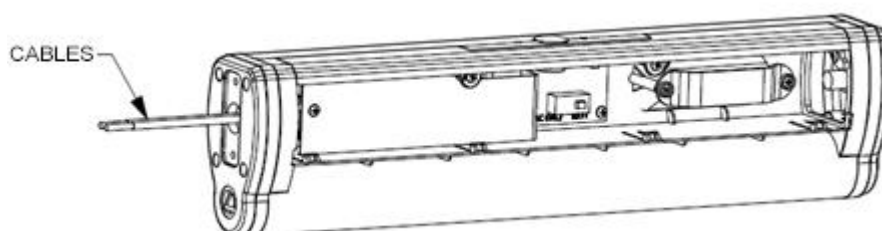


26. Ajuste la cubierta frontal de vuelta en su lugar.

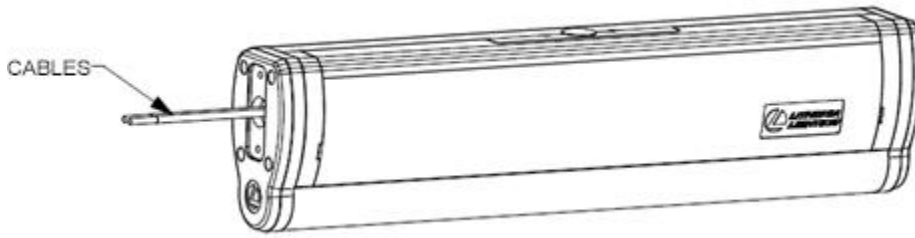

27. Instale la protección en el montaje del cuerpo principal con el tornillo para protección (ST3,5 X 16 mm y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]) que se envía dentro del juego de accesorios de montaje en superficie.



28. Instale la unidad según la configuración 1 con la barra transversal o la configuración 2 sin la barra transversal. Los tornillos de la barra transversal de la protección (M4 X 20 mm y par de apriete de 7,0 in lb [0,8 Nm]) y los tornillos de la caja de conexión para protección (6-32 X 1/2 in y par de apriete de 7,0 in lb [0,8 Nm]) se incluyen en el juego del paquete

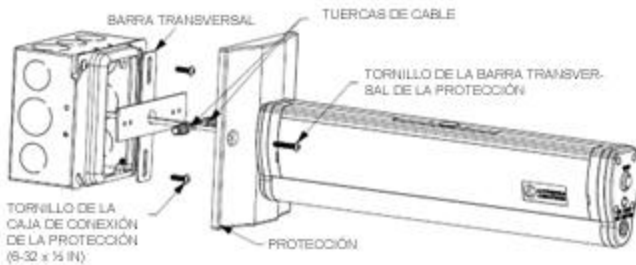


CONFIGURACIÓN 1:
MONTAJE LATERAL CON BARRA TRANSVERSAL
(SI LOS ORIFICIOS DE LA CAJA DE CONEXIÓN NO SE ALINEAN CON
LOS ORIFICIOS DE LA PROTECCIÓN)




CONFIGURACIÓN 2:
MONTAJE LATERAL SIN BARRA TRANSVERSAL
(SI LOS ORIFICIOS DE LA CAJA DE CONEXIÓN SÍ SE ALINEAN
CON LOS ORIFICIOS DE LA PROTECCIÓN)

de accesorios de montaje en superficie. Recuerde meter bien los cables en la caja de conexión.

29. Si se desea un panel de un solo lado, retire los 4 broches (enviado sin broches instalados) suavemente con una herramienta que no raye la señal. Retire la lámina transparente del lado brillante del panel posterior y alinee el panel posterior con el lado brillante hacia afuera. Aplique broches apretándolos en su lugar en la misma orientación. Si desea una señal doble, agregue broches sin el panel posterior.

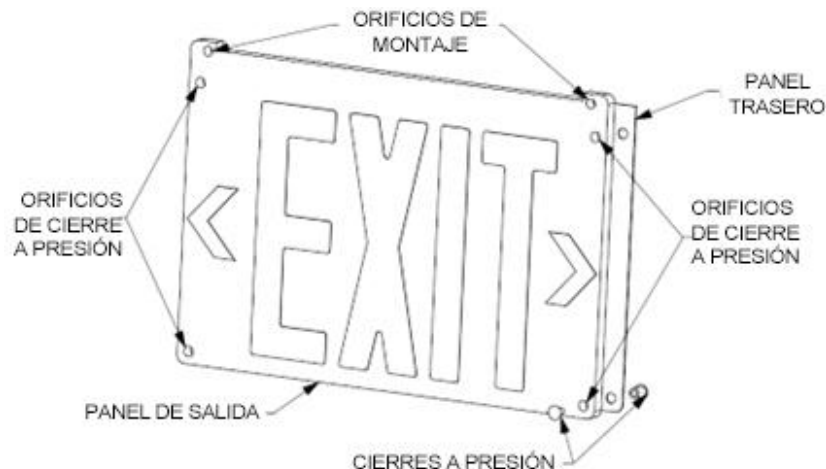

30. Inserte el panel en el conjunto del cuerpo principal suavemente. Asegúrese de que la orientación del galón sea correcta pelando los galones innecesarios con el dedo y limpie cualquier residuo de la superficie con limpiador para muebles Pledge (recomendado).

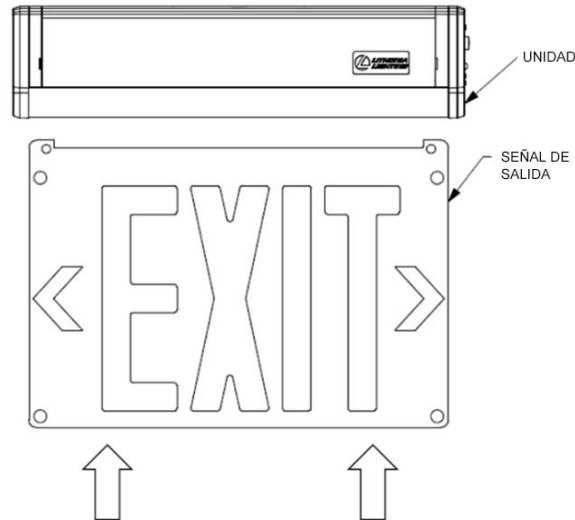

Plano de montaje de extremo de superficie


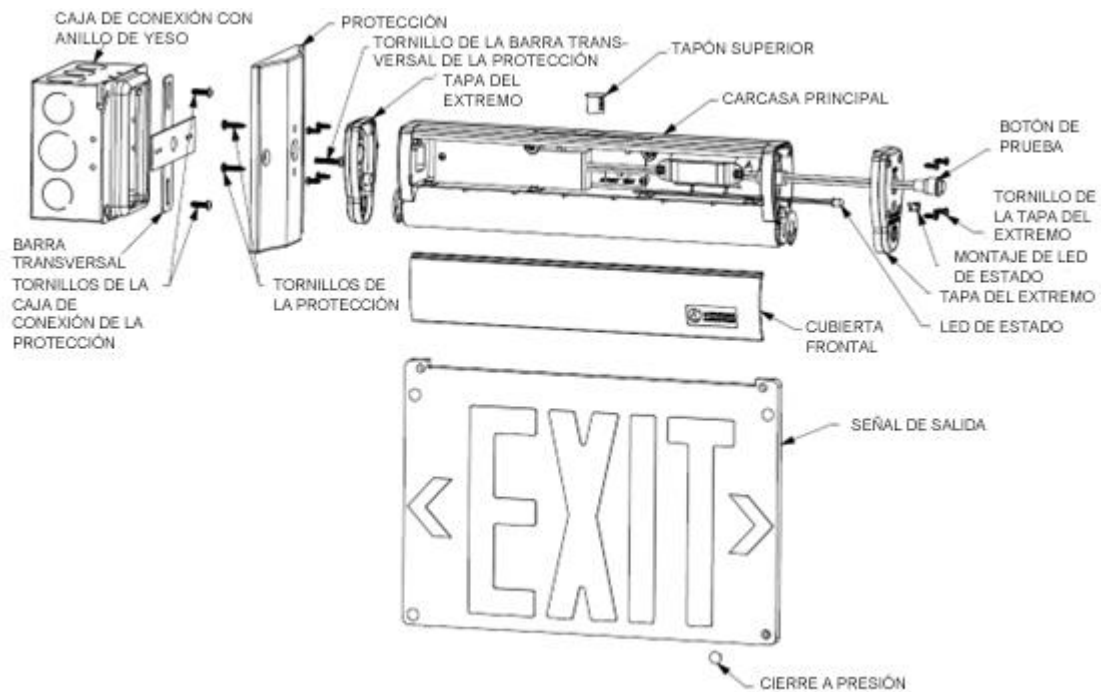


Diagrama del cableado

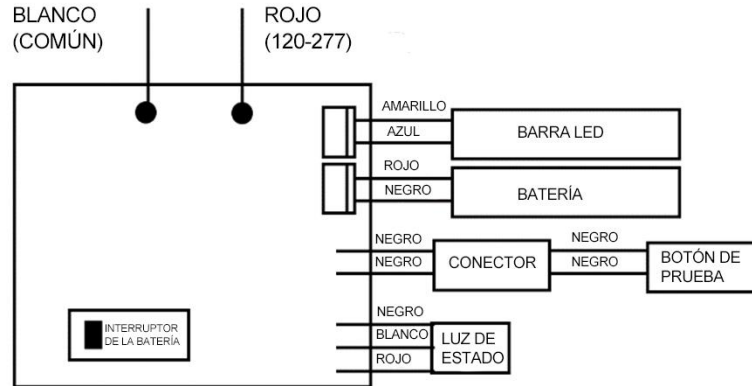

Pruebas

Las regulaciones del Código Eléctrico Nacional (NEC) y del código de seguridad de vida NFPA requieren la realización de pruebas rutinarias según lo siguiente:

Una vez al mes, la unidad debe probarse durante 30 segundos.

- Mantenga presionado el interruptor de prueba para realizar la prueba.

Una vez cada 12 meses, debe realizarse una prueba completa de 90 minutos (según los requisitos de UL) en la unidad.

- Retire la alimentación de la unidad y déjela en modo de emergencia. Las luces deben mantenerse ENCENDIDAS durante al menos 90 minutos.


Funcionamiento

PRECAUCIÓN: Orientación de la batería de repuesto: Interruptor en la posición "Batt": Es posible que la batería de esta unidad no esté completamente cargada. Después de conectar la electricidad a la unidad, deje que la batería se cargue durante al menos 24 horas; luego, la unidad debería funcionar de manera normal.

9. Aplique alimentación de CA a la señal. El indicador LED debe volverse VERDE.
10. Después de dejar la batería cargando durante 2 horas, presione el botón de prueba para probar la señal. La luz LED de estado SE APAGA y la señal debe permanecer ENCENDIDA.
11. Cuando se suelta el interruptor, la sección EXIT permanece encendida y el indicador LED se vuelve VERDE nuevamente.
12. Cuando se desconecta la batería, el LED de estado se vuelve ROJO.


Galones

Si un galón debe reemplazarse, pele la parte posterior de las lengüetas del galón y colóquelas sobre el panel usando las dimensiones que aparecen con la parte principal de la lengüeta alineada con el borde de la señal. Pele con cuidado la lengüeta alrededor del galón. Si debe retirar la placa posterior con espejo, consulte el paso 9. Elimine cualquier burbuja que pueda estar presente en los galones.

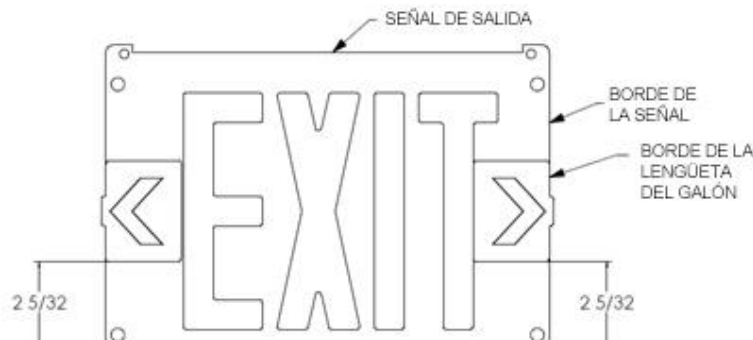


Extracción del panel


Si debe retirar el panel, apague la electricidad. Si la unidad está empotrada, retire la placa para moldura primero y jale la unidad del soporte empotrado. Afloje los tornillos de la tapa del extremo con un destornillador Phillips n.º 1 en el lateral con el texto de prueba para retirar la tapa del extremo del cuerpo principal. Tenga cuidado, ya que la tapa del extremo también fija el trinquete de la señal, los soportes para el tablero LED y el tablero LED en su lugar. Vuelva a instalar la tapa del extremo con los mismos tornillos (ST3,0 X 10 y par de apriete de 5,3 in lb [0,6 Nm]). Al volver a ensamblar, inserte la señal de salida al último.

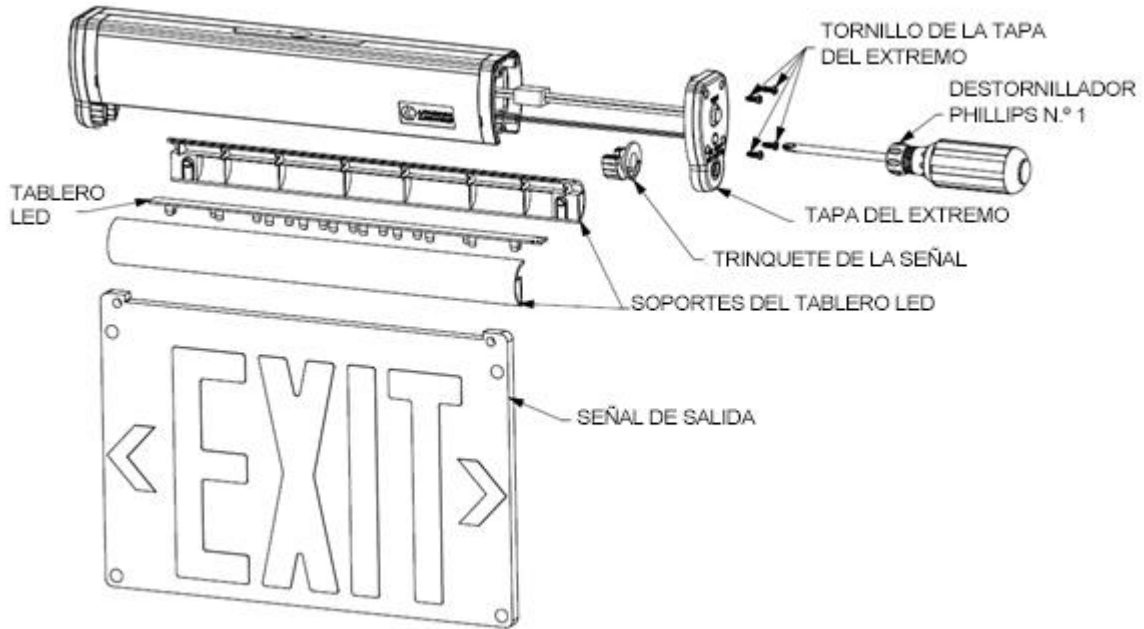


Dimensiones de montaje en techo

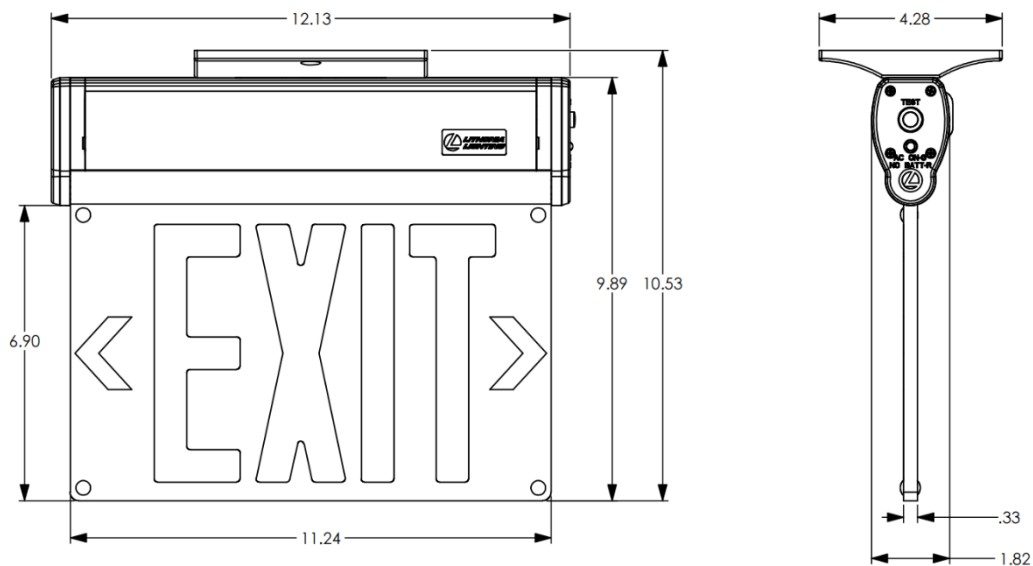

Dimensiones de montaje en extremo

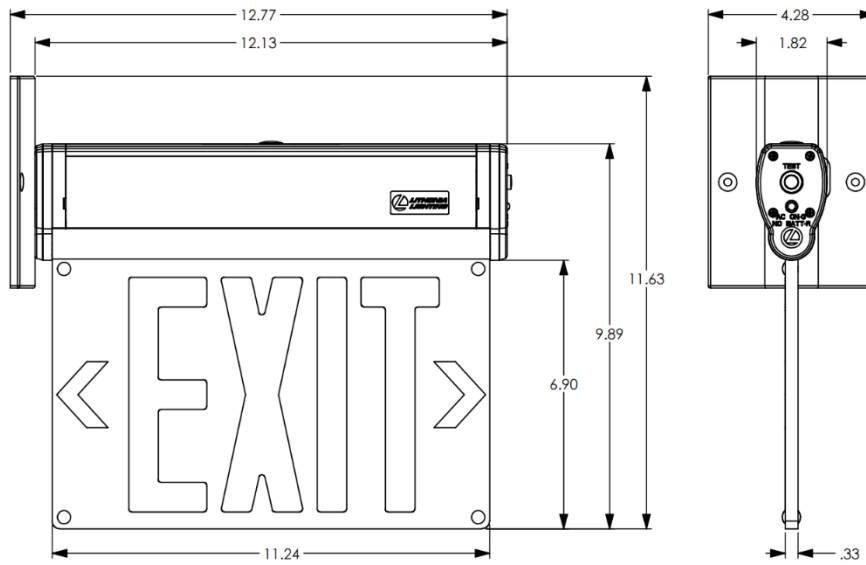

Dimensiones de montaje empotrado

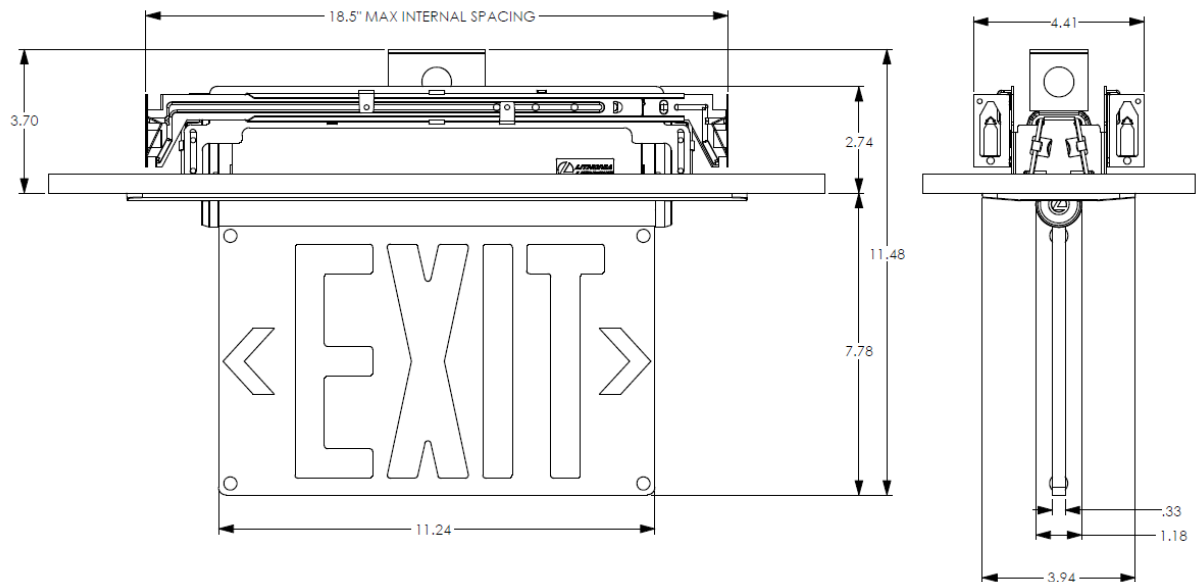

SOLUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

TEL.: 800-705-SERV (7378)

techsupport-emergency@acuitybrands.com www.lithonia.com

N.º de pieza: 912-00477-001

Rev. A, 1/2024

© Acuity Brands Lighting, Inc. 2018
Todos los derechos reservados.